

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 29/04/2026

Inspecteur: Antoni Cassiman

Mentor:

Installateur: Verbruggen
Technieken BV

ID-label:

B.T.W. nr.:BE 0844 716 481

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel
MI3155

Serienummer: 21251294

Datum verslag: 30/04/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Blauwenhoek
Huisnummer 112
Busnummer
Postcode 1840
Gemeente LONDERZEEL
Land België

Eigenaar

Naam Danny Carlier
Straatnaam Blauwenhoek
Huisnummer 112
Busnummer
Postcode 1840
Gemeente LONDERZEEL
Land België

Installateur

Naam Verbruggen Technieken BV
BTW nr. BE 0844 716 481
Telefoonnummer +32 495 72 80 51
E-mail Info@verbruggentech.be

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820060237703



Teller Nr. : 1SAG1100660021

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 15

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 70.3 MΩ

RE: 9.20 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
zie schema in bijlage	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door	Aceg vzw	NA	
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 29/4/2051
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:00 tot 08:45

De inspecteur Antoni Cassiman

De werknemer,
Antoni Cassiman
ACEG VZW - #118

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 29/4/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





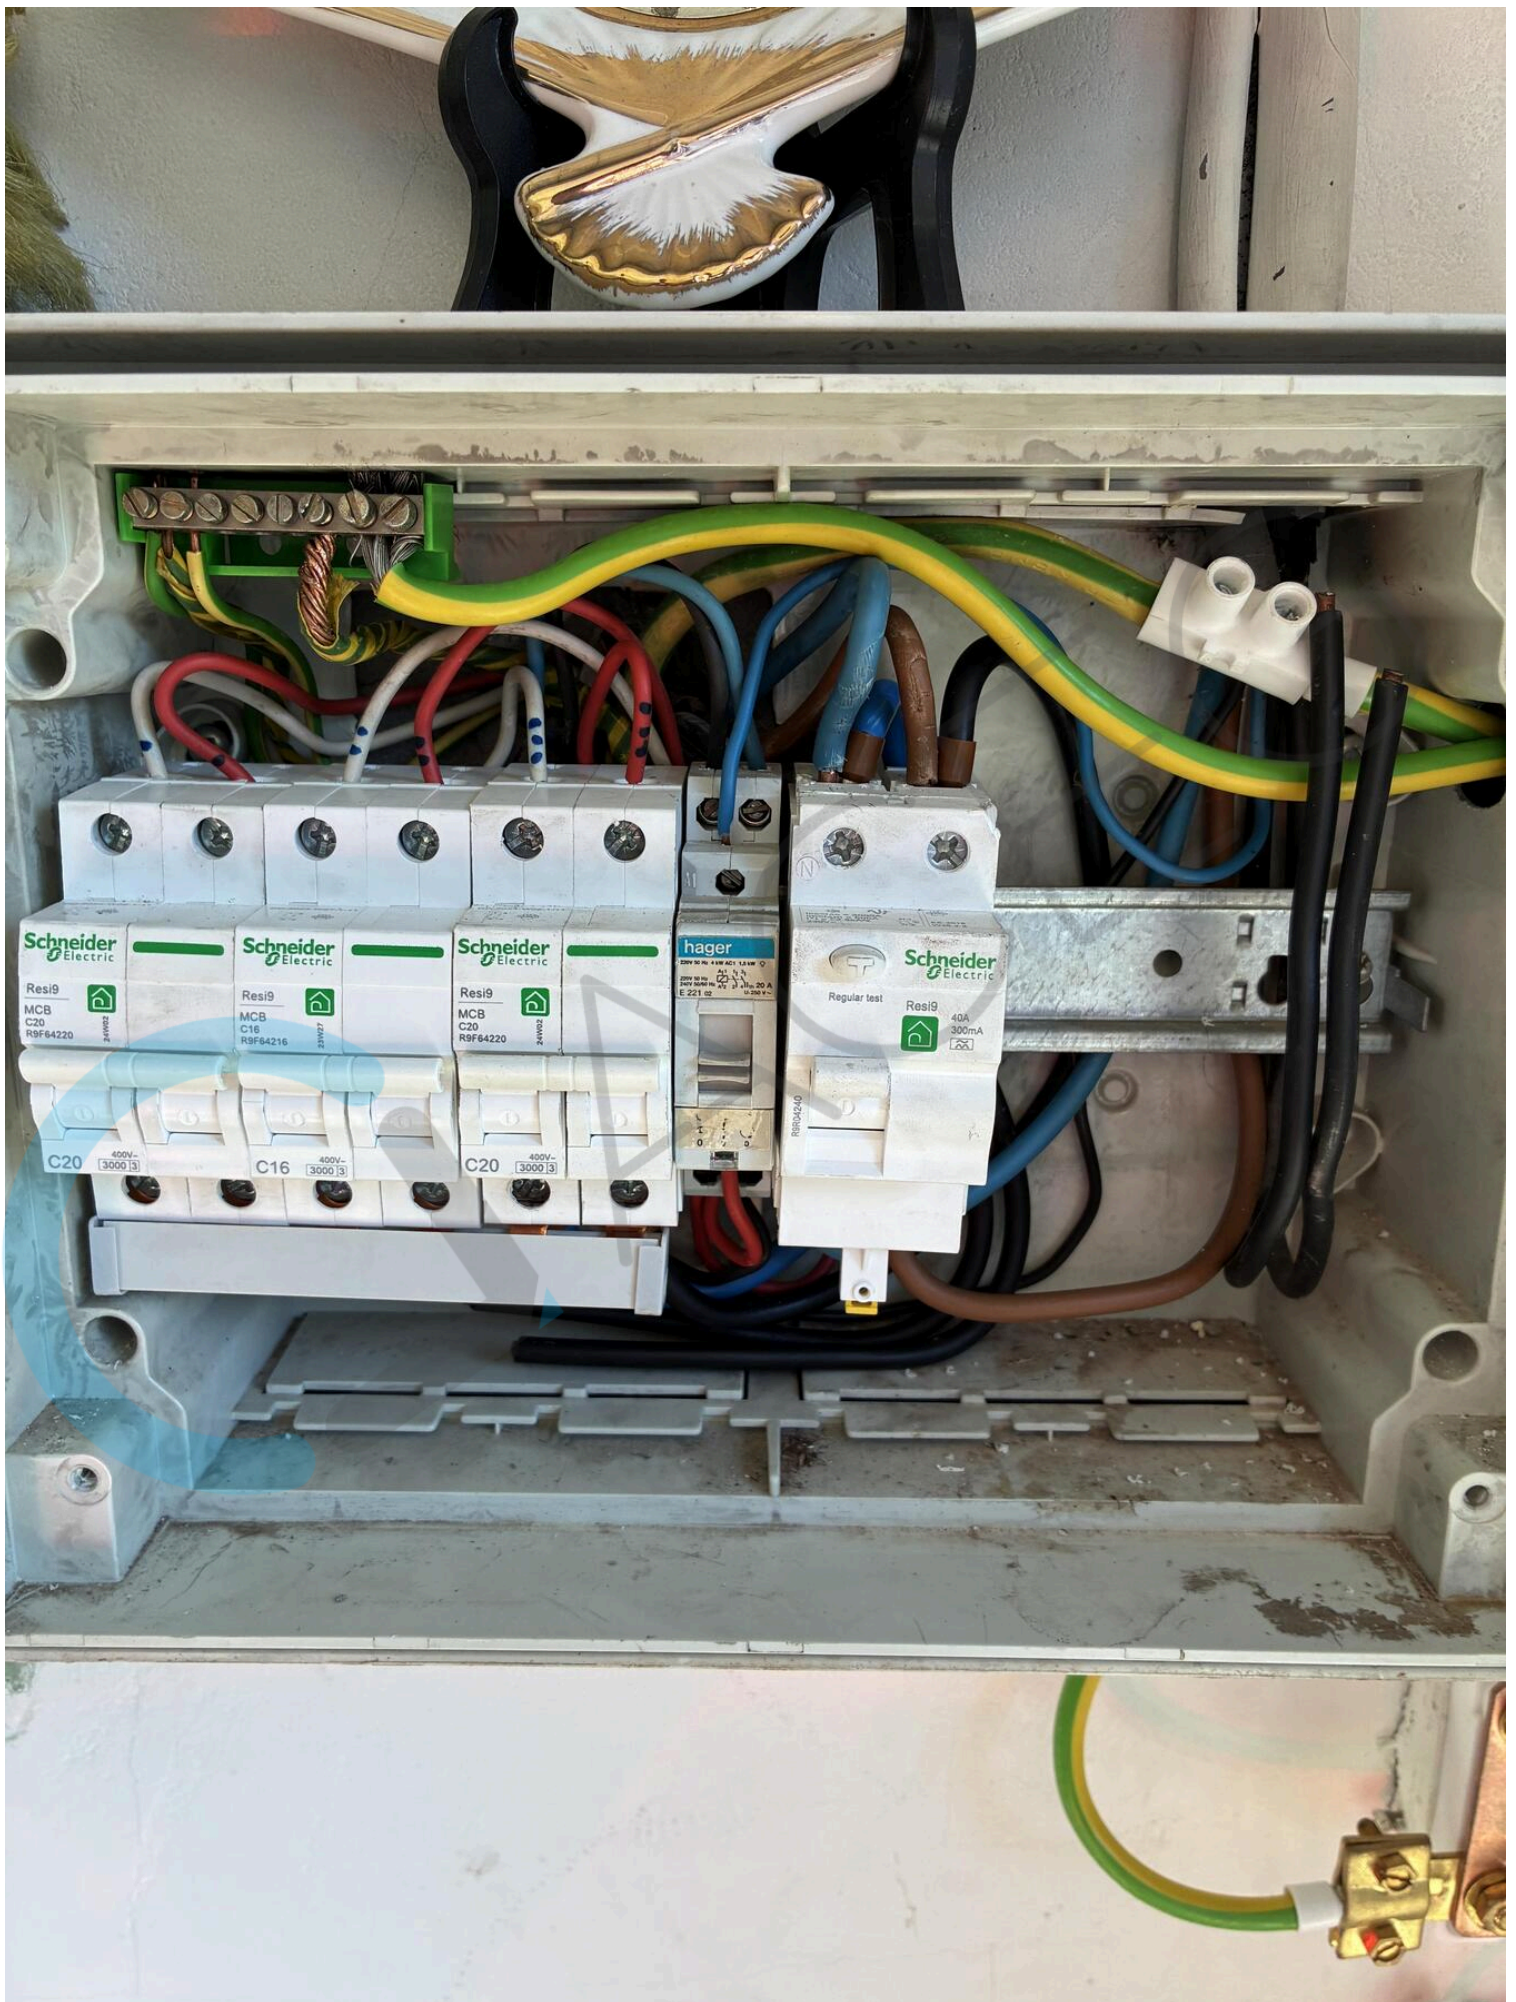




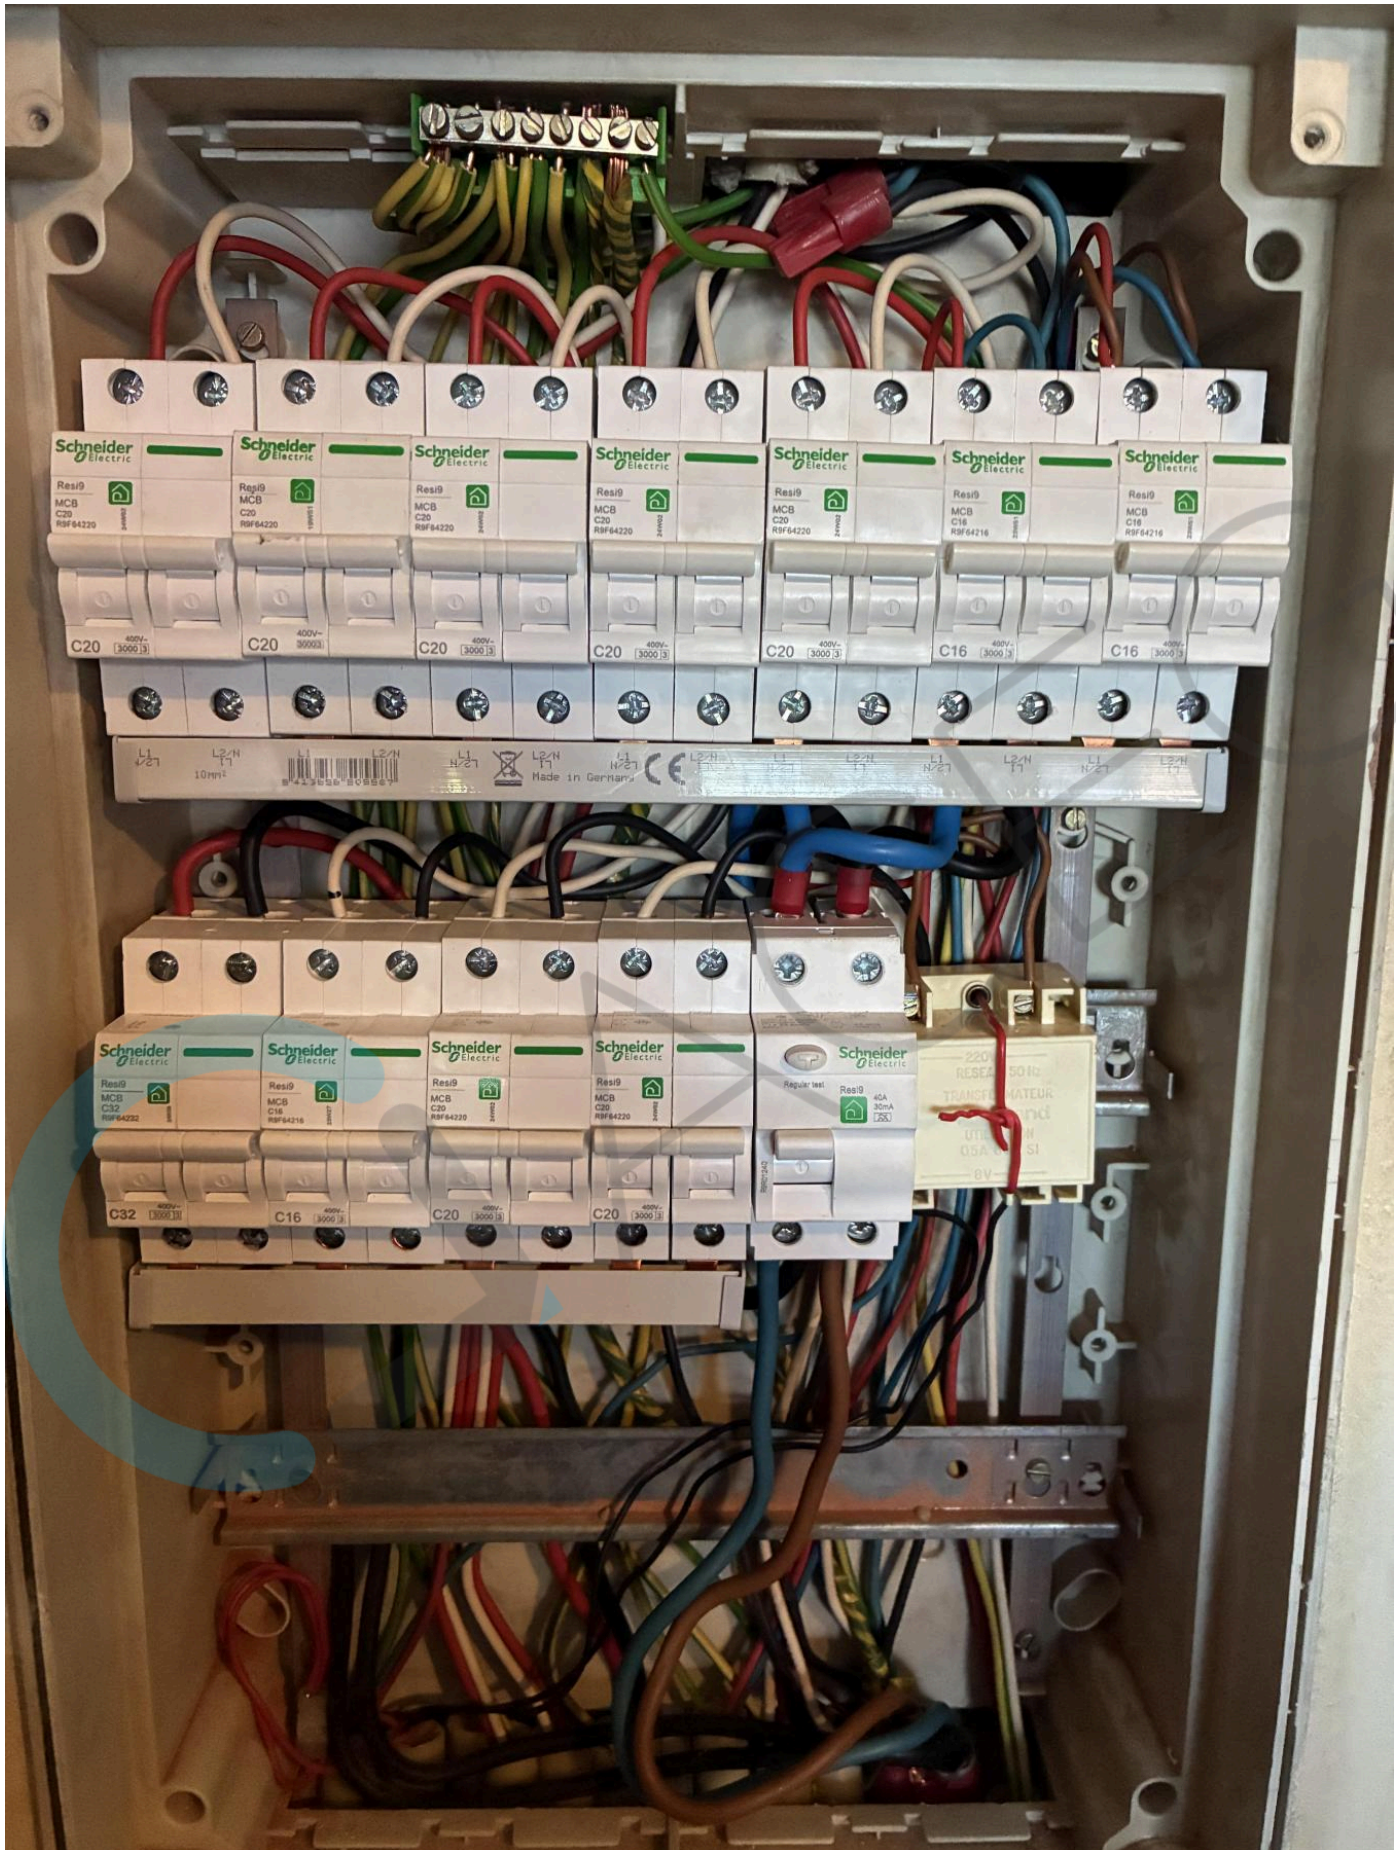



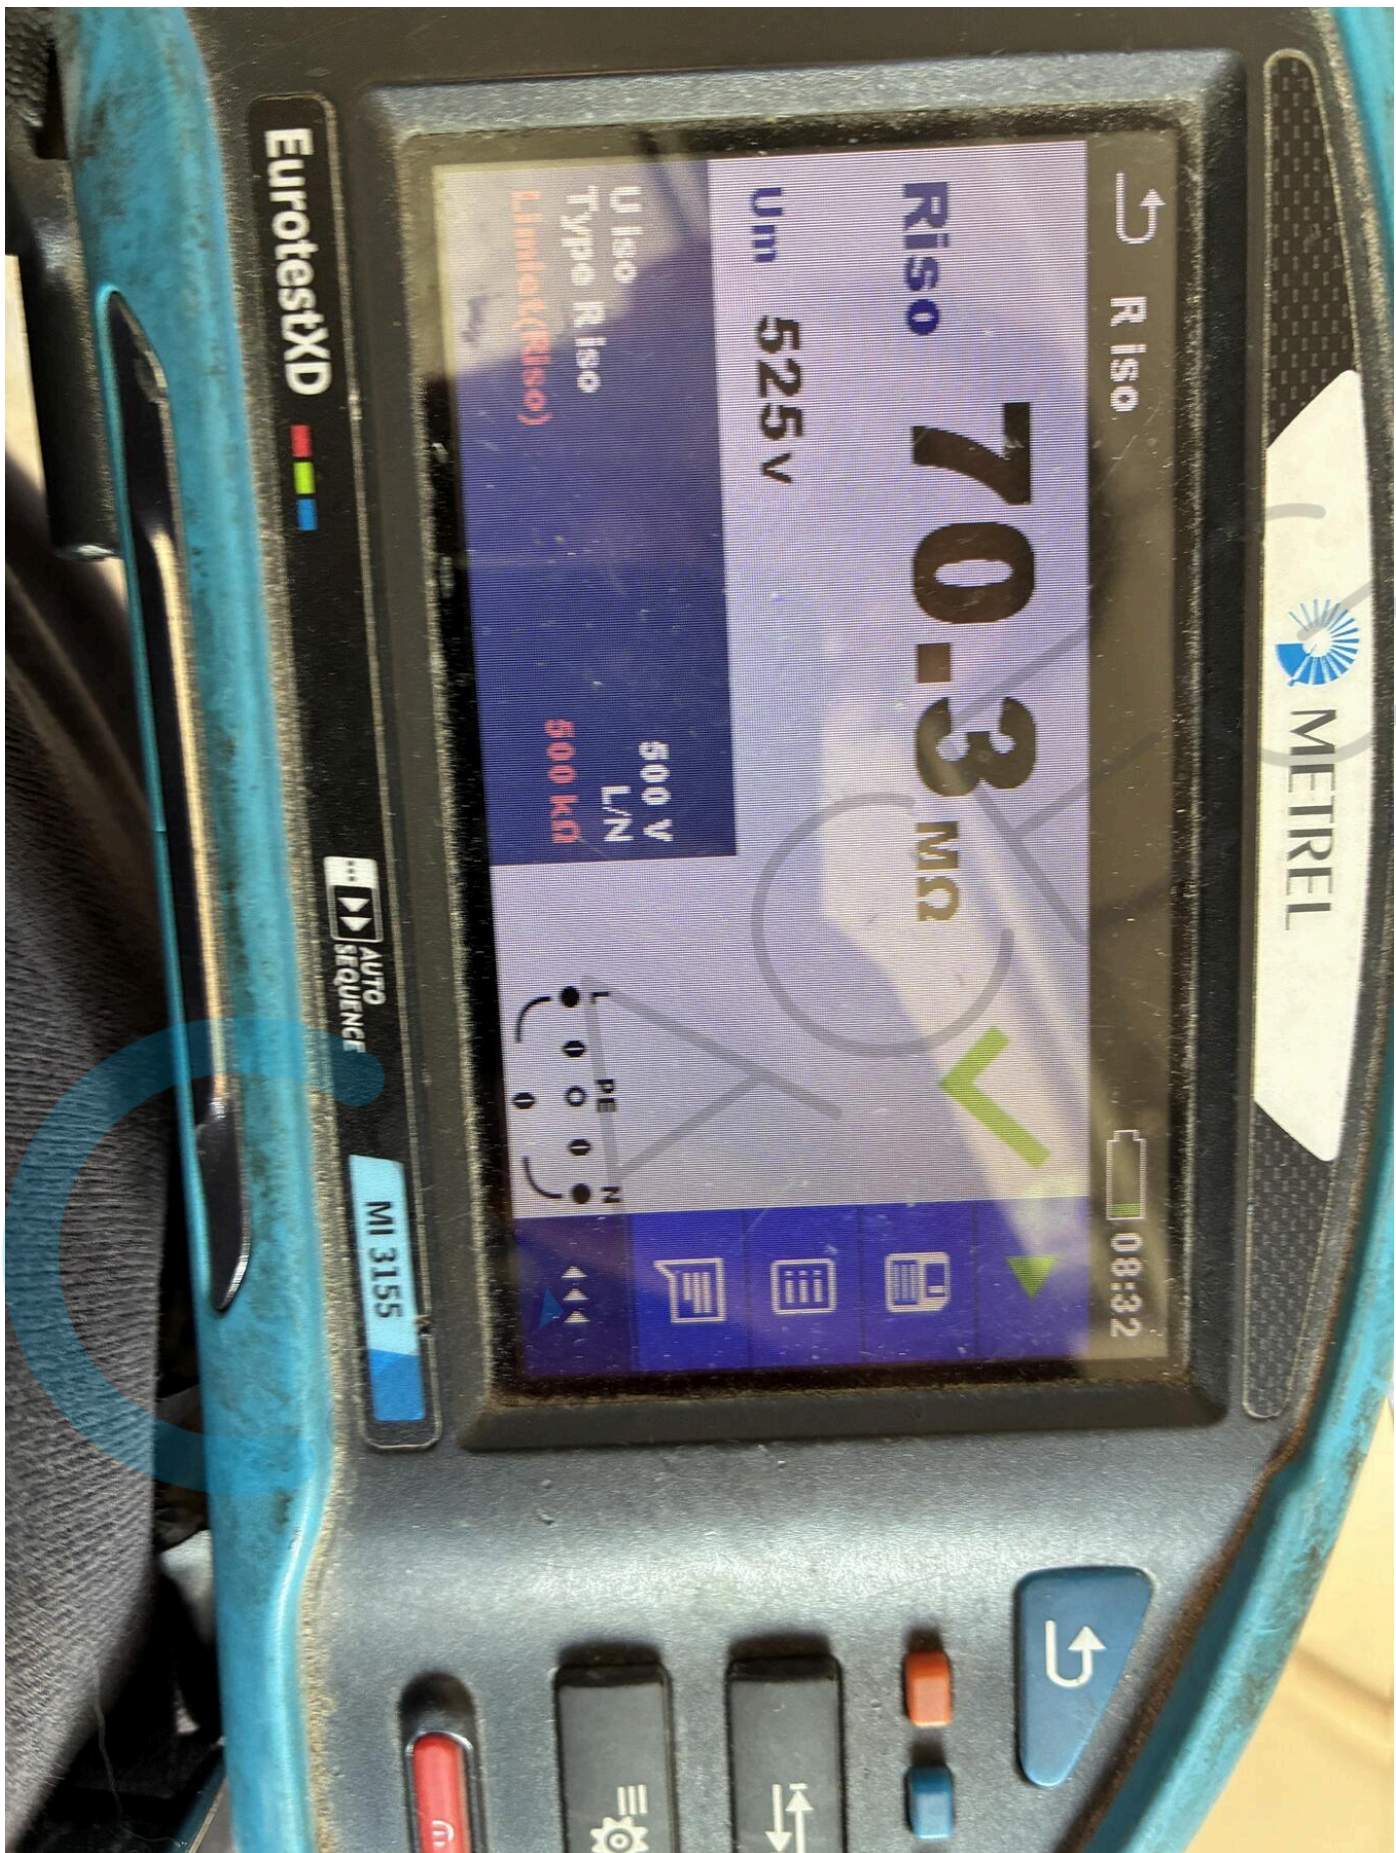

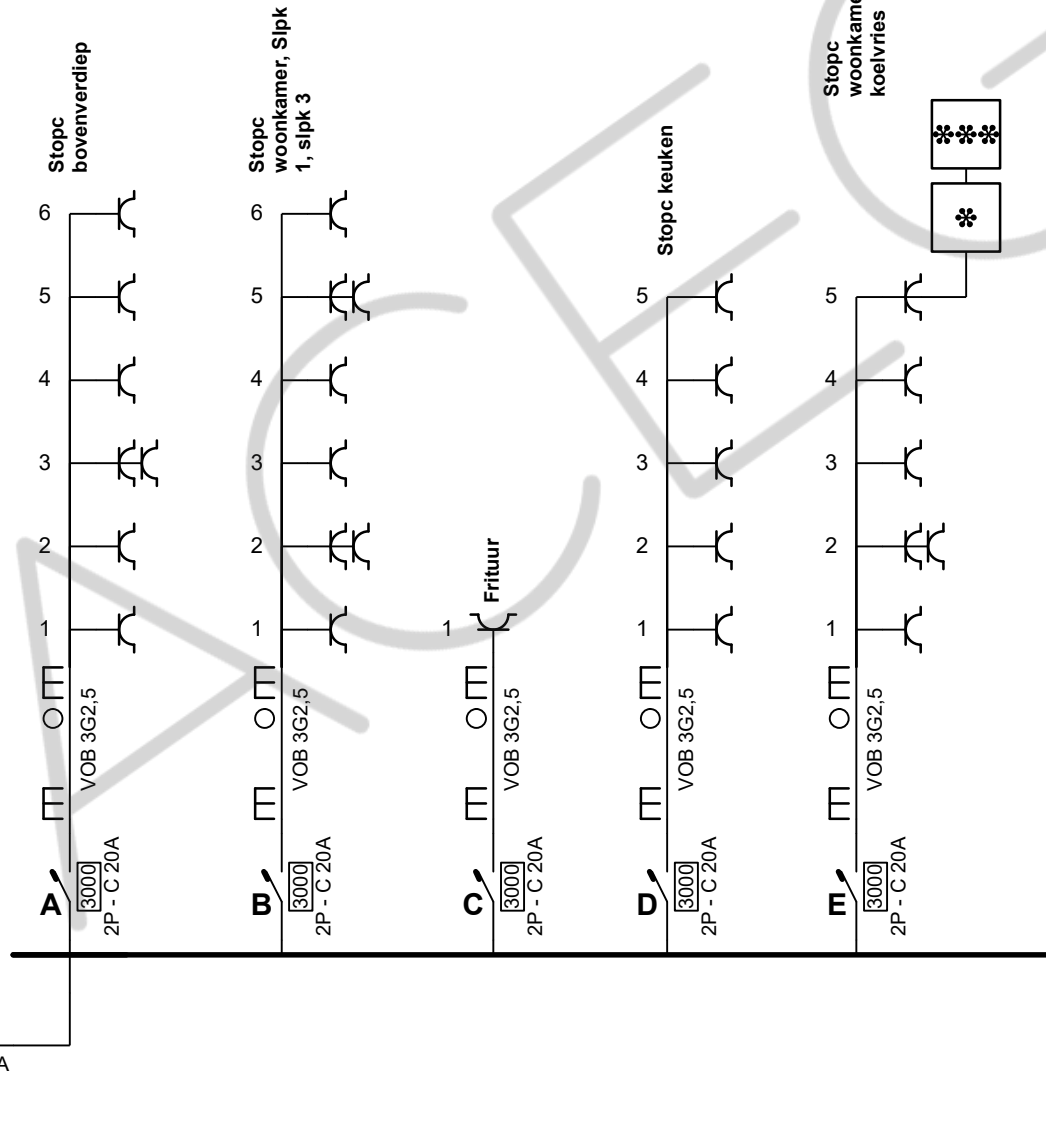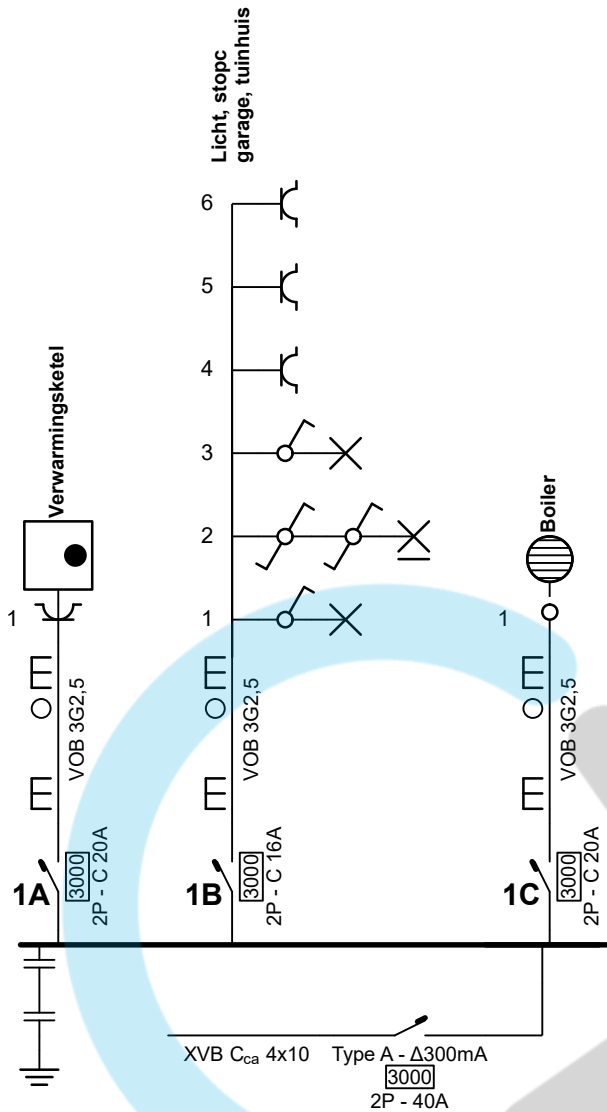

De werknemer,
Antoni Cassiman
ACEG VZW - #118

Plaats van de elektrische installatie

Danny Carlier
Blauwenhoek 112
1840 Londerzeel

Installateur


Verbruggen Technieken bv
Lichterstraat 67-69
2870 Puurs Sint Amands
Tel.: 04-91871415
e-mail: info@verbruggentech.be

**p. 1/7
Eendraadschema**



2 x 230V ~ 50Hz

30/04/2026



Licht woonkamer,
Gang, wc, zolder

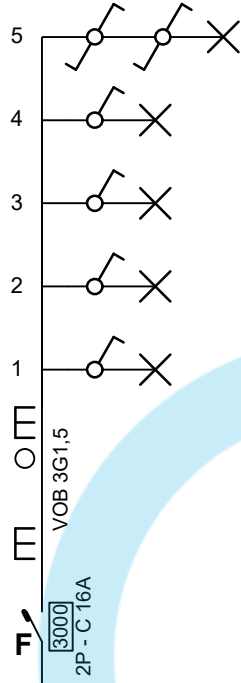

Licht keuken,
berging,
slaapkamers

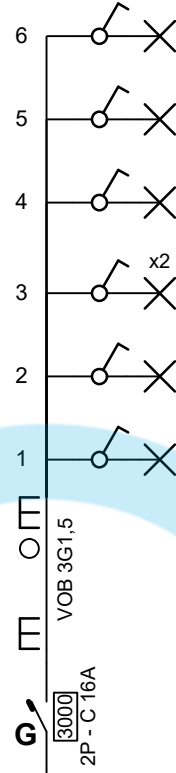

Licht, stopc
badkamer

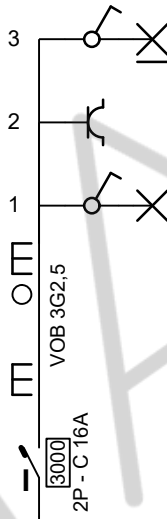

De werknemer,
Antoni Cassiman
ACEG VZW - #118

30/04/2026

Plaats van de elektrische installatie


Danny Carlier
Blauwenhoek 112
1840 Londerzeel

Installateur

Verbruggen Techniek bv
Lichterstraat 67-69
2870 Puurs Sint Amands
Tel.: 04-91871415
e-mail: info@verbruggentech.be

p. 2/7
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

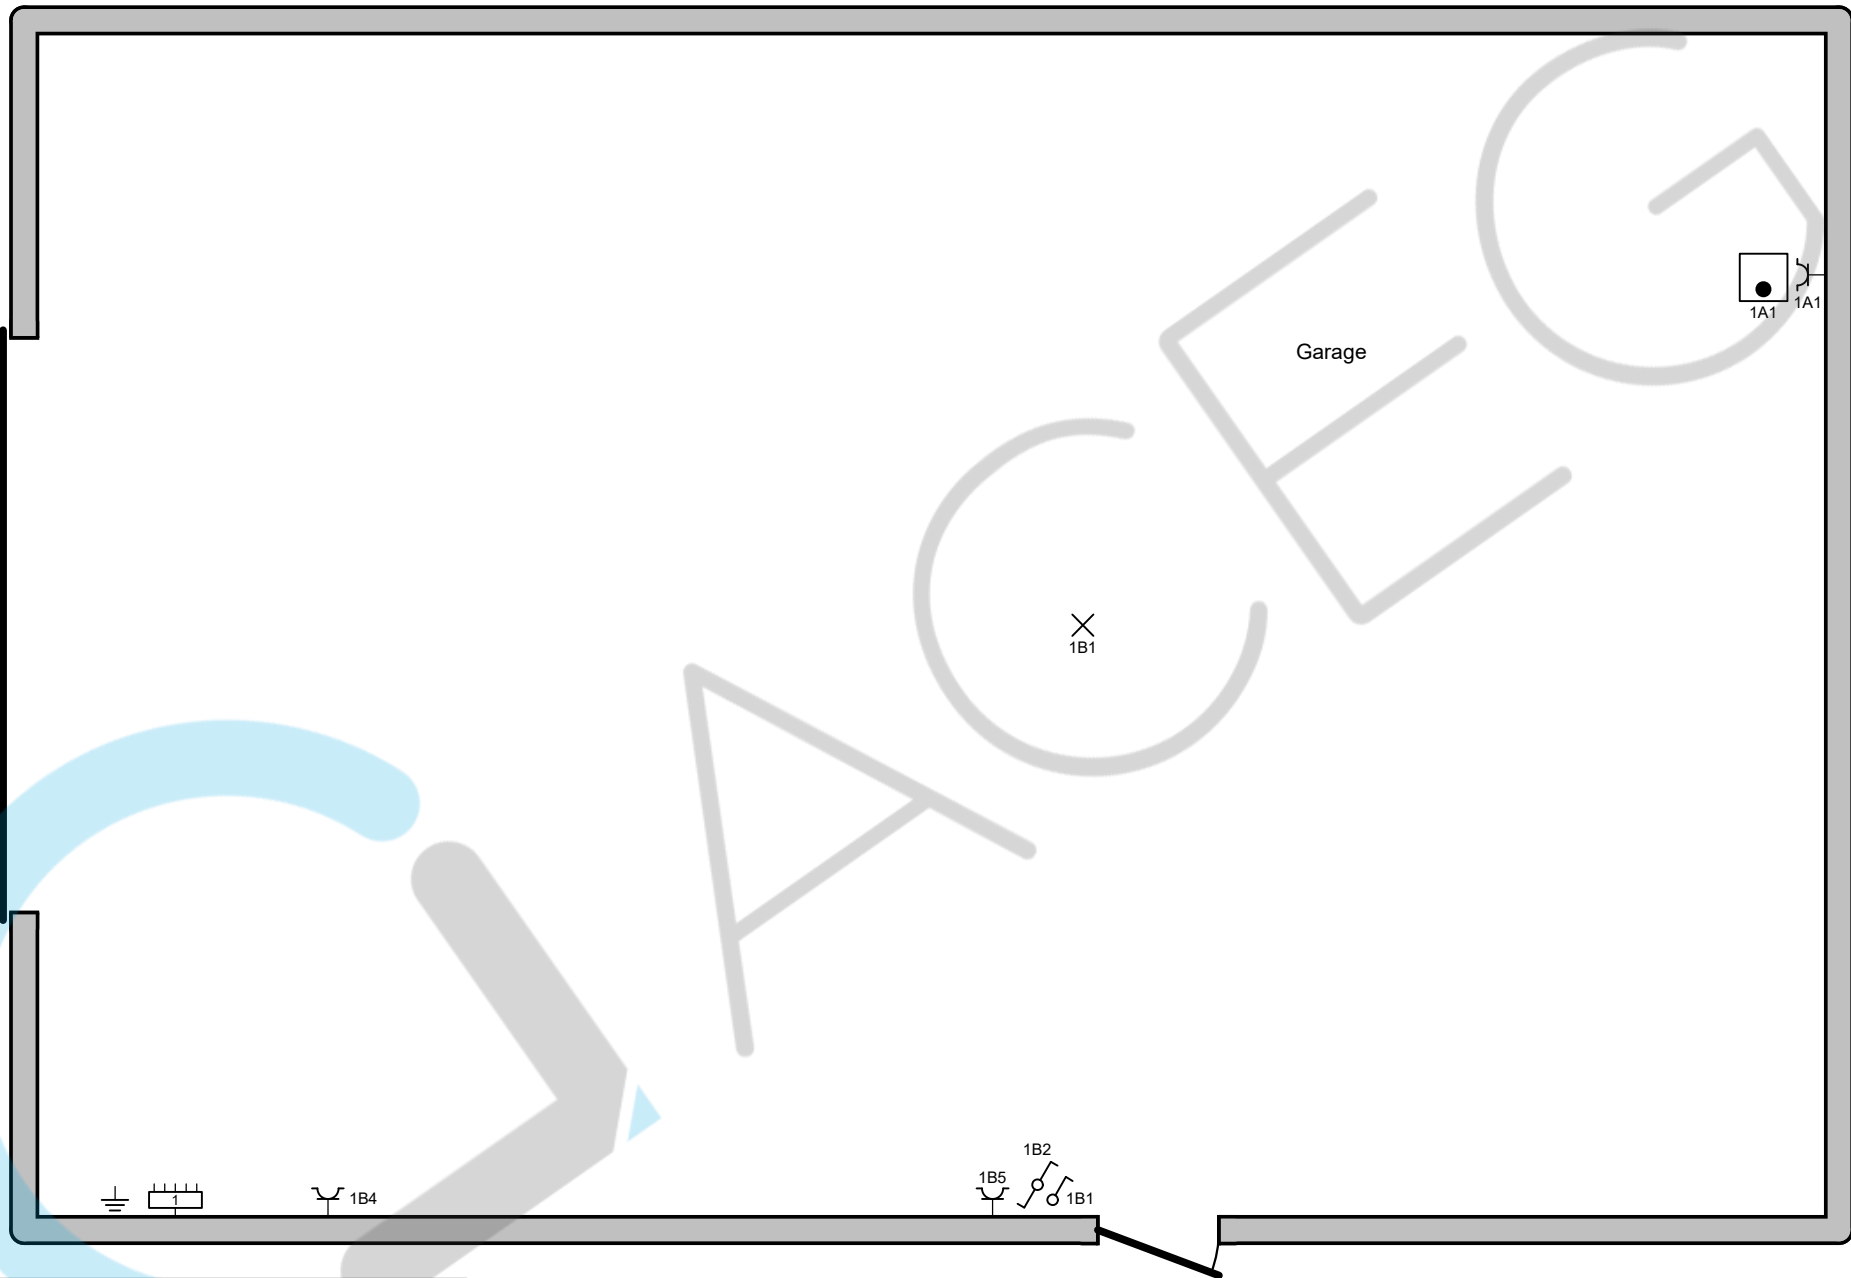

De werknemer,
 Antoni Cassiman
 ACEG VZW - #118


30/04/2026

Plaats van de elektrische installatie
 Danny Carlier
 Blauwenhoek 112
 1840 Londerzeel

Installateur
 Verbruggen Technieken bv
 Lichterstraat 67-69
 2870 Puurs Sint Amands
 Tel.: 04-91871415
 e-mail: info@verbruggentech.be

p. 3/7
Situatieplan
 2 x 230V ~ 50Hz

Verbruggen Technieken bv - BTW BE 0844.716.481

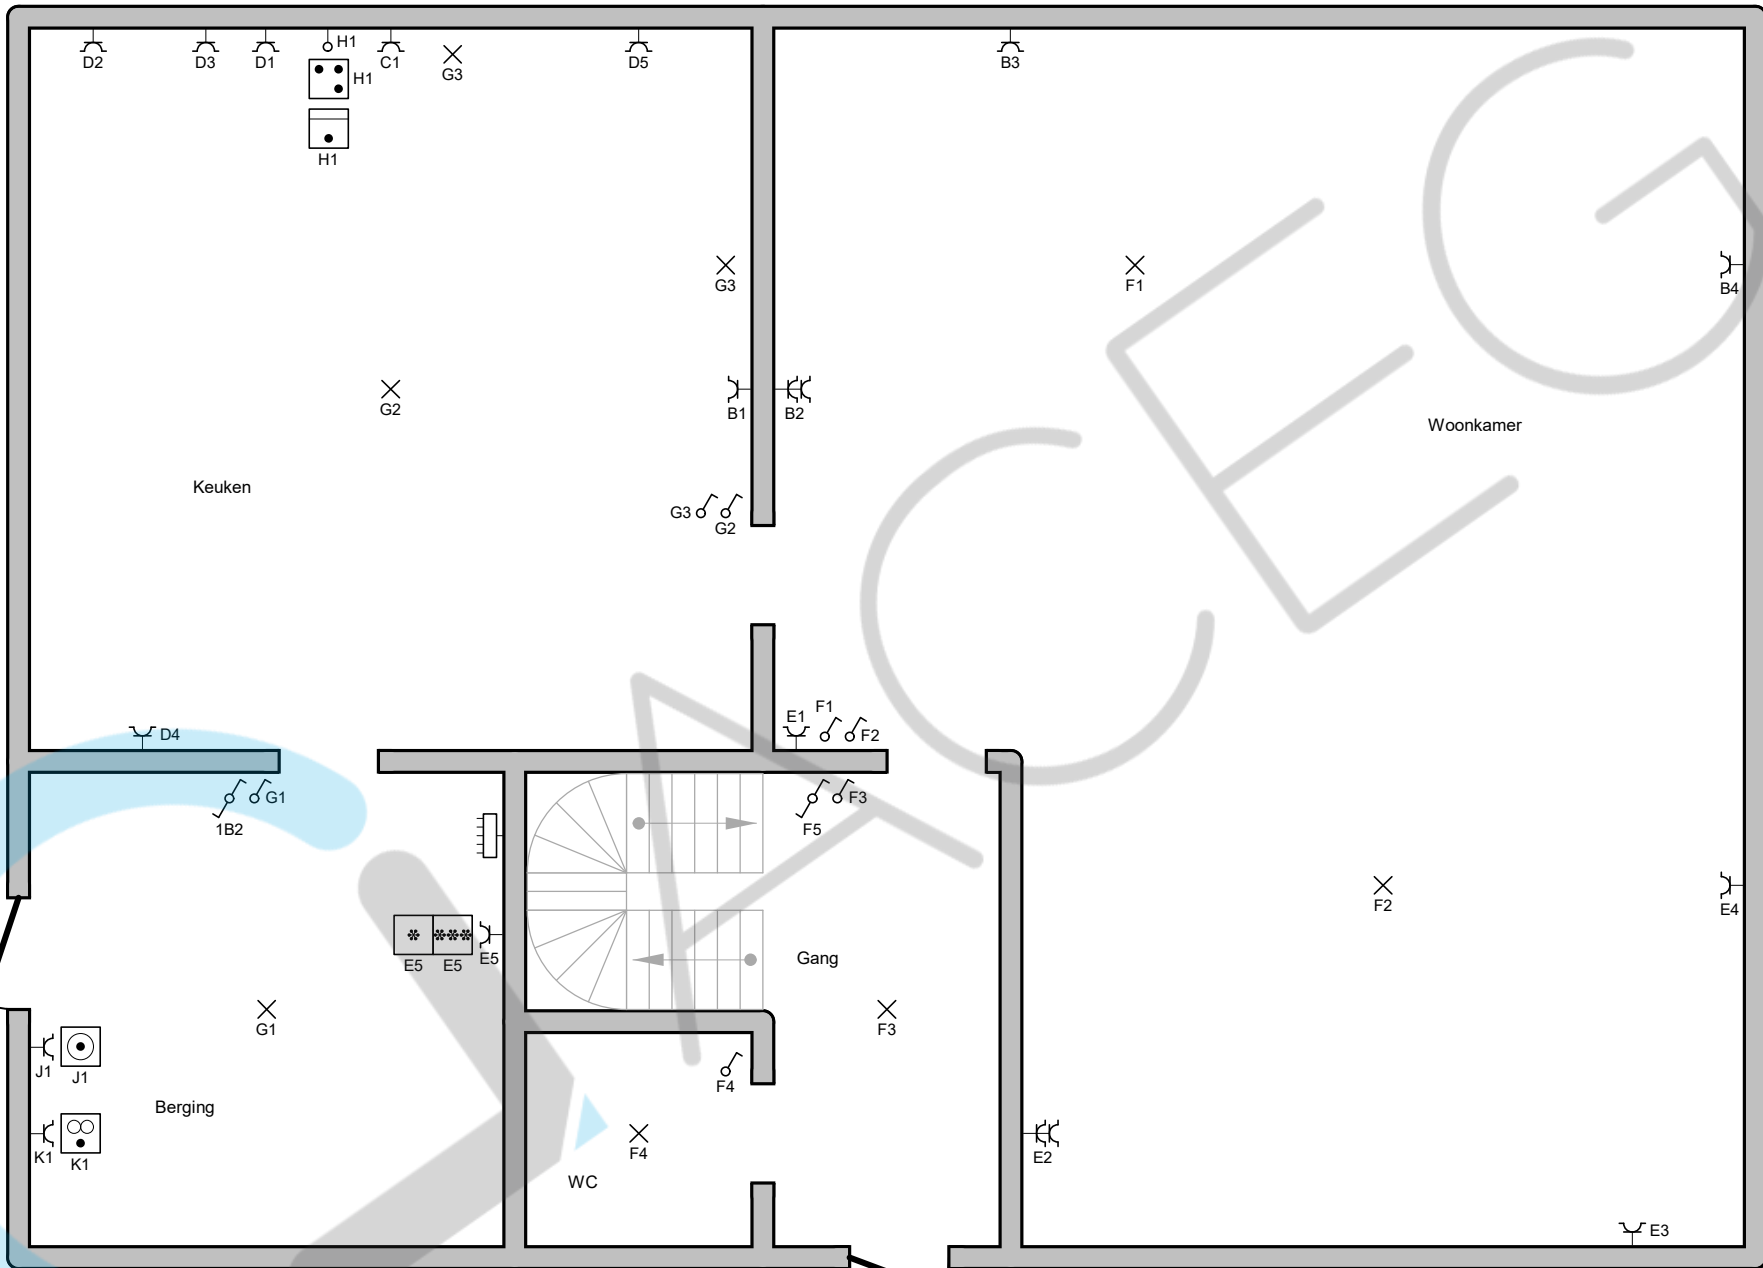

De werknemer,
 Antoni Cassiman
 ACEG VZW - #118

30/04/2026

Plaats van de elektrische installatie


Danny Carlier
 Blauwenhoek 112
 1840 Londerzeel

Installateur

Verbruggen Techniek bv
 Lichterstraat 67-69
 2870 Puurs Sint Amands
 Tel.: 04-91871415
 e-mail: info@verbruggentech.be

**p. 4/7
 Situatieplan**

2 x 230V ~ 50Hz

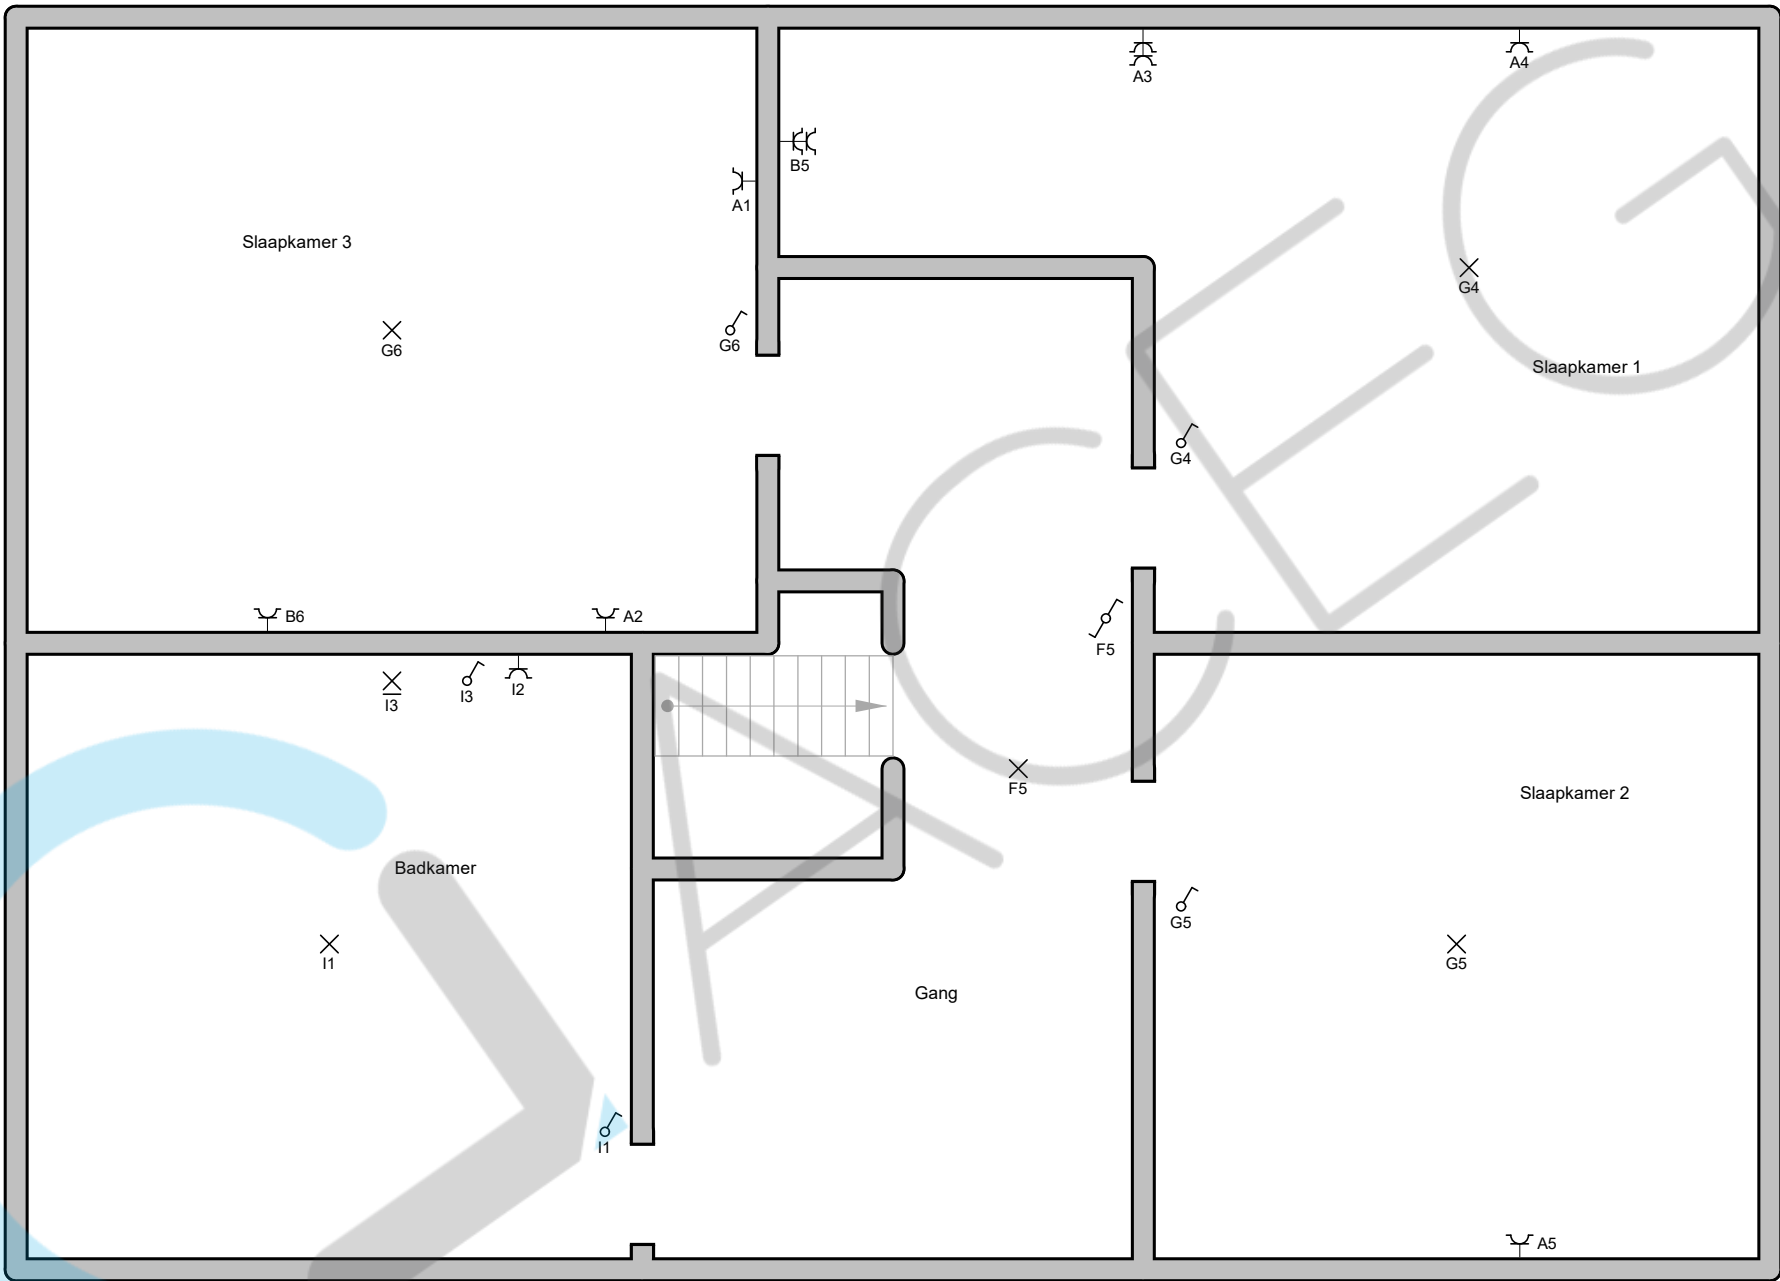

De werknemer,
 Antoni Cassiman
 ACEG VZW - #118

30/04/2026

Plaats van de elektrische installatie



Danny Carlier
 Blauwenhoek 112
 1840 Londerzeel

Installateur

Verbruggen Technieken bv
 Lichterstraat 67-69
 2870 Puurs Sint Amands
 Tel.: 04-91871415
 e-mail: info@verbruggentech.be

**p. 5/7
 Situatieplan**

2 x 230V ~ 50Hz

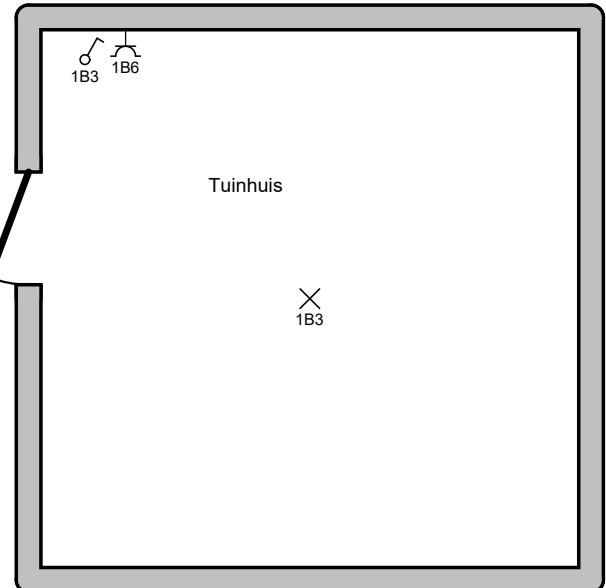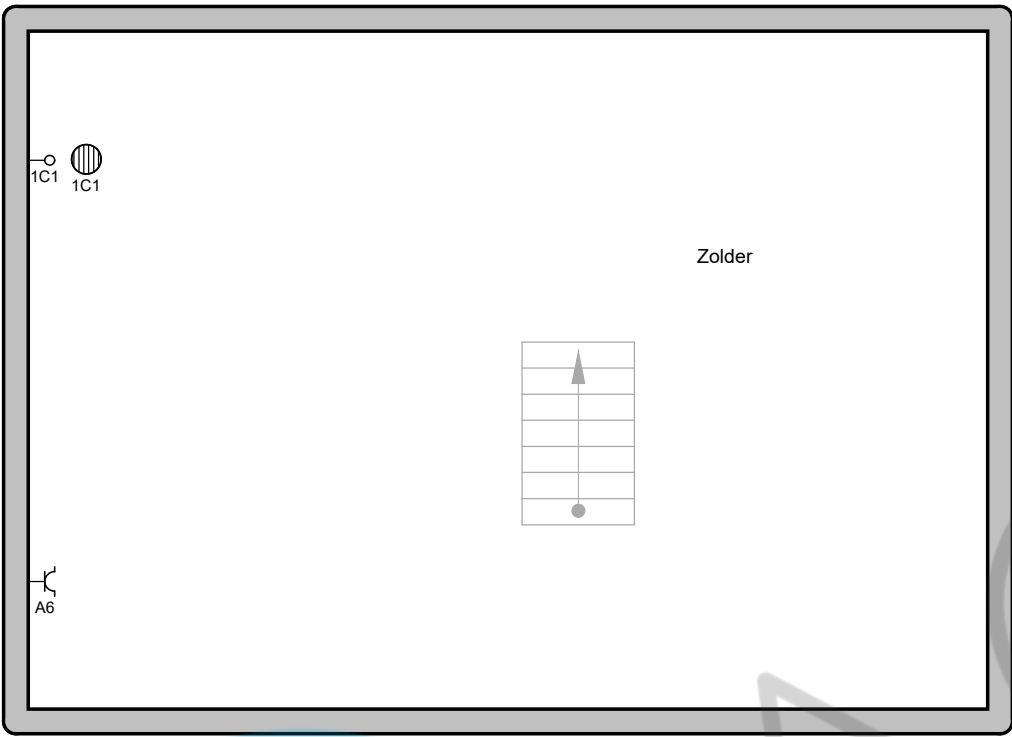

De werknemer,
 Antoni Cassiman
 ACEG VZW - #118

[Handwritten signature]
 30/04/2026

Plaats van de elektrische installatie
 Danny Carlier
 Blauwenhoek 112
 1840 Londerzeel

Installateur
 Verbruggen Technieken bv
 Lichterstraat 67-69
 2870 Puurs Sint Amands
 Tel.: 04-91871415
 e-mail: info@verbruggentech.be

[Handwritten signature]

p. 6/7
Situatieplan
 2 x 230V ~ 50Hz

- 1A** Verwarmingsketel
- 1B** Licht, stopc garage, tuinhuis
- 1C** Boiler
- A** Stopc bovenverdiep
- B** Stopc woonkamer, Slpk 1, slpk 3
- C** Frituur
- D** Stopc keuken
- E** Stopc woonkamer, koelvries
- F** Licht woonkamer, Gang, wc, zolder
- G** Licht keuken, berging, slaapkamers
- H** Oven+ kookplaat
- I** Licht, stopc badkamer
- J** Wasmachine
- K** Wasdroger

SINT AMANDS

De werknemer,
Antoni Cassiman
ACEG VZW - #118

30/04/2026

Plaats van de elektrische installatie

Danny Carlier
Blauwenhoek 112
1840 Londerzeel

Installateur

Verbruggen Technieken bv
Lichterstraat 67-69
2870 Puurs Sint Amands
Tel.: 04-91871415
e-mail: info@verbruggentech.be



p. 7/7
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz