AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW
Erkend CONTROLEORGANISME
Maatschappelijke zetel : Ketelstraat 111 – 3454 Rummen
Tel. 0483/429830 E-mail bureel@asc-controle.be
BTW BE 0826-131-776 IBAN BE 32 7512 0493 7802

Agent-bezoeker belast met het onderzoek : VAES PETER

520-INSP

VERSLAG VAN EEN niet-HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN

* Datum onderzoek		29/03/2024	Verslag nummer	PV 2024-0578	
* **Plaats van het onderzoek**					
* Gebruiker van de installatie					
* Aanwezige personen					
* Installateur		Fused – Lander Gustin , Bosterestraat 56 , 3290 Diest			
* DNB	Fluvius	EAN	/		
* Teller N°	/	Index dag	/	Index nacht	/
* Volgende controle uiterlijk voor		29/03/2025		BTW nr. BE	0686 358 538

2.- VOORSCHRIFTEN

2.1.-	Algemeen reglement voor elektrische installaties	**BOEK 1 + 3 - KB 08/09/2019**		
	~~Gelijkvormigheidscontrole~~	~~BOEK 1 – 6.4~~		
	Controlebezoek	BOEK 1 - 6.5		
	Eventuele afwijkende beschikkingen voor bestaande niet-huishoudelijke installaties	*(schrappen wat niet van toepassing is)*		
	~~Oude n-HHI zonder tewerkgesteld personeel~~	~~BOEK 1 - 8.3.1~~		
	~~Oude nHHI – oud AREI~~ ~~Referentie RA: .....~~	~~BOEK 1 - 8.3.2~~		
	~~Oude n-HHI zonder tewerkgesteld personeel~~	~~BOEK 1 – 8.4.4~~		
	~~Bestaande elektrische installaties – oud AREI~~ ~~Referentie RA: .....~~	~~BOEK 3 – 8~~		
2.2.-	Toepassing v.d CODEX over welzijn op het werk	Boek III – Titel II	V. t. *	~~N.v.t. *~~
2.3.-	Bijzondere voorschriften distributienetbeheerder		~~V. t. *~~	N.v.t. *

** V. t. = Van toepassing* ** N. v. t = Niet van toepassing*


3.- ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Nominale spanning in Volt	3 x 230 V	**Algem. isolatieniveau R_I in MΩ**	5 MOhm
Automaat DNB	40A – Teco 4P	**Isolatieniveau per stroombaan**	/
Verspreidingsweerstand aardinrichting R_A in Ω	12.4	**Systeem v. d. aardverbinding**	TT
Type aardelektrode	Pennen	**Voedingskabel hoofdbord Ø**	EXVB 4 x 10 mm²
Hoofdschakelaar Hoofdverdeelbord	40A/300mA/4P	**Borden**	1
		Kringen	19

Werking van de differentieelstroominrichtingen	In regel	
Document uitwendige invloeden		Niet aangeboden
Situatieplan van de aardverbindingen		Niet aangeboden
Lijst evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten		Niet aangeboden
Risicoanalyse		Niet aangeboden
↳ Veiligheidsinstallaties	Aanwezig	
↳ Kritische installaties		Niet aanwezig
Zoneringsplan		Niet van toepassing
Andere documenten		

8.- DE INSPECTEUR BELAST MET HET ONDERZOEK

De inspecteur
VAES PETER

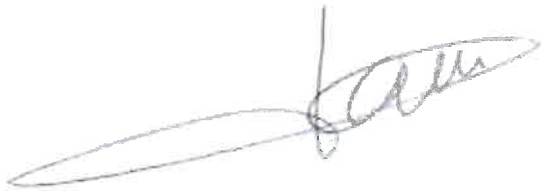

29/03/2024

Bijlage : /

Onderzochte LS-installatie
Betreft: Verdeelborden en LS-installaties van de Handelszaak