

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: ronny.gobbaert@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4779105-003
Voorl. verslagnr.:
Datum: 11/01/2017

Klant / Opdrachtgever:
DE BLESER
ANTWERPSESTRAAT 11
2850 BOOM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: gedeeltelijk vernieuwd Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: APP.1^{STE} VERD. RECHTS ANTWERPSESTRAAT 11 BOOM 2850
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 11/01/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2042 Onderzoeker: VERVENNE GODFRIED
Eigendom van: VAN DEN EYNDE
Installateur: IDEM
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 63A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 35 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm² spreidingswaarde: 13,6 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 63A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 63A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 1,19 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

ZIE SCHEMA IN BIJLAGE

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN INBREUKEN


BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

VERVENNE Godfried
GSM: 0496/290 105
godfried.vervenne@ocb.be

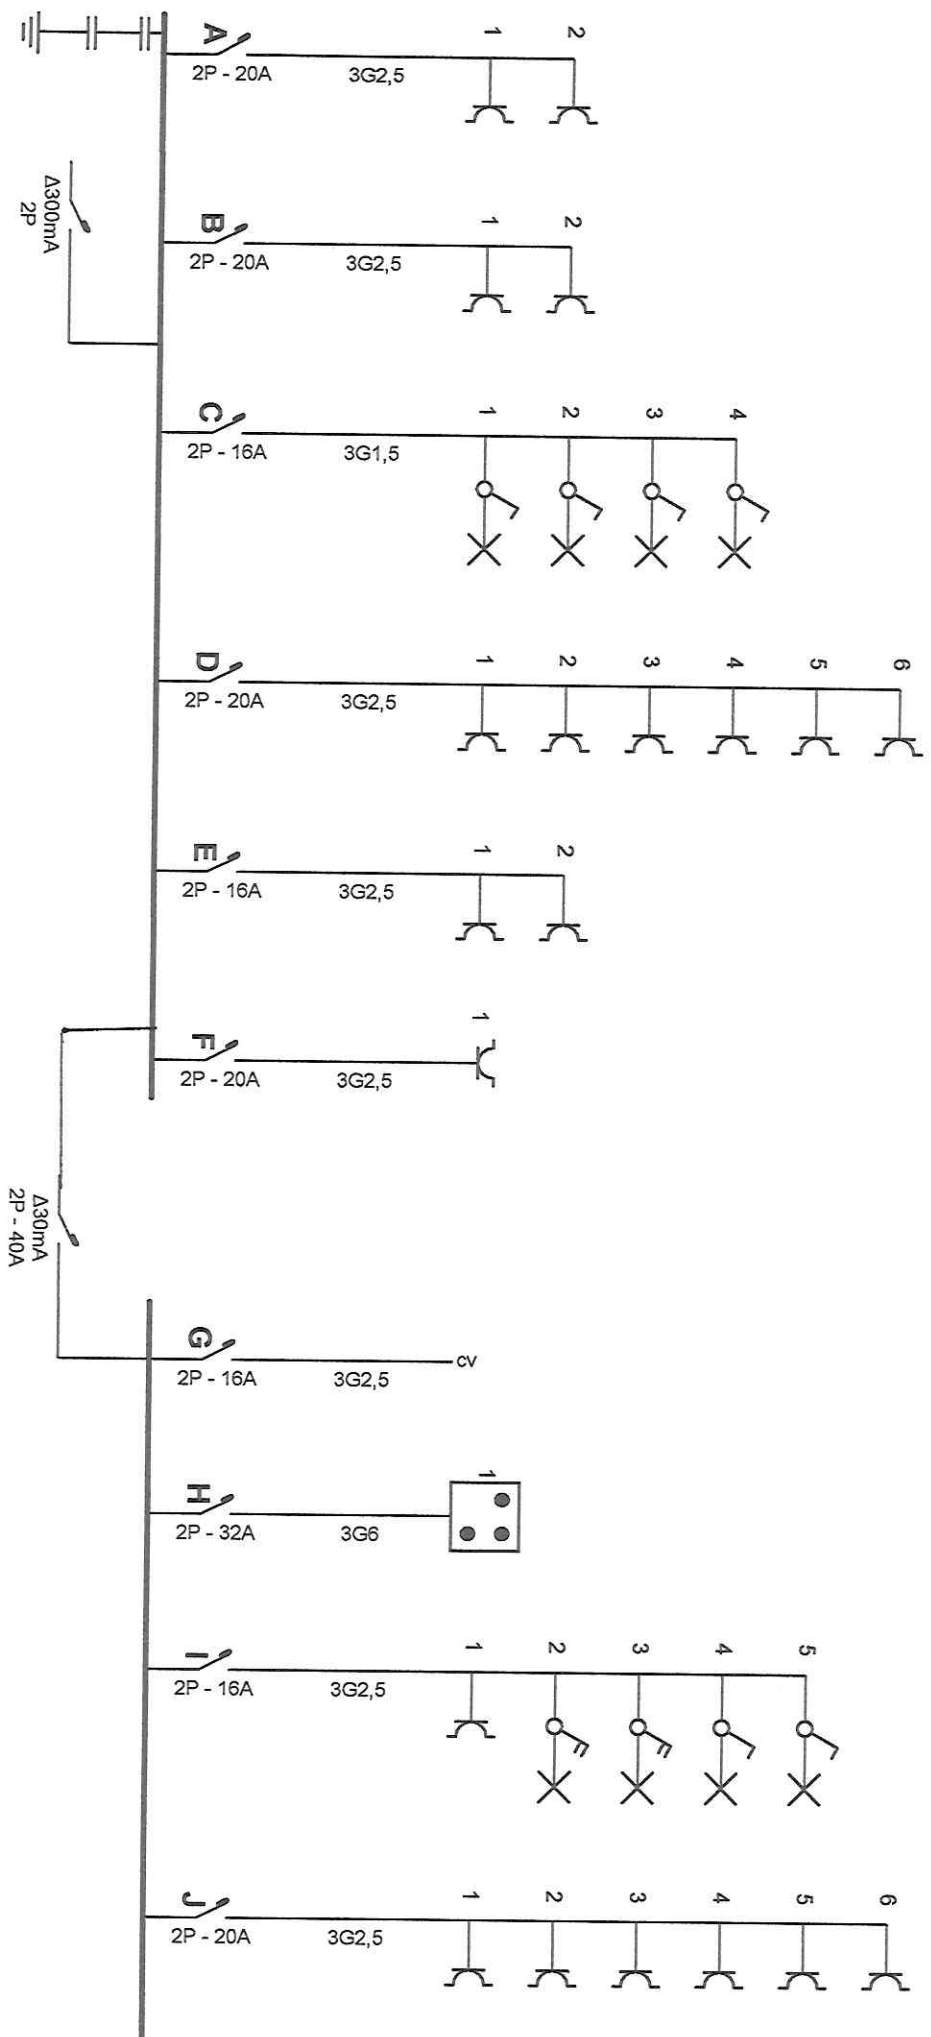


Plaats van de elektrische installatie

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 1/3
Eendraadschema

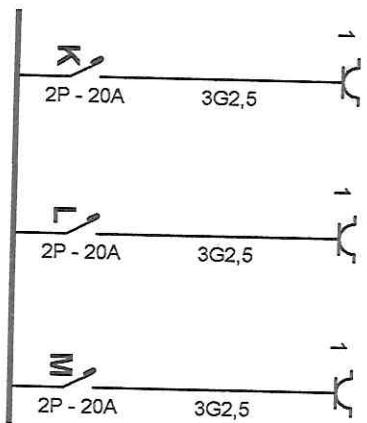

Plaats van de elektrische installatie

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

p. 2/3
Eendraadschema

A	B	C	D	E	F
RES	stopkontakt verlichting	verlichting kelder	res	verlichting stopkontakten	verlichting alle
20A	garage 16A	16A	16A	living 16A	wc 16A

G	H	I	J	K	L
stopkontakt cv	stopkontakt wasplaats	voeding parlfoon	stopkontakt verlichting badkamer	stopkontakt garage	verlichting hal
16A	16A	16A	16A BOVEN	wasplaats 16A	16A


M	N	O	P	Q	R
stopkontakt micro	stopkontakt micro	stopkontakt keuken	stopkontakt afwas	kookvuur	stopkontakten keuken
20A	20A	living 16A	16A	32A	dampkap 20A

S	T	U	V	W	X
stopkontakt lijst	verlichting keuken	verlichting buiten	stopkontakten living		stopkontakt buiten
16A	16A	rolluik 16A	muur keuken 16A	16A	16A

A	B	C	D	E	F
Stopkontakt keuken dampkap	Stopkontakt keuken	verlichting keuken living gang	stopkontakt living	stopkontakt ijskast verlichting led	stopkontakt oven
20A	20A	16A	20A	16 A	20 A

G	H	I	J	K	L
CV	kookvuur	verlichting badkamer slaapkamers	stopkontakt badkamer slaapkamer	stopkontakt vaatwas	stopkontakt droog
16A	32A	16A	20A	20A	20A

M	N	O	P	Q	R
stopkontakt was			hoofdschakelaar		
			40A		
			300mA		
20A					

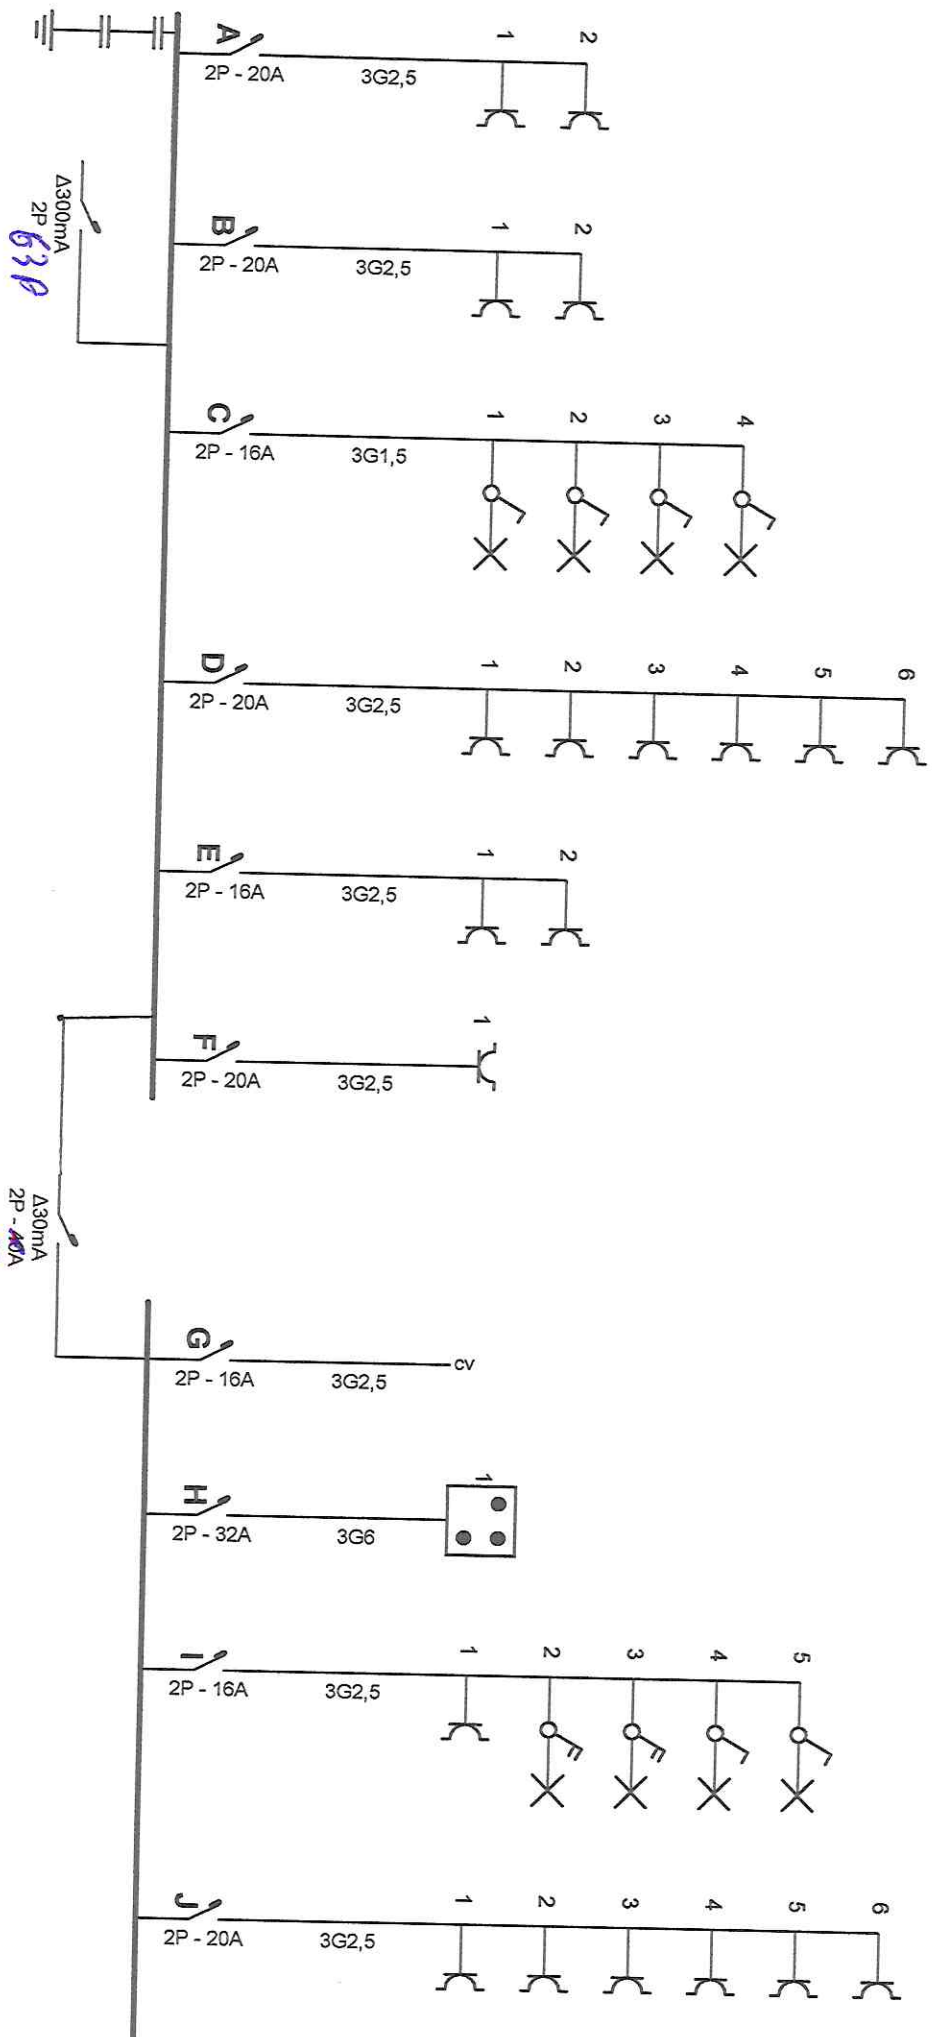

VERVENNE Godfried

GSM: 0496/290 105

godfried.vervenne@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

van de eynde danny

antwerpestraat 11 Bus 1ste rechts

2850 boom

Tel.: - GSM: -

Fax: -

e-mail: -

Installateur

GSM: -

Tel.: -


Fax: -

e-mail: -

p. 1/2
Eendraadschema

RP 4779 105-003

2.49 mΩ

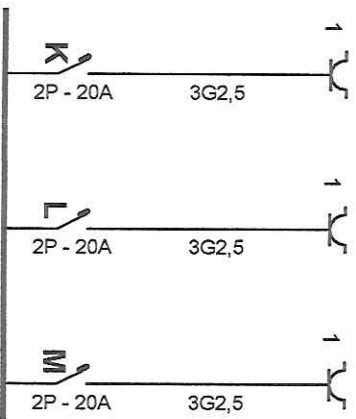


VERVENNE Godfried
 GSM: 0496/290 105
 godfried.vervenne@ocb.be


Plaats van de elektrische installatie
 van de eynde danny
 antwerpsstraat 11 Bus 1ste rechts
 2850 boom
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

p. 2/2
Eendraadschema

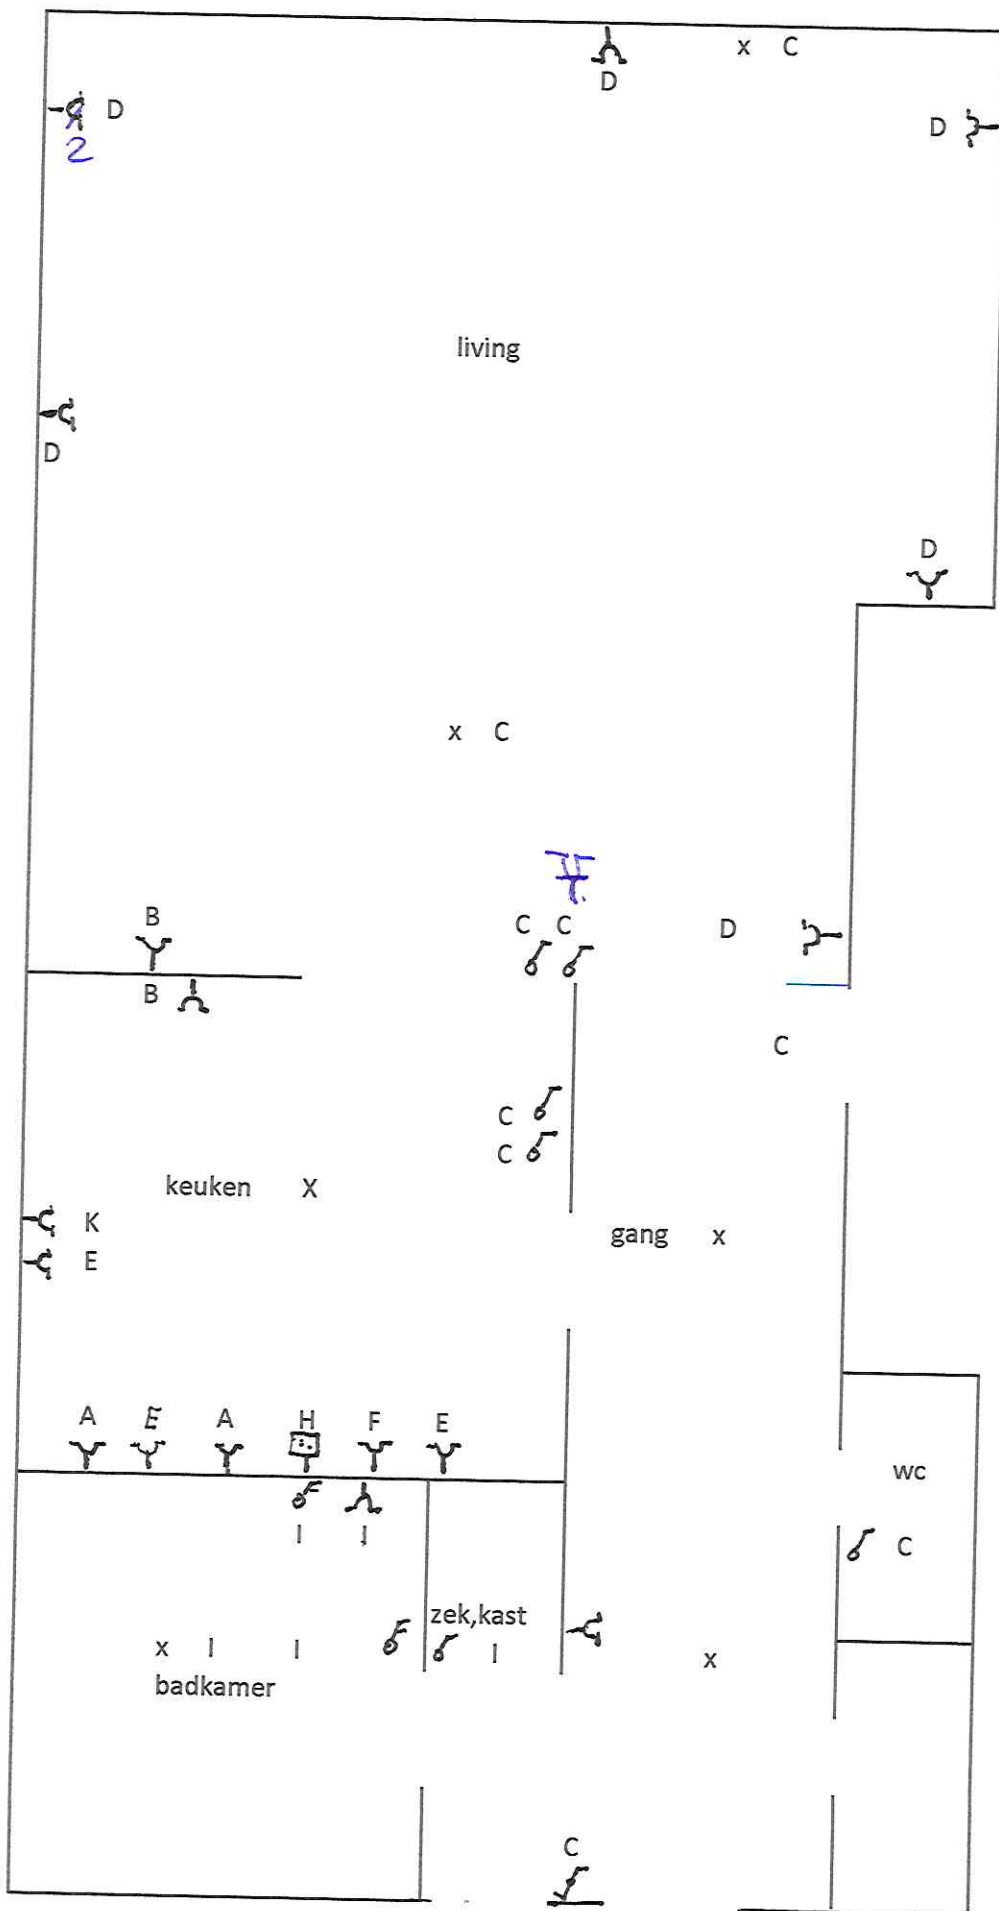

VERVENNE Godfried
 GSM: 0496/290 105
 godfried.vervenne@ocb.be

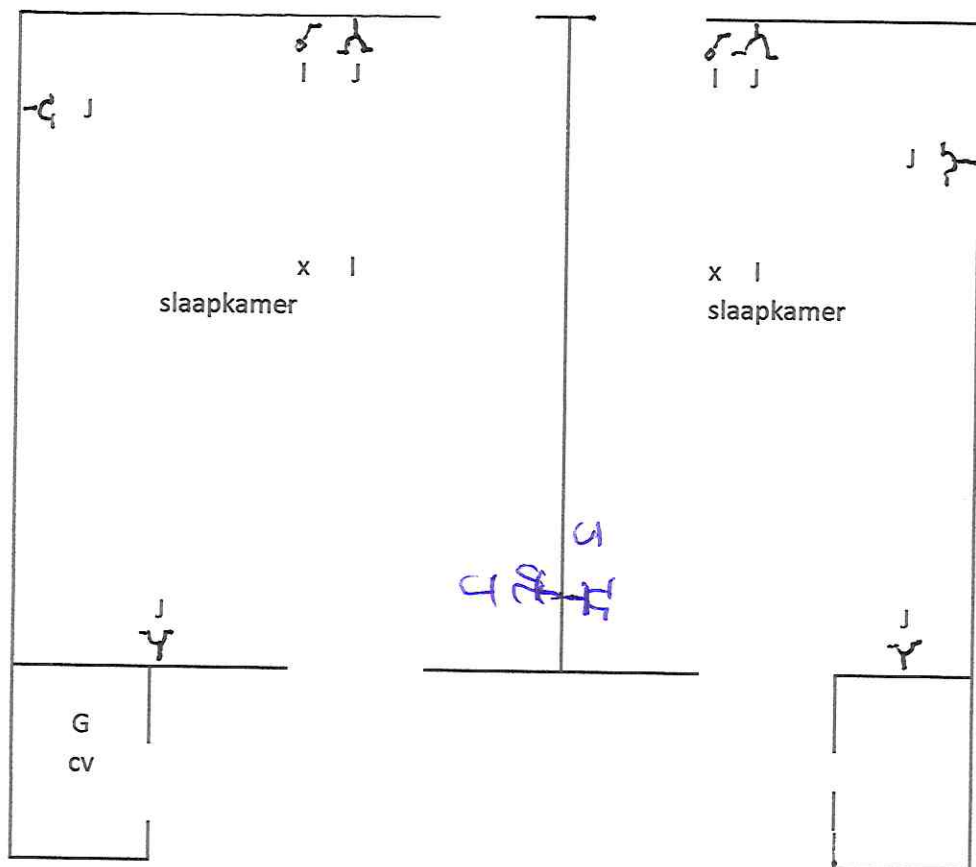

VERVENNE gedfried
 GSM: 0496/290 105
 gedfried.vervenne@ocb.be