

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

41.786

Date du contrôle:

04/04/2024

Lieu du contrôle:

Rue de louvain 2- 1320 Beauvechain Belgique

Testeur d'installation:**Agent-visiteur:**

Yassir Belhadji

Type de contrôle:

Visite périodique (Livre 1 6.5)

Date d'émission:

04/04/2024 17:28:43

Prochaine visite avant le:

04/04/2049

Donneur d'ordre

Nom

PEB Certi

Adresse

Blaisantvest, 105, 9000 Gent, Belgique

Téléphone

+32 2 466 45 66

Email

epc.certi@gmail.com

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation

Rue de louvain 2- 1320 Beauvechain Belgique

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Eigenaar Rue de louvain 2- 1320 Beauvechain

Adresse du propriétaire

Rue de louvain 2- 1320 Beauvechain Belgique

Installateur

Données du raccordement

GRD

Sibelga

Numéro de compteur

97252321

Code EAN**Liaison compteur-tableau**

EXVB 3X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

40 A 4P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	après 81	après 81
Description de l'installation	Zie bijlage		
Nombre de tableaux	3		
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A		
Test BP du DDR	OK		
ΔI_n	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre (Ω)	20		
Isolement ($M\Omega$)	3		


Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années.

Si d'application, des mesures adéquates ont été prises par Atlas Contrôle pour que les bornes d'entrées du dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique soient rendues inaccessibles par scellage et que le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

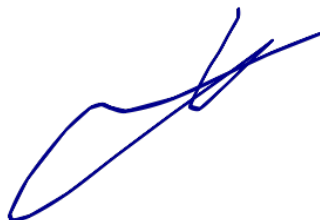

Atlas Controle
 Boulevard Lambermont 127
 1030 Bruxelles

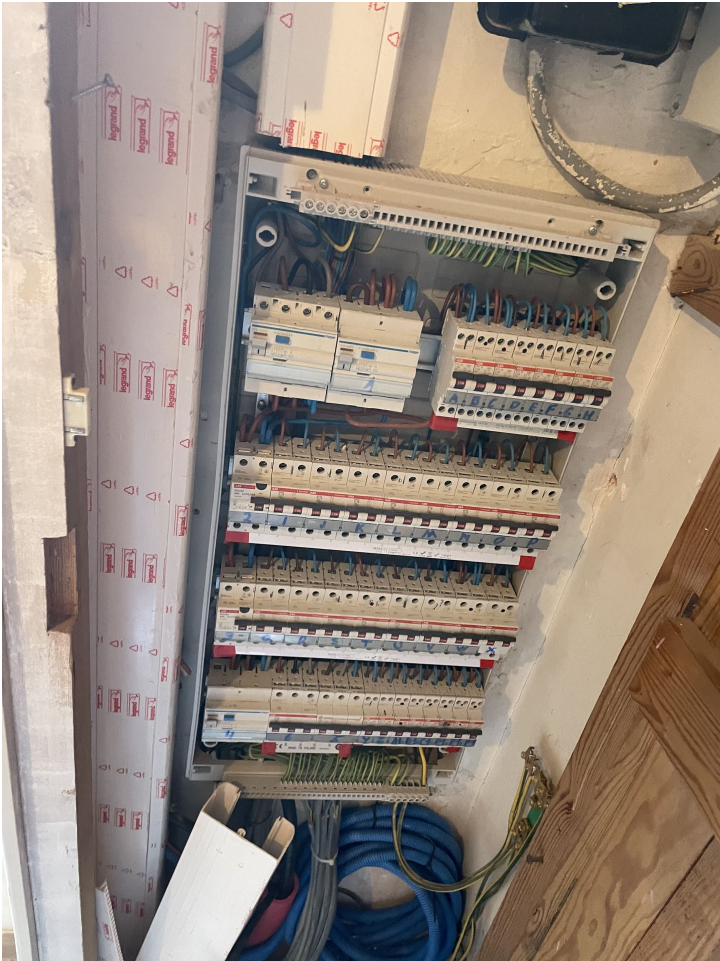


Tableau 1

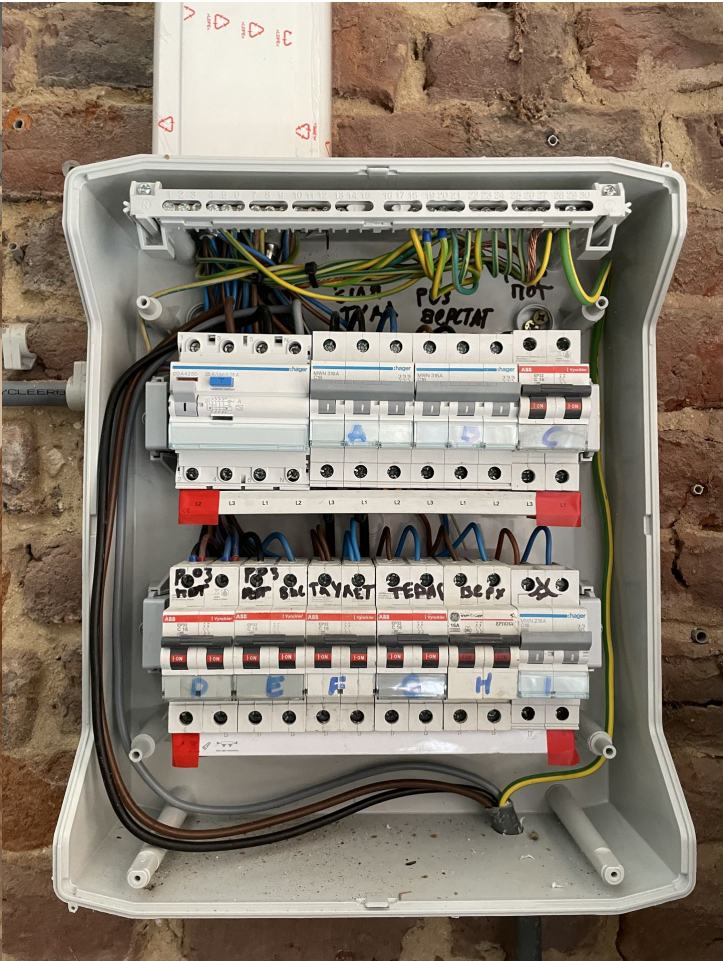


Tableau 2

Liste des remarques

Libellé	Référence
Ce contrôle ne comprend que les parties visibles et normalement accessible de l'installation. Sauf mention contraire, les appareils et équipements raccordés à l'installation fixe ne font pas partie du contrôle.	RDE4
Ce contrôle ne comprend que ces parties de l'installation électrique comme indiquées sur les parties correspondantes (et signées) des schémas.	RDE5

Libellé	Photo
---------	-------