Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61509831/00/NL/000
Origineel

Uw klantnummer: 1784650 1
Contractnummer: 2272917/52000

040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Bovekerkestraat 84, 8680 Koekelare

Uitgevoerd op:
11/06/2025 11:15 - 12:17

Uitgevoerd door: JARI BATSLEER (6836)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Eigenaar

Adres	De gegevens van de eigenaar zijn niet bekend

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam	Tryhou Koen bvba
Adres	Limaerstraat 10, 8600 Diksmuide

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 372 711
Adres	Bovekerkestraat 84, 8680 Koekelare
EAN-code	541 449 611 000 285 422
Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1SAG3100330510
Index 1.8.1 verbruik dag	2300
Index 1.8.2 verbruik nacht	1935
Gecontroleerde installatie	- Wooneenheid
Type installatie	Huishoudelijke installatie

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61509831/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.4. Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname - 6.5. Controlebezoek - 8.4.1. Controlebezoek verzwaring aansluiting oude huishoudelijke elektrische installatie
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vóór 01/10/1981 - Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020 - Vanaf/na 01/06/2020
Toegepaste afwijkingen	- Deel 8

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming - Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	20
Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Type van de algemene schakelaar	- Differentieelscheidingsschakelaar
Doorsnede leiding voeding bord (mm^2)	10
Voedingsleiding - Type	VOB
Spanning (V)	- 3N400V AC


BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: Bord A


Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	12



(Elektrisch bord)

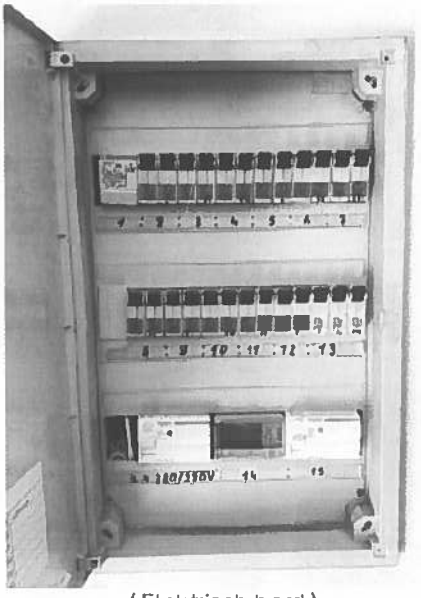

(Elektrisch bord)

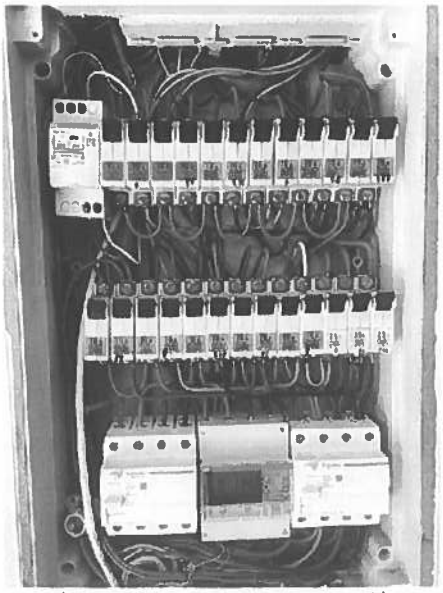

(Elektrisch bord - binnenkant)

LS-bord: Bord B
Aantal kringen 1


Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61509831/00/NL/000



(Elektrisch bord)

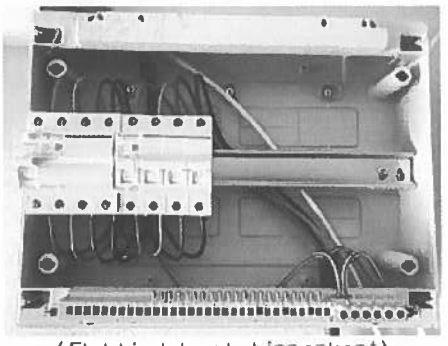
(Elektrisch bord - binnenkant)

Laadinrichting: Laadpaal

Voeding vanuit volgend bord / stroombaan	A
Merk	ABB
Type / Model	Terra AC W22-G5-R-0
Laadmode	Mode 3
Vermogen (kW)	17.3
Nominale spanning van de voeding van de laadinrichting (V)	3N400V AC
Toepassing hoofdstuk 7.22.	Ja

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Eendraadsschema's	Referentie	Eendraadsschema
	Datum	06/06/2025
Eendraadsschema's	Versie	V.2025-06-06
Situatieplannen	Referentie	Situatieplan
	Datum	06/06/2025
	Versie	1

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61509831/00/NL/000

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Beschermingsmaatregelen RA	OK
Beschermingsmaatregelen OA	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden	OK

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.
Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Verticaal in de grond gedreven geleiders / staven / pennen
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	5.02
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	3.47

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

- Nihil

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61509831/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 11/6/2050.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.


Ir F. Dewint
Directeur Generaal

VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN


Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

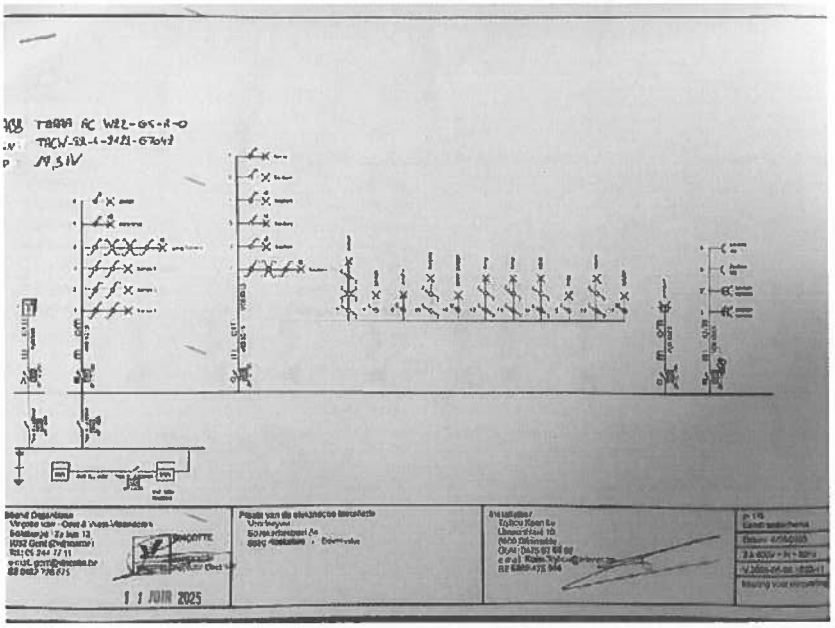

(Eendraadsschema's)

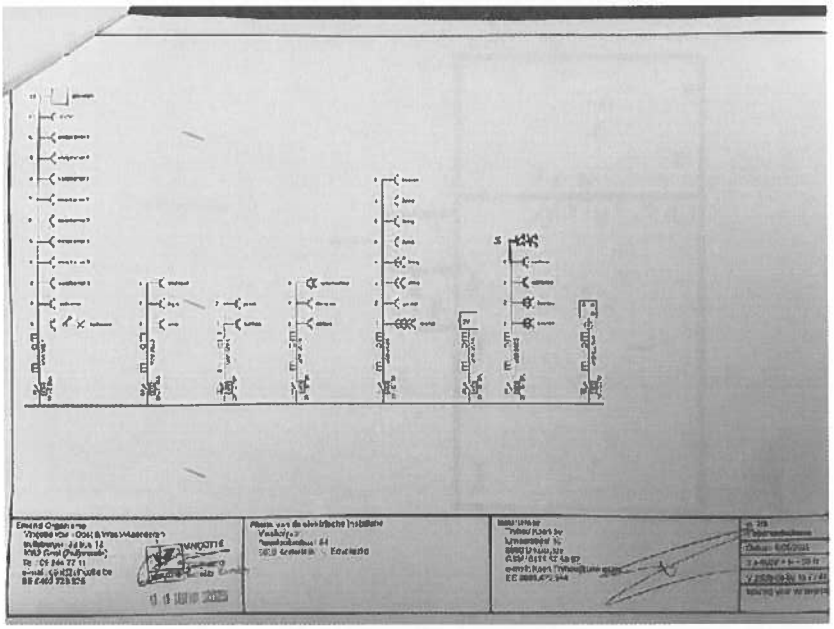


(Eendraadsschema's)


Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61509831/00/NL/000

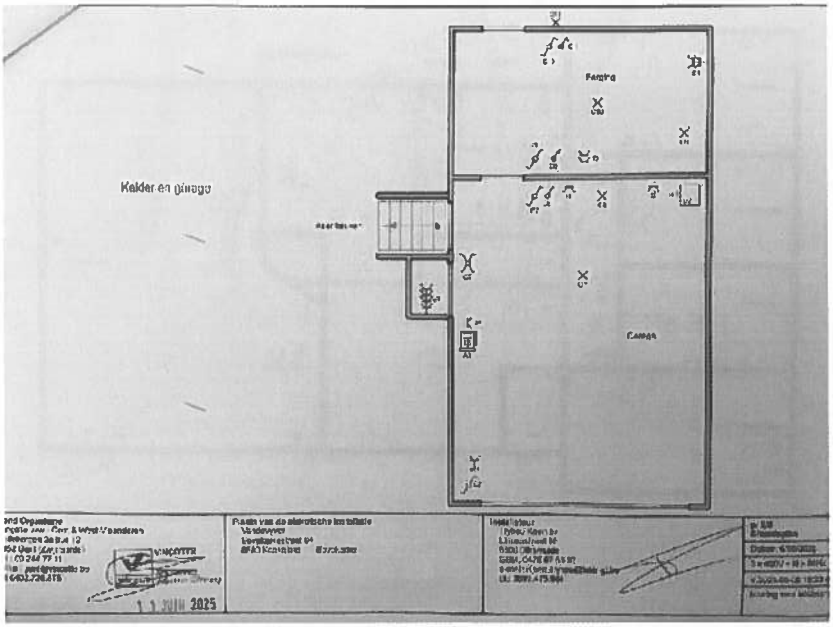

(Situatieplannen)

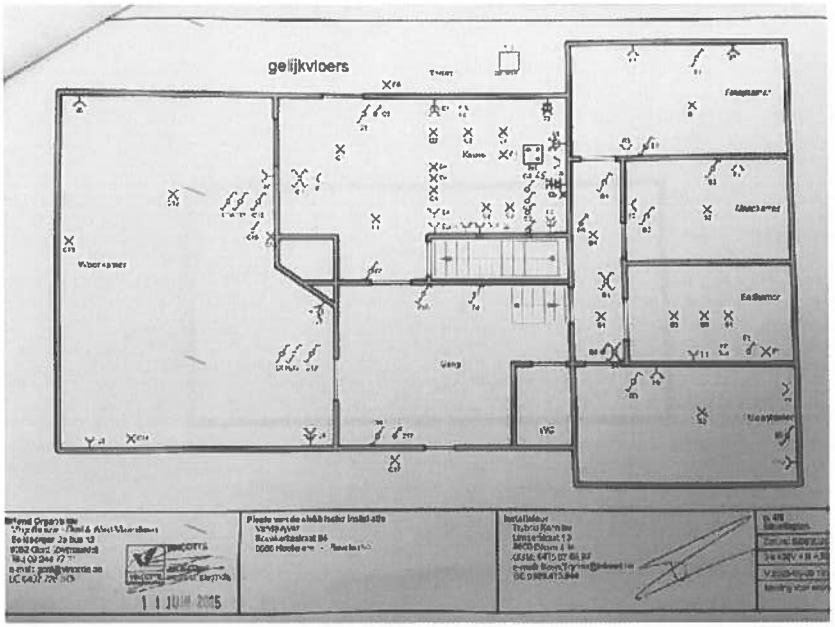


(Situatieplannen)

Verslag

Origineel

VERSLAG NR
GEN/15/61509831/00/NL/000

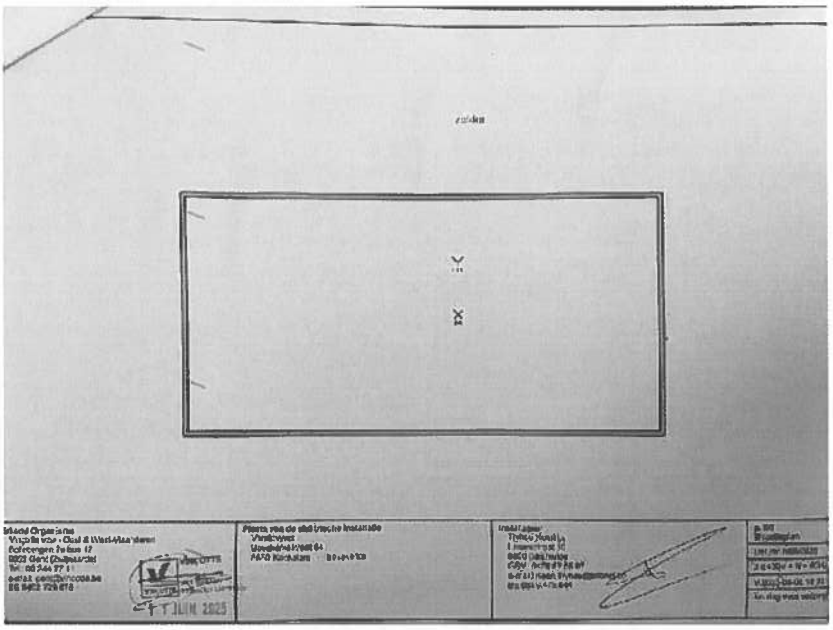

(Situatieplannen)