


### Adres- en onderzoeksgegevens

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Adres installatie | Tangehoefstraat 4 te 2170 Merksem |
| Naam eigenaar     | Clabots                           |
| Adres eigenaar    | idem                              |
| Type object       | Eengezinswoning                   |
| EAN-code          | niet beschikbaar                  |
| Aard installatie  | bestaand                          |
| Doel onderzoek    | herkeuring                        |

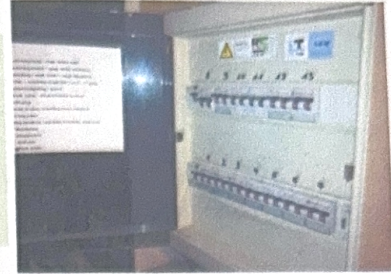

Het onderzoek is verricht op 23/08/2013 volgens artikel art 271 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

|  |            |   |           |
|--|------------|---|-----------|
| Spanning (V)                                     | 230 (1f+N) | In hoofdschakelaar (A)                      | 40        |
| Type elektrode                                   | pen        | $\Delta I$ differentiële schakelaar(s) (mA) | 300 en 30 |
| $\varnothing$ voedingsleiding (mm <sup>2</sup> ) | 10         | Aantal verdeelborden                        | 1         |
| In hoofdbeveiliging (A)                          | 25         | Aantal stroombanen per verdeelbord          | 13        |

### Metingen

|                      |         |  |      |
|----------------------|---------|--|------|
| Ra / Zs ( $\Omega$ ) | 24,63 / | Werking differentiële schakelaar(s)                | goed |
| Continuïteitsmeting  | goed    | Isolatieweerstand van de installatie (M $\Omega$ ) | >0,5 |

### Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

### Besluit

De installatie is conform het AREI.


De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 23/8/2038, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 23/8/2013

Naam agentonderzoeker: Gokhan Ozturk .....

Handtekening:

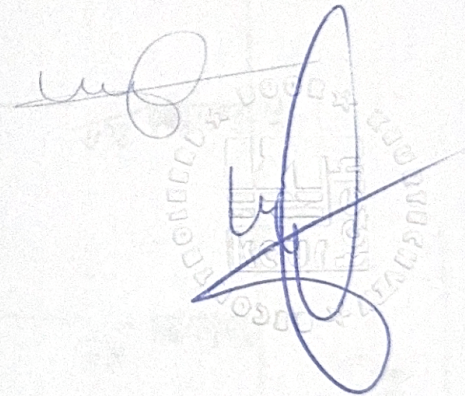

### Beoordelingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Ringlaan 39  
1853 - Strombeek-Bever  
tel. +32 2 880 88 90  
info@aceg.be  
www.aceg.be



## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

**Datum keuring:** 21/09/2023      **Inspecteur:** Bart Sanglan      **Mentor:**      **Installateur:** Ecofix Solutions  
**ID-label:**      **B.T.W. nr.:** BE 0674 637 671      **Klantreferentie:**  
**Merk en type meettoestel:** Metrel MI 3102      **Serienummer:** 23120871  
 BT

**Datum verslag:** 21/09/2023

### Plaats van het onderzoek

**Straatnaam:** Tangehoefstraat  
**Huisnummer:** 4  
**Busnummer:**  
**Postcode:** 2170  
**Gemeente:** Merksem  
**Land:** België

### Eigenaar

**Naam:** Jolien cannaerts  
**Straatnaam:** Tangehoefstraat  
**Huisnummer:** 4  
**Busnummer:**  
**Postcode:** 2170  
**Gemeente:** Merksem  
**Land:** België

### Installateur

**Naam:** Ecofix Solutions  
**BTW nr.:** BE 0674 637 671  
**Telefoonnummer:** 034345045  
**E-mail:** info@ecofixsolutions.be

**Type:** PV-installatie en/of thuisbatterij  
**Abbeiding schakel- en verdeelbord:**

**EAN:** 541448820046556132

**Teller Nr.:** 34039135



### Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een PV installatie  $\leq 10$  kVA en/of thuisbatterij volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.4. en 4.2.4.3. en 7.112. en synergnid C10/11.

**Is de installatie aangevat voor 01/06/2023?**

Nee

**Netbeheerder:** FLUVIUS

**Spanning:** 1~230V

**Meter / bord verbinding:** 10 mm

**Max beveiliging:** 25 A

**Aantal borden:** 1

**Aantal kringen:** 2

**Aardelektrode:** Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders