

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/07/2026

ID-label: EK woning

Inspecteur: Alexander Bal

B.T.W. nr.:BE 0714 976 706

Mentor:

Klantreferentie:

Installateur: JB Electrics

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155

Serienummer: 21251362

Datum verslag: 10/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

Tervuursesteenweg

364

1981

Hofstade

België

Eigenaar

Naam

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

Installateur

Naam

BTW nr.

Telefoonnummer

E-mail

JB Electrics

BE 0714 976 706

+32 474 03 03 63

Info@jb-electrics.be

Type : woning

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr. : 1LGZ0568980477

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 21

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 1,97 MΩ

RE: 17,35 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	22,5kA2s (3000A)	A		21	OK	OK
30	40	22,5kA2s (3000A)	A		8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw NA			
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Geen inbreuken vastgesteld.
Inspectie exclusief PV installatie.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/7/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 15

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG


Inspectietijd: van 08:30 tot 09:15
De inspecteur Alexander Bal


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte­streeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/7/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

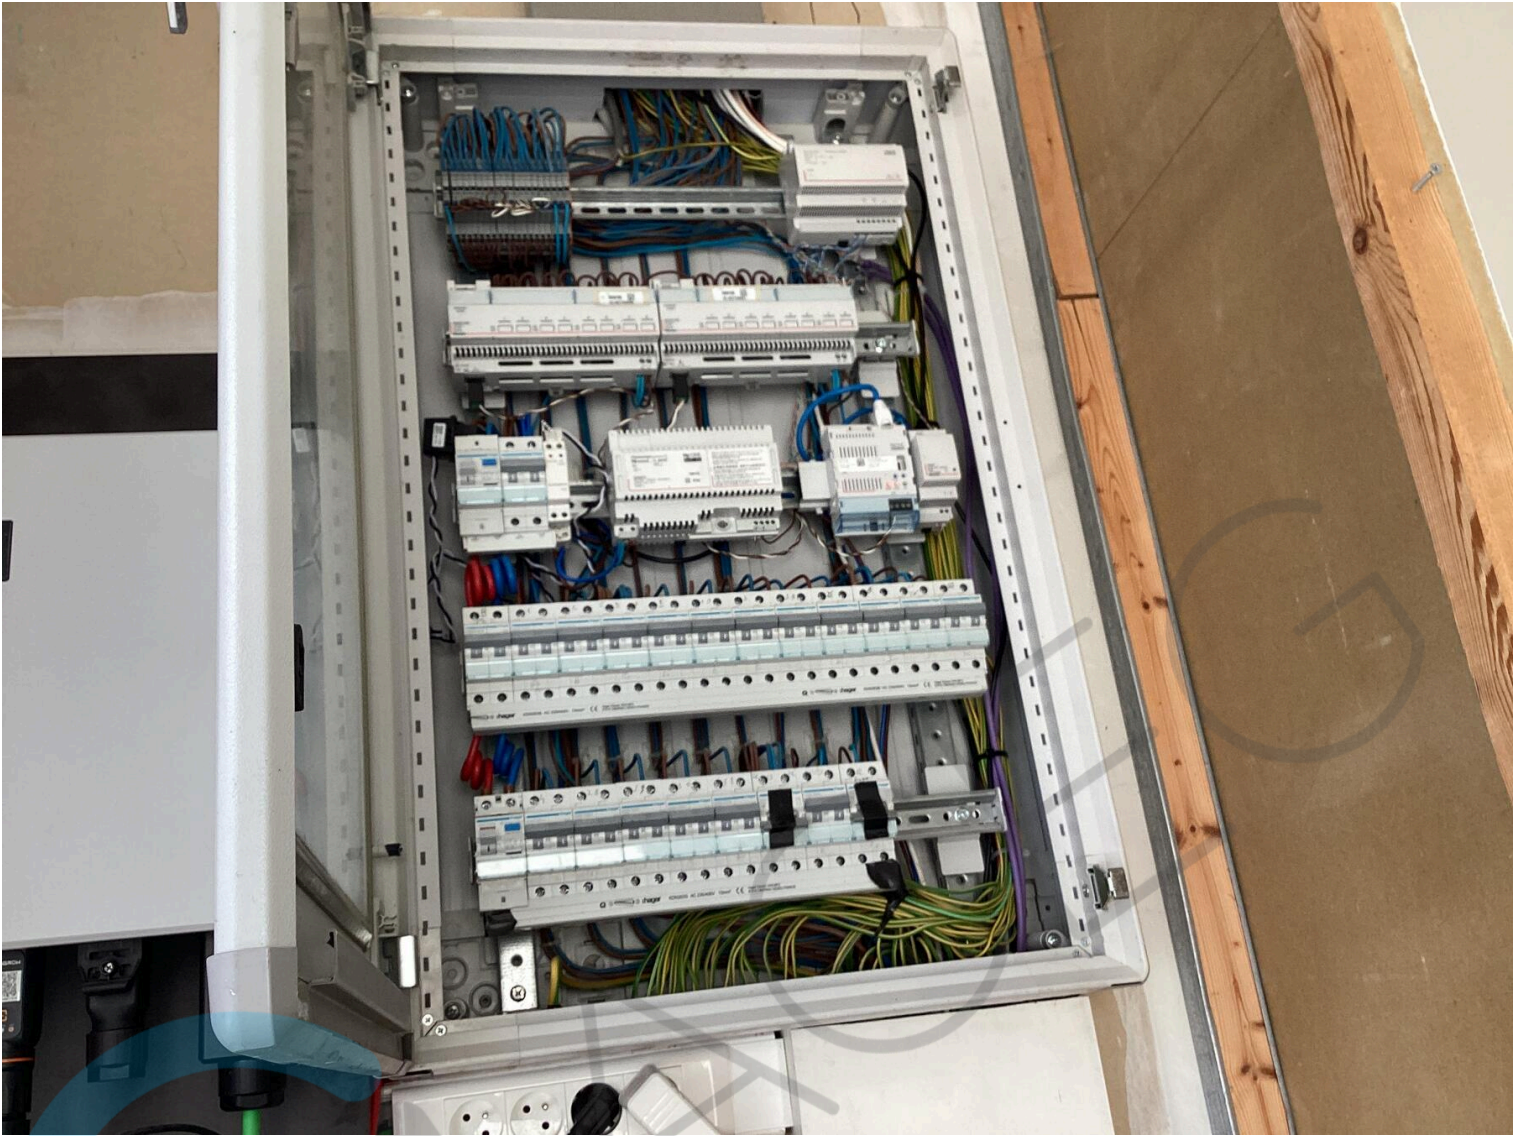

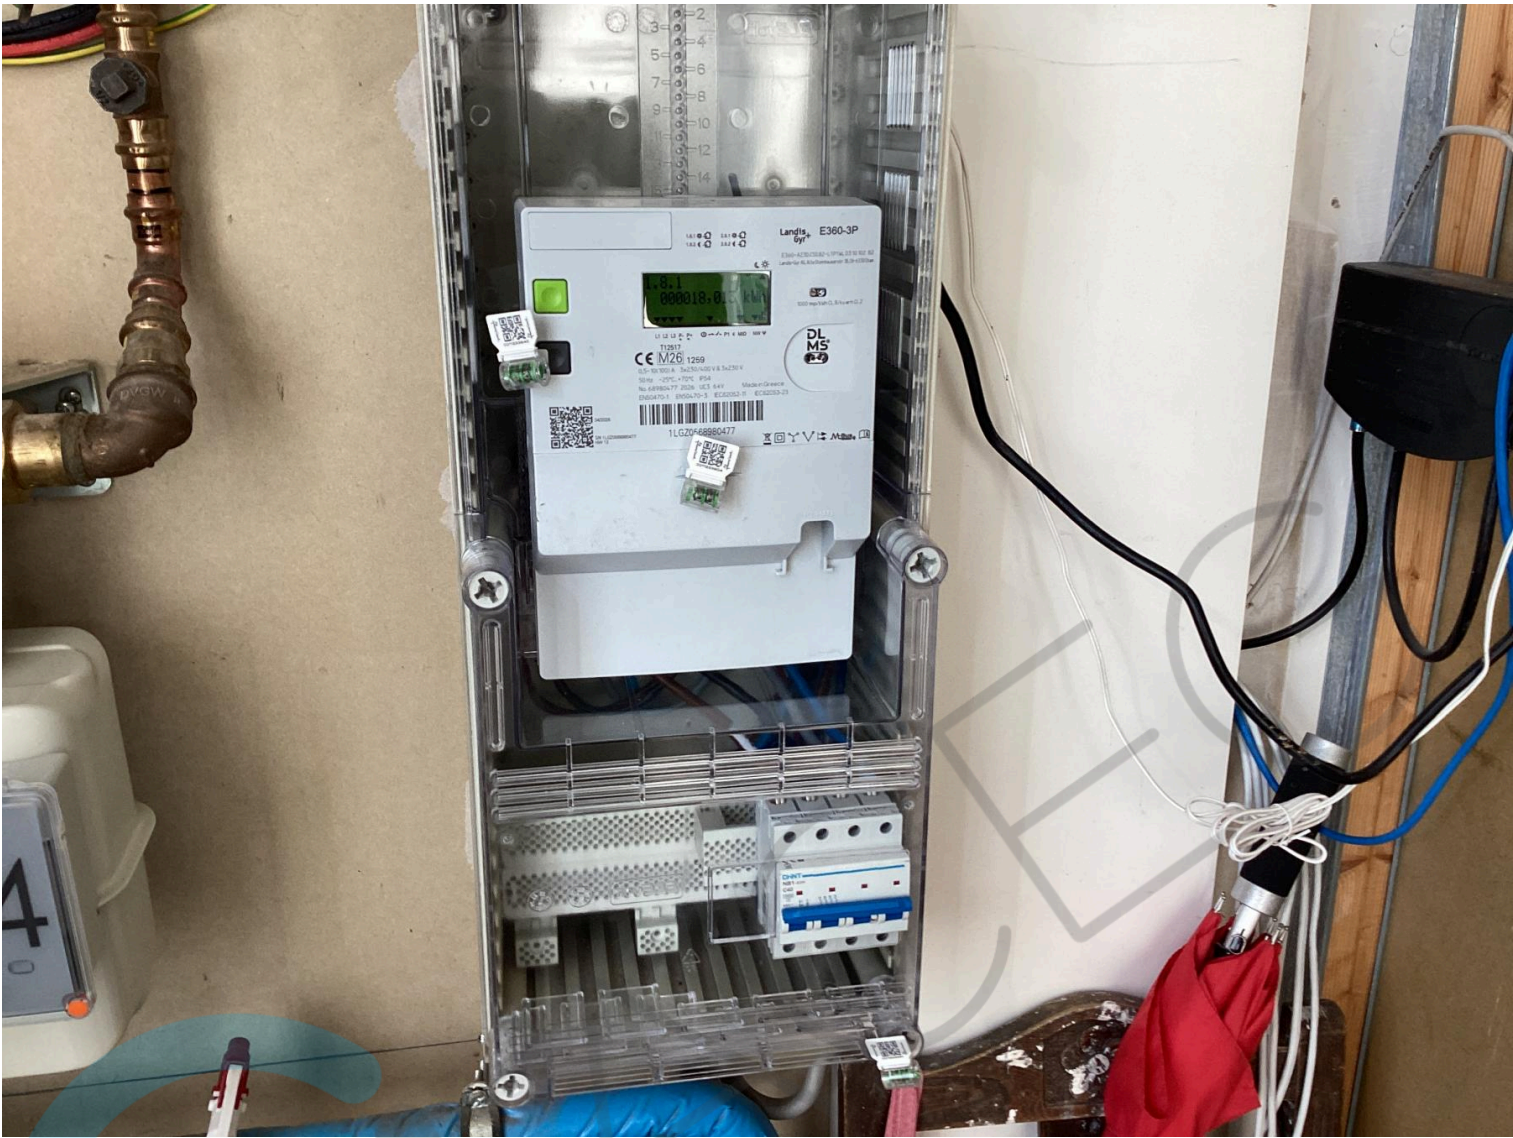
















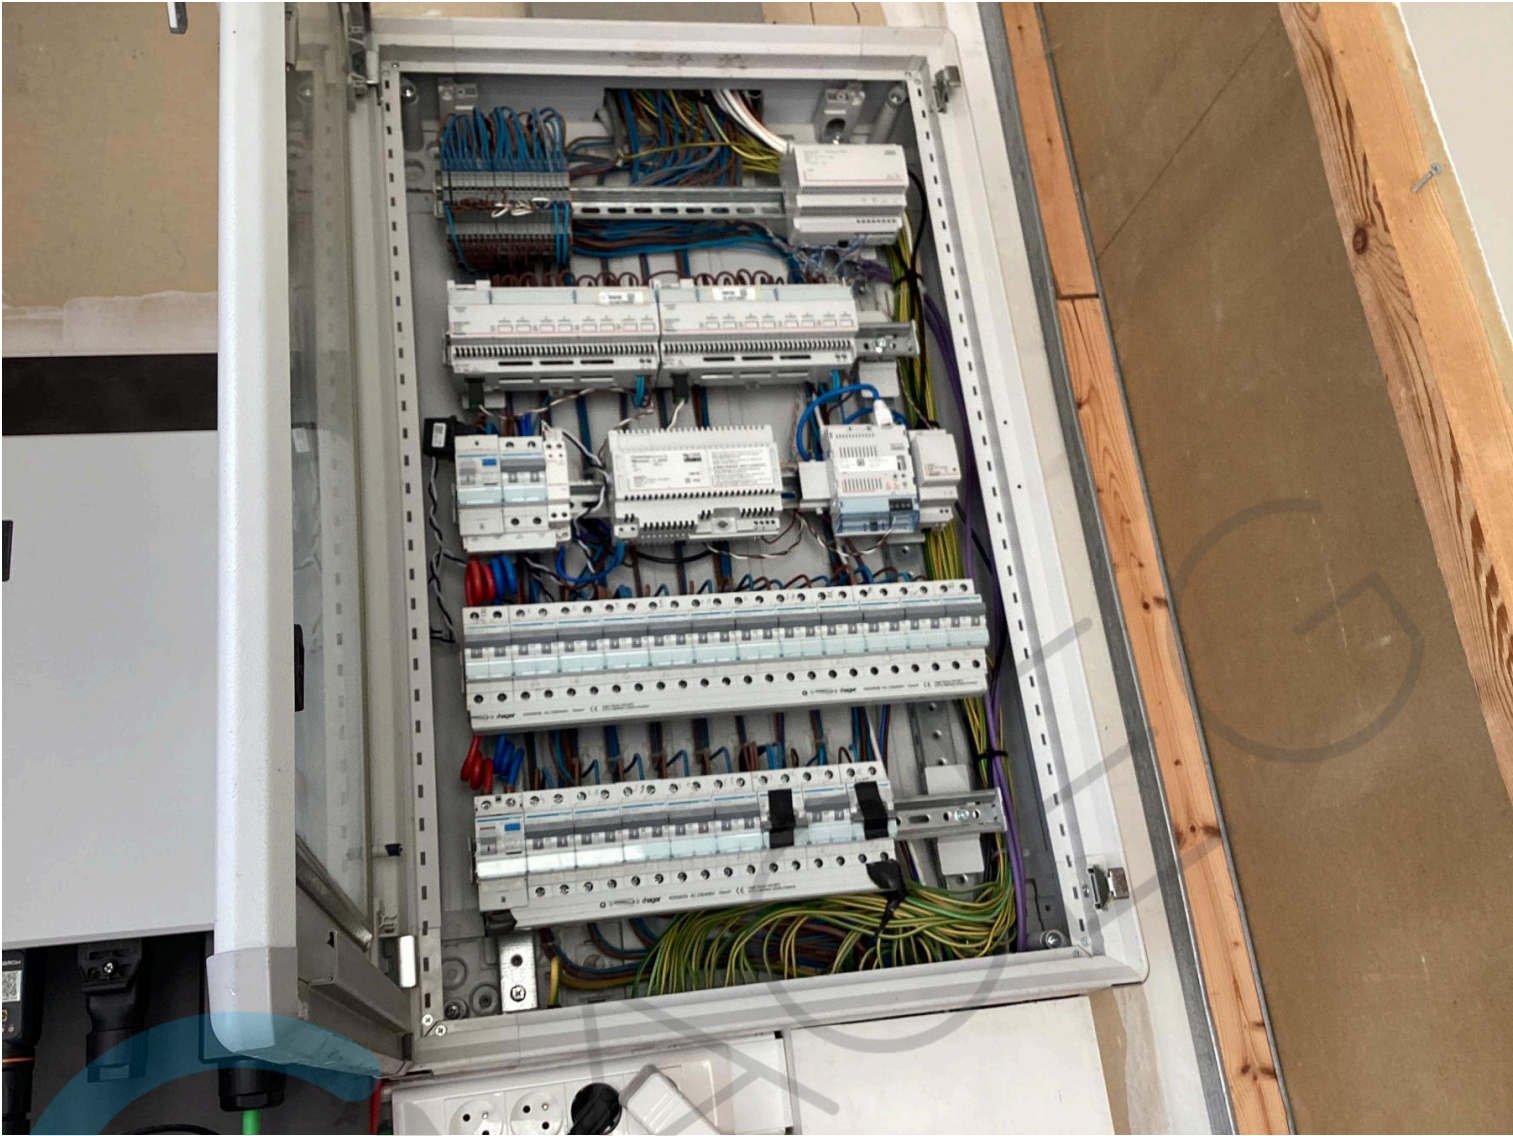

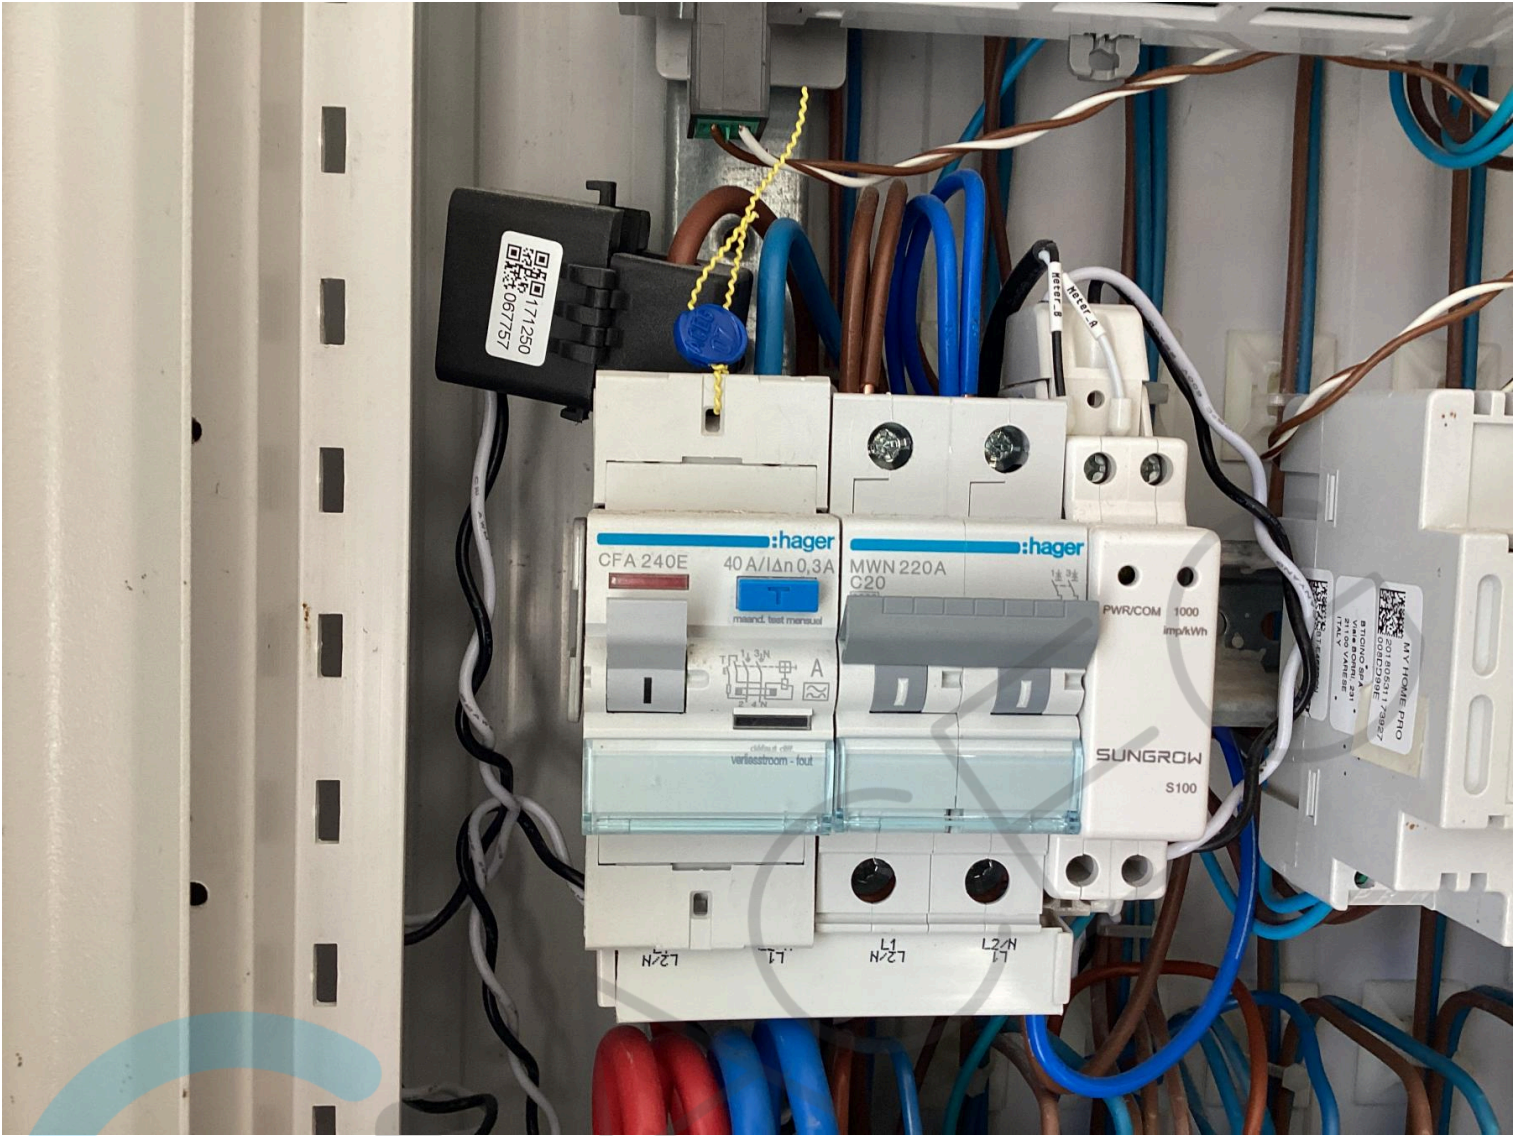

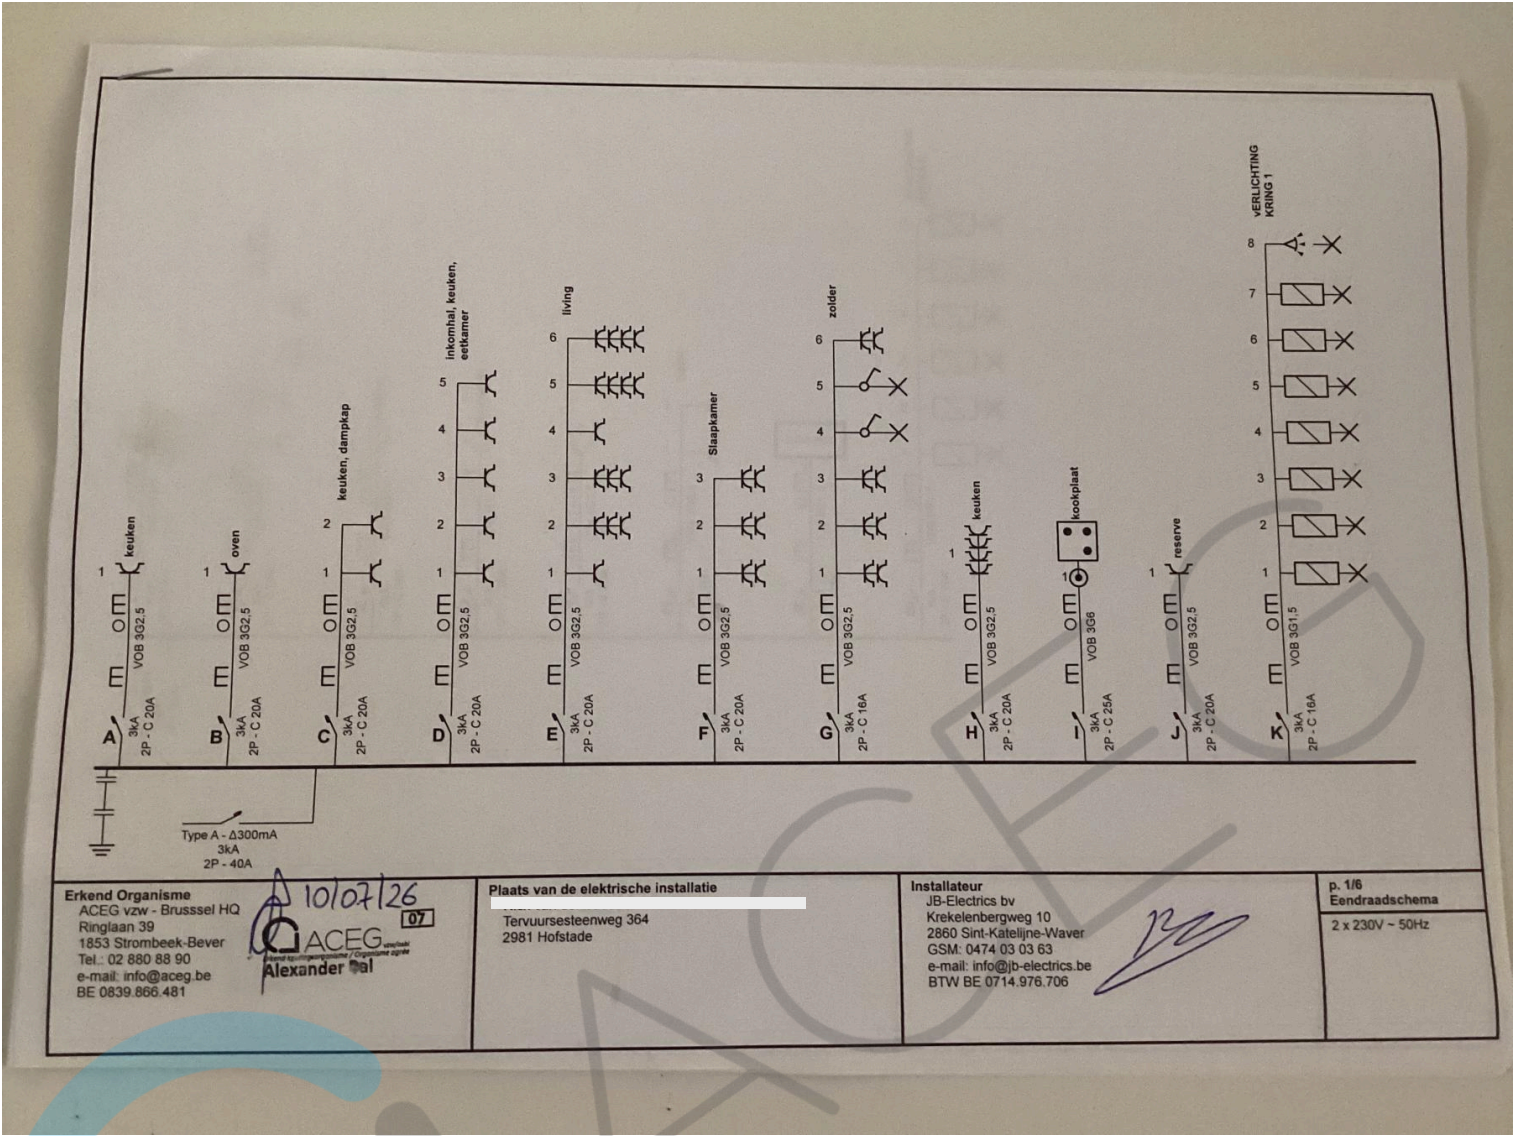


Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

10/07/26
ACEG
Alexander

Plaats van de elektrische installatie
Tervuursesteenweg 364
2981 Hofstade

Installateur
JB-Electrics bv
Krekelenbergweg 10
2860 Sint-Katelijne-Waver
GSM: 0474 03 03 63
e-mail: info@jb-electrics.be
BTW BE 0714.976.706

p. 1/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

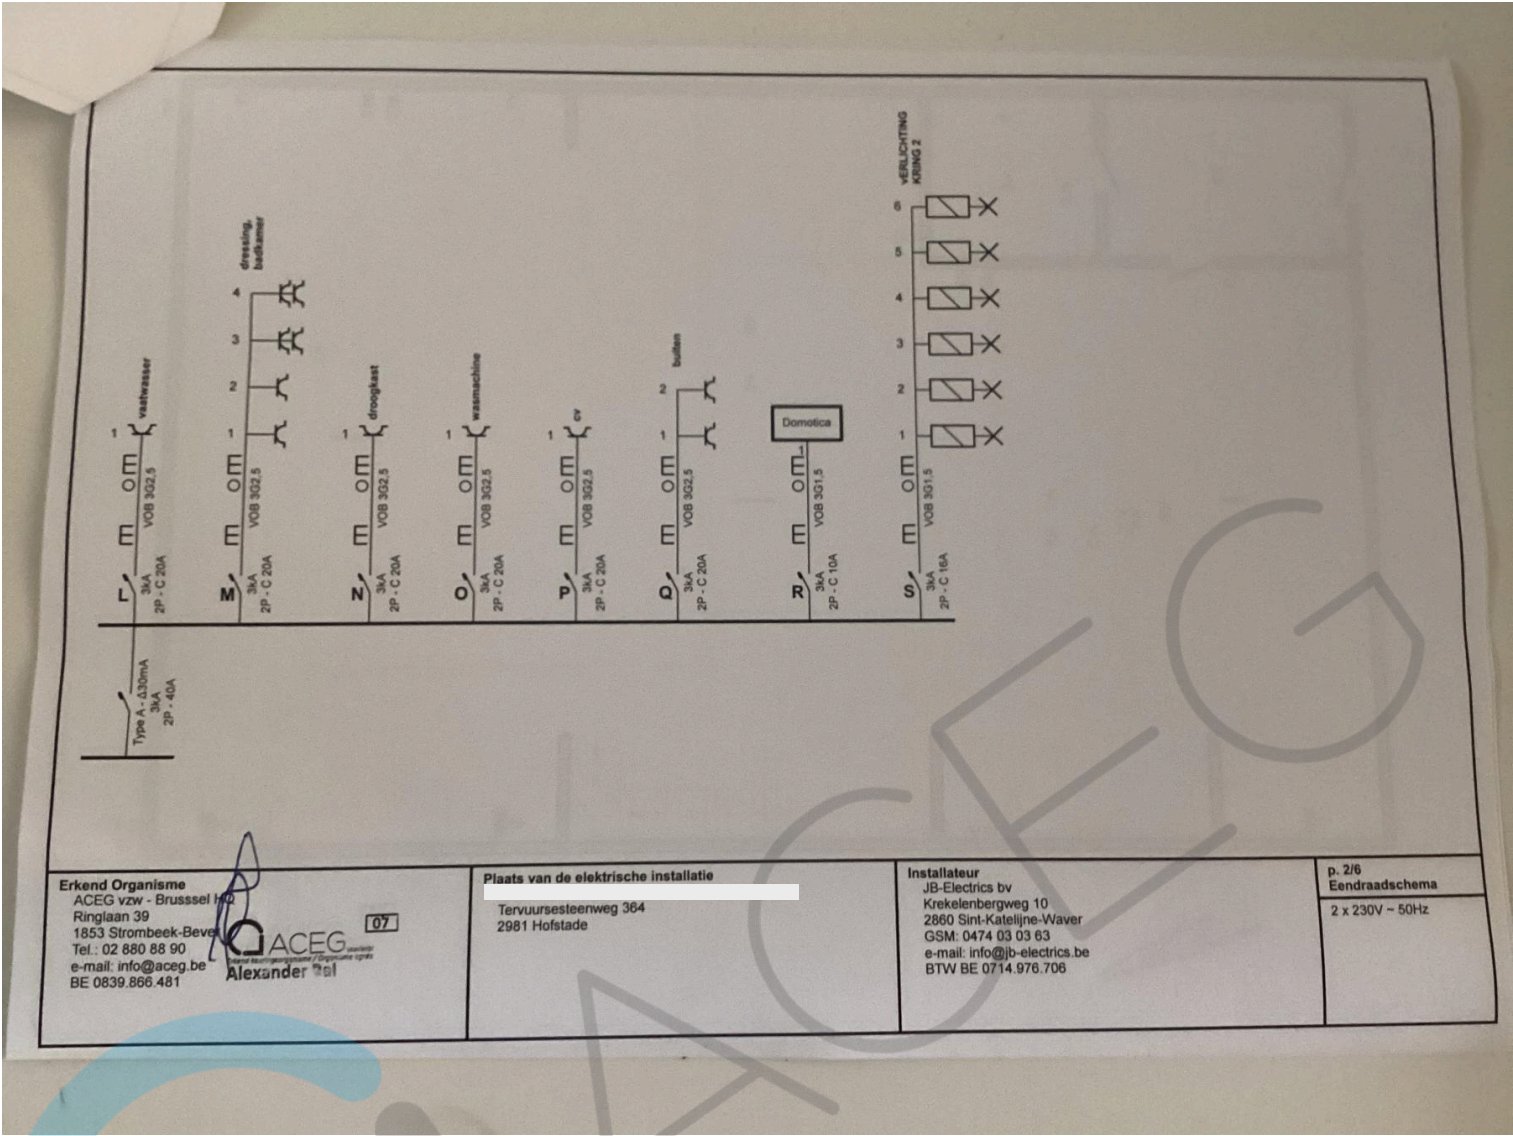

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel 140
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel : 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

ACEG
aanwettigd
aanwettigd
Alexander 201

07

Plaats van de elektrische installatie


Tervuursesteenweg 364
2981 Hofstade

Installateur

JB-Electrics bv
Krekelenbergweg 10
2860 Sint-Katelijne-Waver
GSM: 0474 03 03 63
e-mail: info@jb-electrics.be
BTW BE 0714.976.706


p. 2/6

Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

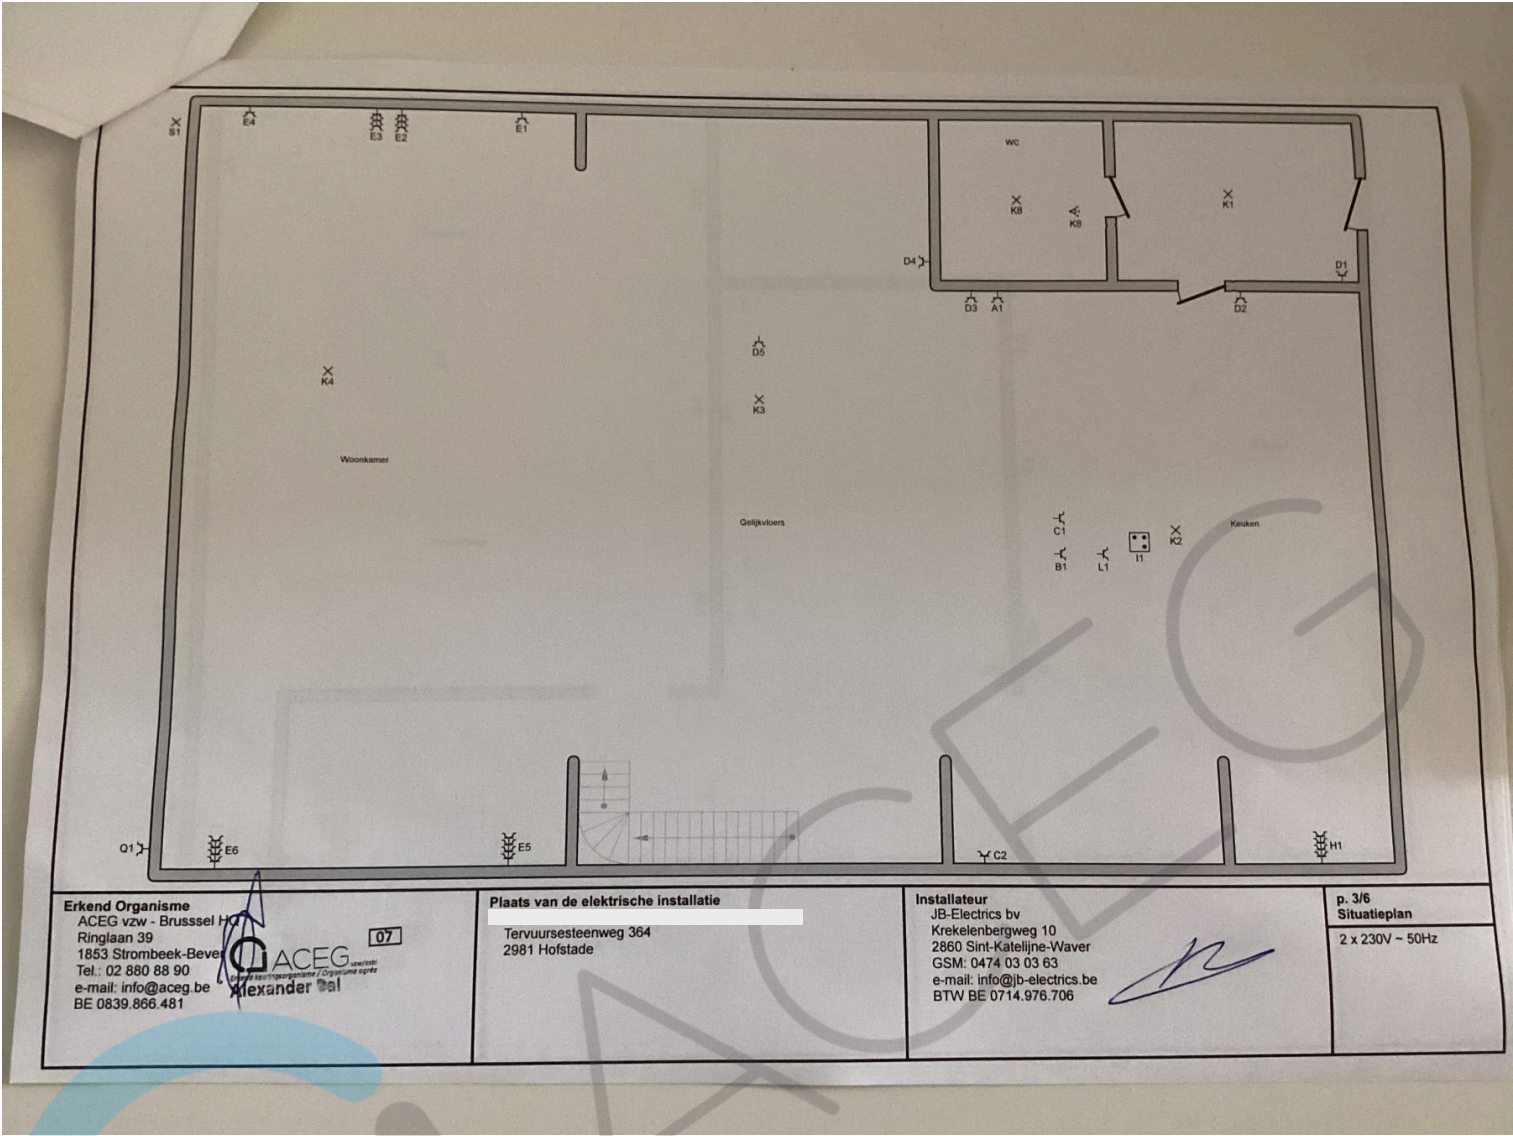

Erkend Organisme

ACEG vzw - Brussel HC
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481



Plaats van de elektrische installatie

Tervuursesteenweg 364
2981 Hofstade


Installateur

JB-Electrics bv
Krekelenbergweg 10
2860 Sint-Katelijne-Waver
GSM: 0474 03 03 63
e-mail: info@jb-electrics.be
BTW BE 0714.976.706

p. 3/6

Situatieplan

2 x 230V - 50Hz

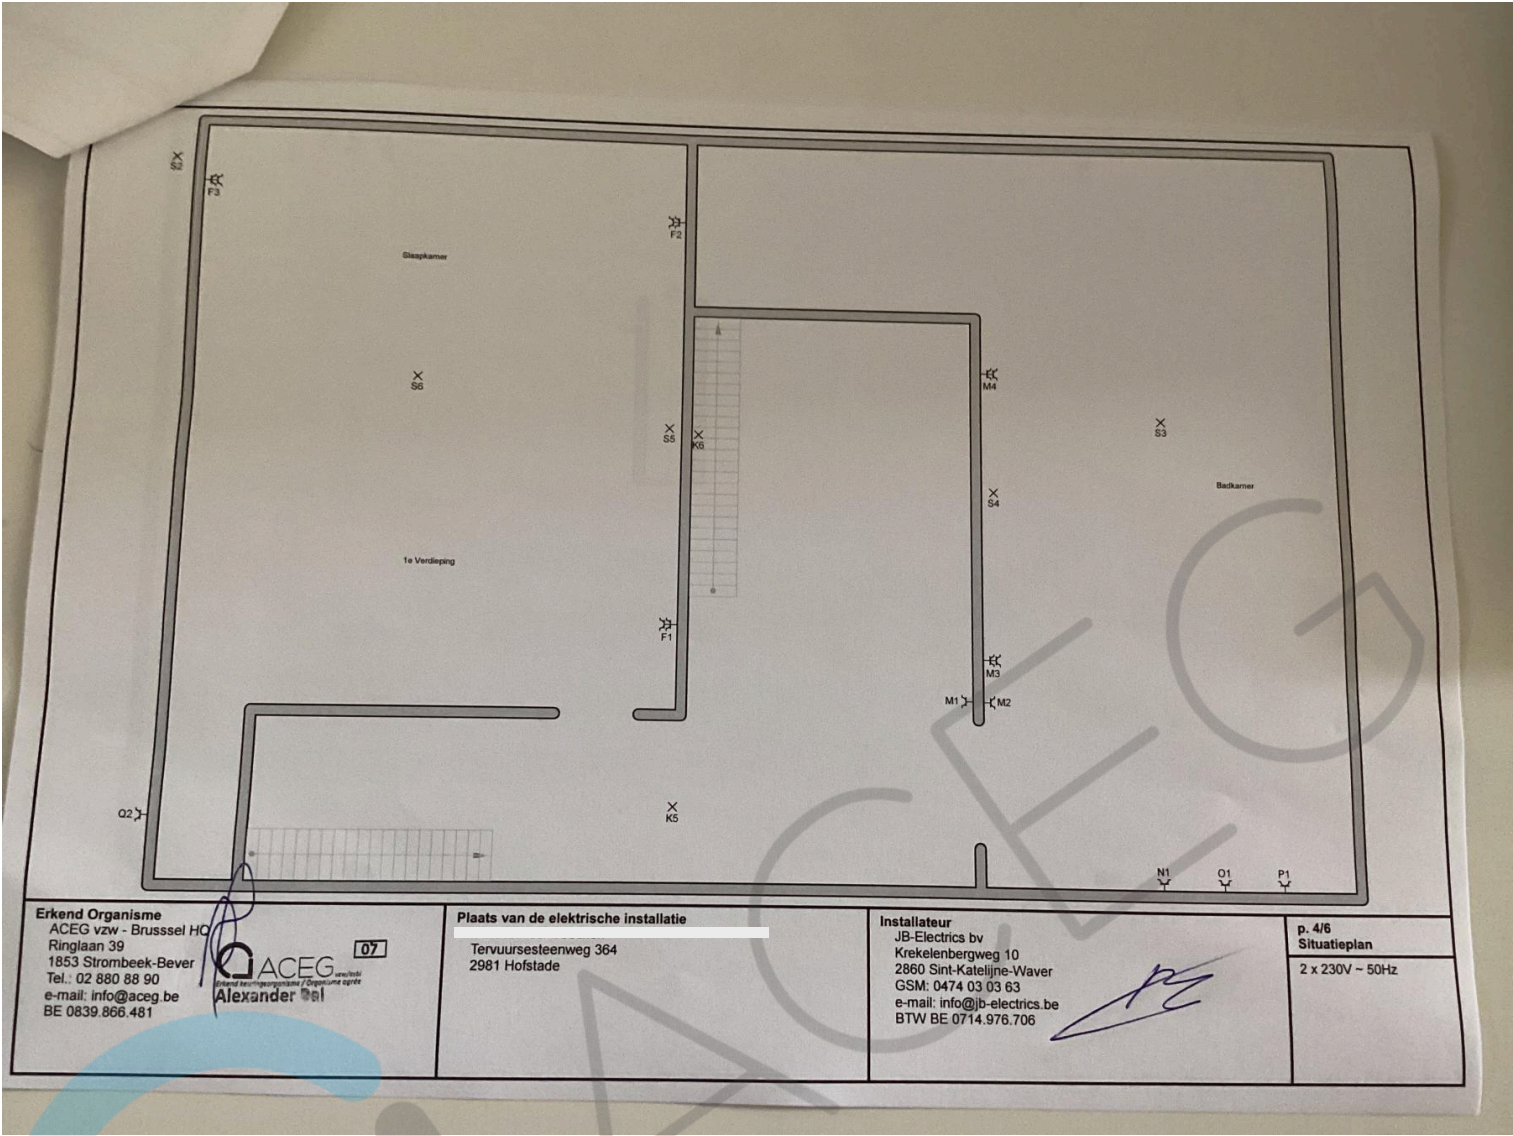

Erkend Organisme
ACEG vzw - Brussel HO
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be
BE 0839.866.481

ACEG
Erkend keuringsorganisme / Geaccrediteerd orgaan
Alexander Sel

07


Plaats van de elektrische installatie

Tervuursesteenweg 364
2981 Hofstade


Installateur
JB-Electrics bv
Krekelenbergweg 10
2860 Sint-Katelijne-Waver
GSM: 0474 03 03 63
e-mail: info@jb-electrics.be
BTW BE 0714.976.706

[Signature]

p. 4/6
Situatieplan
2 x 230V ~ 50Hz

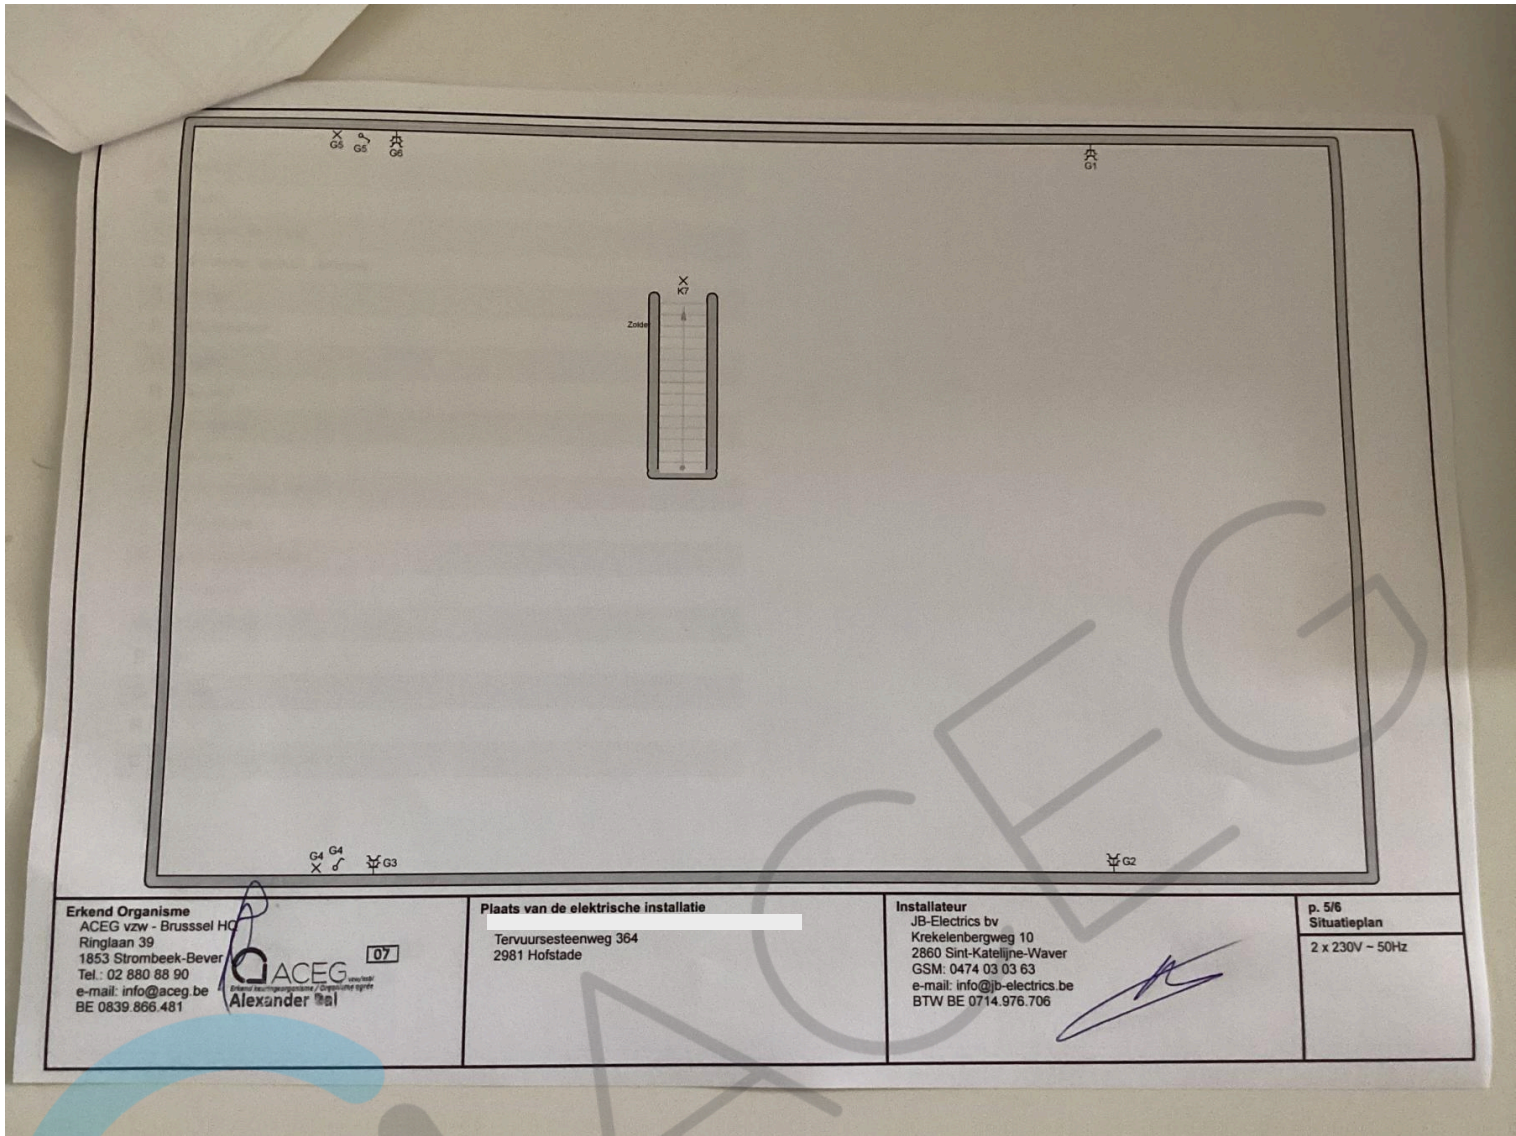

A	keuken
B	oven
C	keuken, dampkap
D	inkomhal, keuken, eetkamer
E	living
F	Slaapkamer
G	zolder
H	keuken
I	kookplaat
J	reserve
K	VERLICHTING KRING 1
L	vaatwasser
M	dressing, badkamer
N	droogkast
O	wasmachine
P	cv
Q	buiten
R	
S	VERLICHTING KRING 2

Erkend Organisme ACEG vzw - Brussel HO Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever Tel.: 02 880 88 90 e-mail: info@aceg.be BE 0839.866.481  07	Plaats van de elektrische installatie 2981 Hofstade	Installateur JB-Electrics bv Krekelenbergweg 10 2860 Sint-Katelijne-Waver GSM: 0474 03 03 63 e-mail: info@jb-electrics.be BTW BE 0714.976.706 	p. 6/6 Lijst Kringen
			2 x 230V ~ 50Hz



