BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
TECHNISCHE CONTROLES EN OPLEIDINGEN
CONTRÔLES TECHNIQUES ET FORMATIONS

Maatschappelijke zetel / Siège social
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: **N° de rapport:**	177/2017/10/17/1		**Datum van bezoek:** **Date de visite:**	17/10/2017	
Opdrachtgever: **Donneur d'ordre:**	[redacted] [redacted] BTW BE 0823.515.647			**IK:** **CI:**	
Distributienetbeheerder: **Gestionnaire de réseau:**	Eandis	**Nr teller:** **N° compteur:** **Nr teller nachttarief:** **N° compteur tarif de nuit:**	12565844	**EAN-nr:** **N° EAN:**	
Plaats van het onderzoek: **Lieu du contrôle:**	Goorboslei 8 BUS 9 - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER				
Eigenaar: **Propriétaire:**	[redacted] Goorboslei 8 BUS 9 - 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER				
Installateur:	VAN HERZELE KEVIN BVBA			**BTW/TVA:**	BTW BE 0823.515.647
Gebruikte interne procedure: **Procédure interne utilisée:**	F-ELS271/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE **Art. hh:** 86 - - **Art. onderzoek:** 271

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	**Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:**	**Max. beveiliging / Protection max.:**
2x230V	4 x 10 mm² EXVB	63A

Aardelektrode / Electrode de terre: Lus/Boucle 7.01 **Ohm** **Isolatie / Isolement:** 44.3 **MOhm** **Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:** 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: **Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:** 33+3 RESERVE

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
63A	300mA	A/s	ALGEMEEN	-	-	271
63A	30mA	A/s	KRINGEN A104-A105	-	-	271
63A	300mA	A/s	KRINGEN A 201- A2011	-	-	271
63A	30mA	A/s	KRINGEN A301-A309	-	-	271
63A	30mA	A/s	KRINGEN A401-A411	-	-	271

Visueel nazicht Algemeen: / **Contrôle visuel général:** OK **Rechtstreekse aanraking:** / **Contact direct:** OK **Onrechtstreekse aanraking:** / **Contact indirect:** OK **Aansluitingen:** / **Raccordements:** OK **Equipotentiale verbindingen:** / **Liaisons équipotentielles:** OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

TESTEN VAN DIFFERENTIEELSCHAKELAARS ONMOGELIJK, ALGEMENE STROOMPANNE TIJDENS CONTROLE

Nota's / Notes:

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603
KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC-adres: KREDBEBB
BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC-adres: GKCCBEBB
www.electro-test.be
info@electro-test.be

N°234-INSP

ELECTROTEST
TECHNISCHE CONTROLES EN OPLEIDINGEN
CONTRÔLES TECHNIQUES ET FORMATIONS

Maatschappelijke zetel / Siège social
Electro-Test vzw/asbl
Kerkstraat 33, 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. / Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 17/10/2042

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):

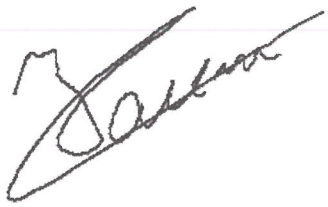

HACOUR Koen

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des preserpitions réglemetaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constattées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

KTIWTI
Energie besparen? Ons vak!

Gegevens klant

Klantnaam: Nico Nicasi

Adres en huisnummer: Eeckhoflei 8 Bus 9

Postcode en gemeente: 2260 Sint-Kruis-Winkel

Handtekening klant: ..... Technieker: Sven


Merk panelen: Sunpartner Bonaire
15 panelen 330 WP mono
..... panelen ..... WP poly
String A1: 8 panelen
String A2: ..... panelen
String B1: 7 panelen
String B2: ..... panelen


Merk omvormer: Sibar edge
Type omvormer: SE 5000 H
Max. uitgangsvermogen omvormer 5000 VA
Sn. Nr.: SY 1317

Sn. Nr. kWhteller: 00026011/2017
Klasse kWhteller: .....
Ijkmarkerling: MID M16 0120

Datum meting: .....

Aarding: 1.4 Ohm



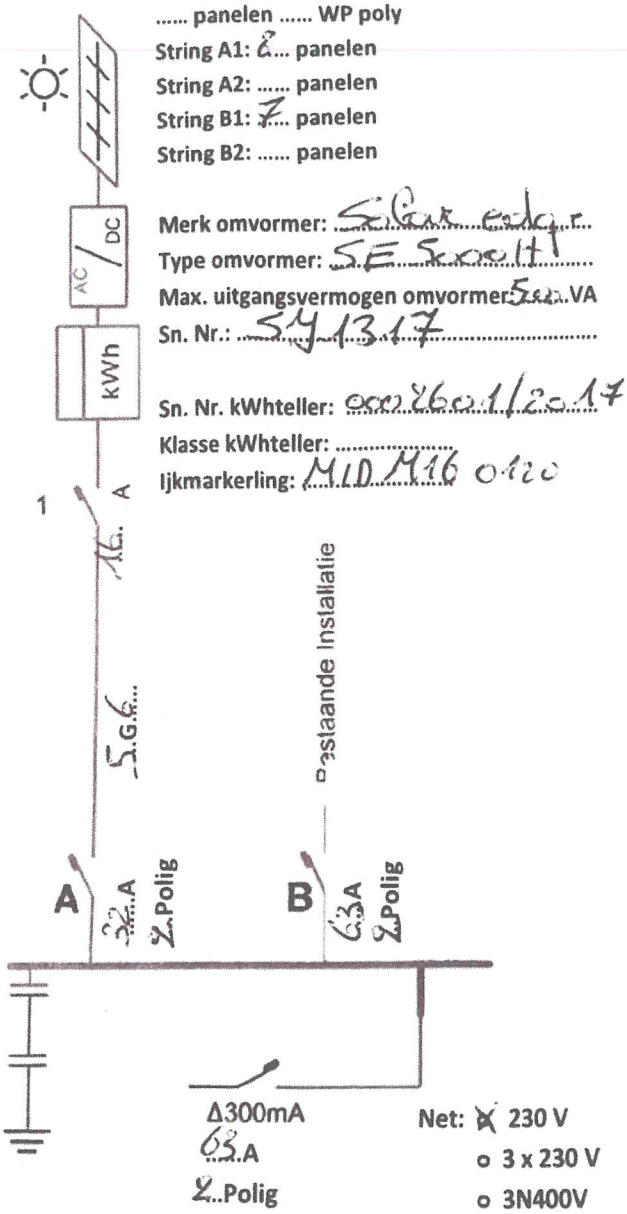

Installateur	Stempel Keurmeerster:
K.T.I. - W.T.I. bvba Vierselaan 40 bus 1 2440 Zandhoven Tel: 03 484 32 97	ELECTROTEST Bilgin Aydemir Inspecteur bilgin.aydemir@electrotest.be Gsm 04[illegible] 11 8.2.18