

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 29/05/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 30/05/2021
Verslagnummer: 0082-210529-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0082

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN MAAS
Adres: VOGELKERSSTRAAT 26, 3900 PELT
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: AC INVEST
Adres: DORPSSTRAAT 21, 3950 BOCHOLT
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: STEVENS ELEKTRO
Adres: PIETER BREUGELLAAN 19,3990 PEER
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: AC INVEST
Adres: DORPSSTRAAT 23, 3950 BOCHOLT
EAN- code:
Nummer teller: 92 157 036
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: burelen

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/01/1983 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 geen situatieschema aanwezig wegens "bankgeheim"
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.




Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 16 mm²
 Type aardelektrode: Aardingspen
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 50A
 Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 27 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

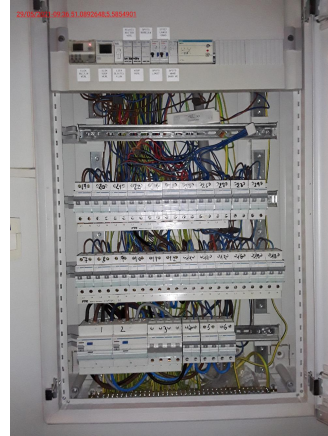

Document met uitwendige invloeden: zie foto
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.
 Andere gegevens: /

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 17 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 5 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 29/05/2026





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0082 i.o. van de technisch directeur
30/05/21 11:43

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



