

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 12/07/2021 Uitgiftedatum verslag: 13/07/2021
Verslagnummer: 0662-210712-04_01

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0662

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: GEYBELS PETRO
Adres: REPPELERWEG 184, 3950 BOCHOLT
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: STEENSELS MARTIN
Adres: REPPELERWEG 194, 3950 BOCHOLT
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: GEYBELS PETRO
Adres: REPPELERWEG 184,3950 BOCHOLT
BTW-nummer: 0892658435

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: STEENSELS MARTIN
Adres: REPPELERWEG 194, 3950 BOCHOLT
EAN- code:
Nummer teller: 55 614 781
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Frituur

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.




Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingslus
 Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 25A
 Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 37 + 15 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 100 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
 Zie stroombaanschema's en situatieplannen

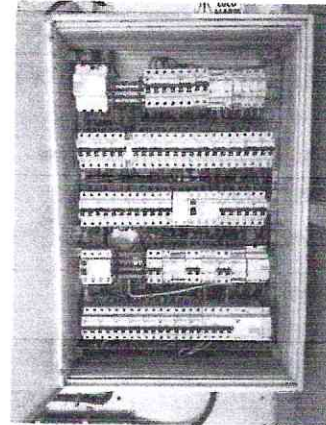

Document met uitwendige invloeden: Zie bijlage
 Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
 Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
 Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 6,51 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 4 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

1 Dit verslag annuleert en vervangt het verslag nr 0662-210712-04

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 12/07/2026





Beleidsplan
2015-2019



Verslagnummer 0662-210712-
04_01

4 / 4



Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0662 i.o. van de technisch directeur

13/07/21 9:59

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



Verslagnummer 0662-210712-04_01

3 / 4