

**ACA vzw**Erkend controle
organisme
Huishoudelijke installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Dexia: 068-2516997-68
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

155001241

Ref: 2015020080

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Acht Eeuwenlaan 18 bus 1 , 2650 EDEGEM		
Eigendom van:	LEMMENS		
Opdrachtgever:	Electro Vergo, Jan Van Rijswijcklaan 166 B, 2020 ANTWERPEN 2		
Type lokalen:	Appartement	Distributienetbeheerder: /	
EAN-code installatie:	541 44		
Installateur:	ELEKTRO VERGO		
BTWnr:	BE 0768 198 527	of ID-kaartnr: /	Uitgereikt te: / op /
Agent-bezoeker:	Roel Willems		Datum onderzoek: 13/02/2015

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art270 Wijziging/uitbreiding
Bijkomende info:	Wijziging op bestaande installatie + Art.278
Herkeuring op:	ACA 2013102183

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1x400v+N	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdverlichting:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	2 X 10 mm ²	- Type:	VOB		
Aardelektrode:	Metalen aardingsbaar of -pen	Sectie:	/ mm ²	Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI :	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	1 X 40A 30mA 2P				
Aantal eindstroombanen:	19	Aantal borden:	3	Tarief:	Dag

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	9.7 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	23 MOhm	Diff. stroominrichting, testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

**Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☒ door hetzelfde organisme (*)**ANTAL
BIJLAGEN**Situatieschema's: Ja
Eendraadsschema's: Ja
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum distributeur (art 270)

Visum controle organismeACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

ZIE EENDRAADSCHEMA

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen


- A : Geen inbreuken.

- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

⊗ Q9


Lemmens Acht Eeuwenlaan 18, 2650 Edegem

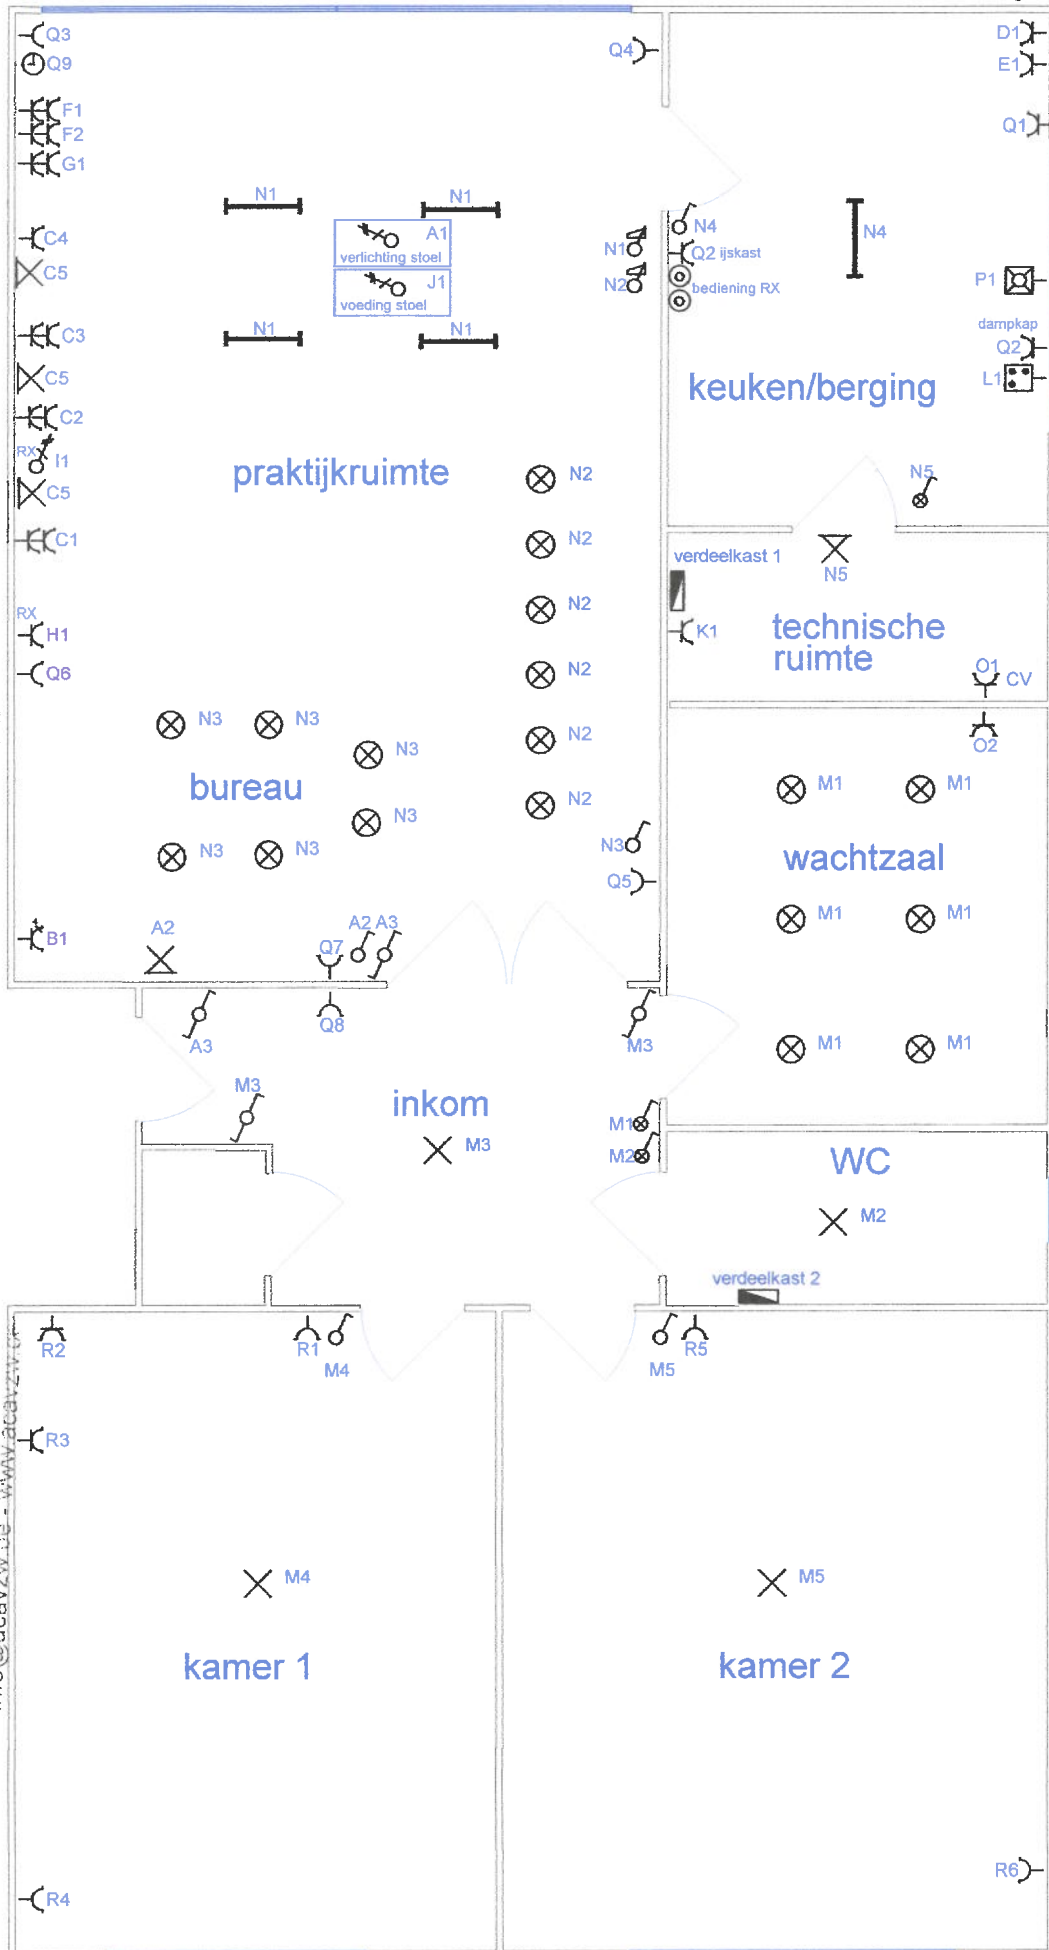

*Roel Willem EK 201008080
13/09/2011*



ACA asbl - Organisme de Controle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Koeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.21
info@acavzw.be - www.acavzw.be

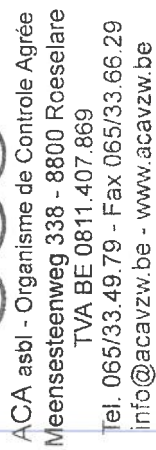

CA asbl - Organisme de Controle Agrée
enseesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
tél. 065/33.49.79 - Fax 065/33.66.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Daniël Lemmens
Acht eeuwenlaan 18
2650 Edegem


../.. / 2015

Elektro Vergo
Jan Van Rijswijcklaan 166 B
2020 Antwerpen
 BTW BE-0768.198.527

verdeelkast 2



ACA asbl - Organisme de Controle Agrée
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
TVA BE 0811.407.869
Tel. 065/33.49.79 - Fax 065/33.65.29
info@acavzw.be - www.acavzw.be

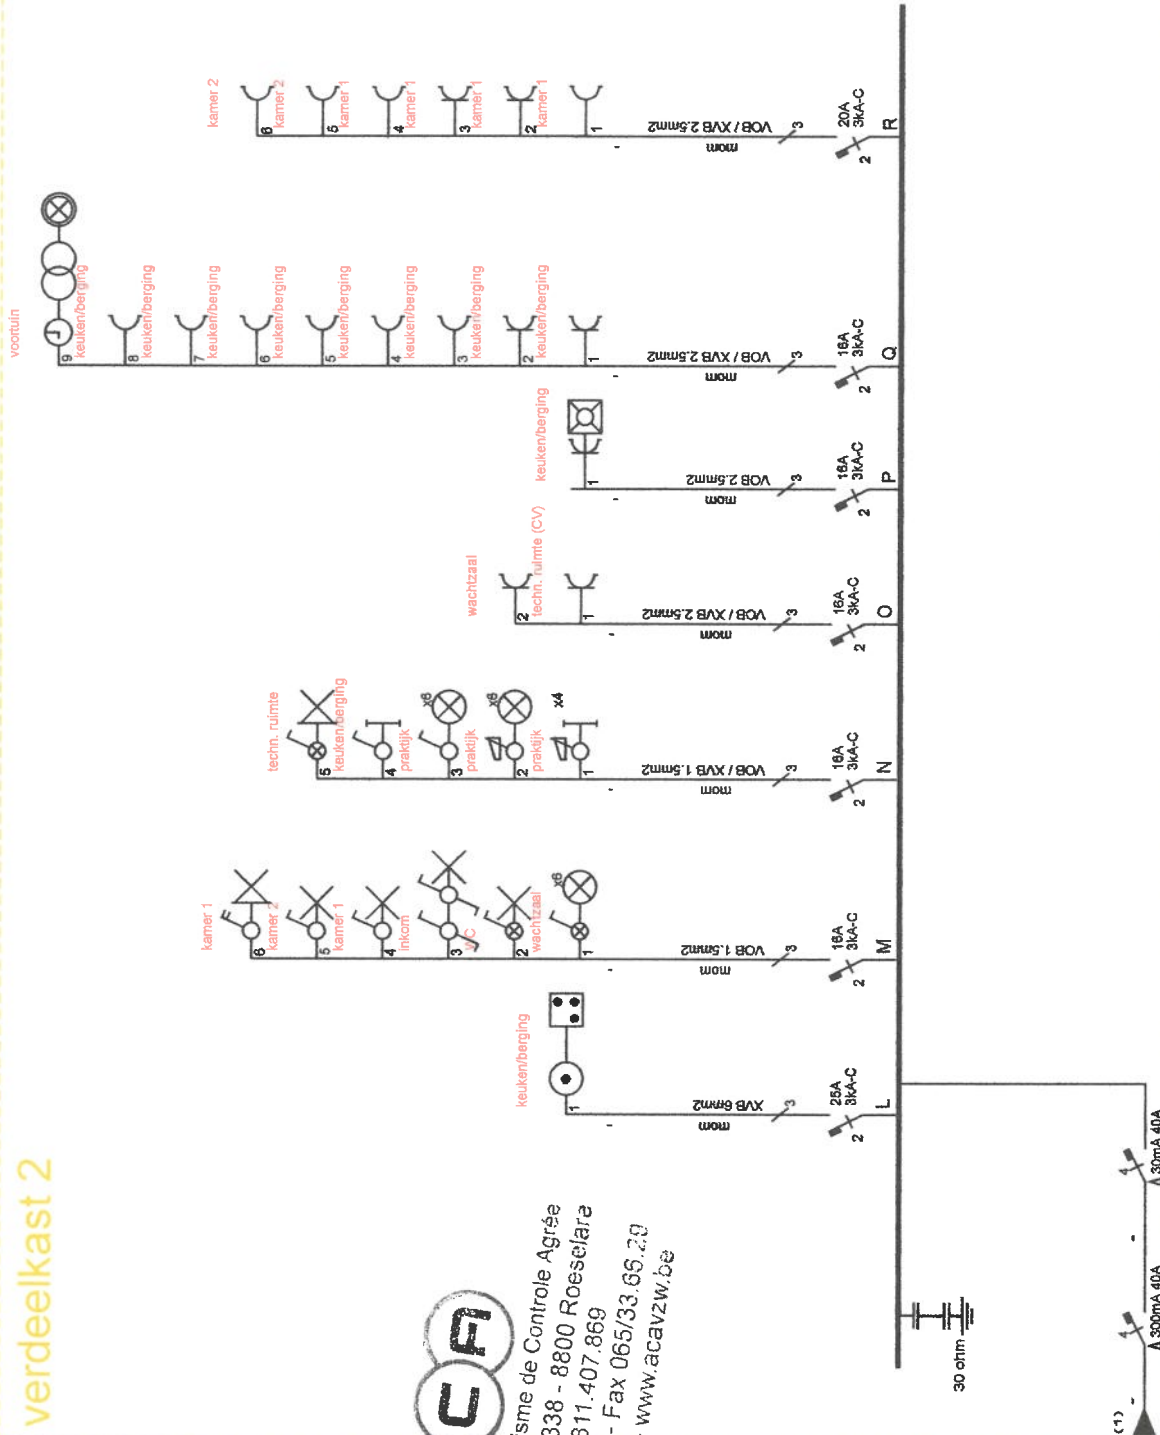

Afgev. erkend organisme

23/04/2015

Roul W. L.

Daniël Lemmens
Acht eeuwenlaan 18
2650 Edegem

Verantw. uitvoering

.. / .. / 2015

Elektro Vergo
Jan Van Rijswijcklaan 166 B
2020 Antwerpen
BTW BE-0768.198.527

El19011020080