

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 16/110708/2

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 8/2/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: appartement
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 380 V Bescherming van de aansluiting A
Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: ; Aantal eindstroombanen: 24 ; RA: Ohm; RI tot MOhm
Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

zie schema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen.

Proces verbaal voor het
gelijkvormigheidsonder-
zoek.


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7/2/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

FORM. 382-08/2008

M. Reykens

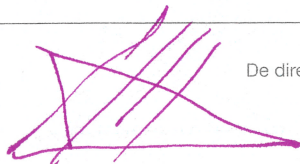

De directeur,



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: _____

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE : _____

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : _____

Adres : _____

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : _____

Datum van het onderzoek : _____ Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : _____

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning _____ V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord : _____ X _____ mm² Alg. schakelaar : type _____

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT _____

Aantal borden : _____ ; Aantal eindstroombanen : _____ ; RA : _____ Ohm; RI tot _____ MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : _____

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT**
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN a.s.b.l.
TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN v.z.w.

Siège sociale / Maatschappelijke zetel

Bd Clovislaan 15 - 1000 BRUXELLES-BRUSSEL
Tél. 02 230 81 82 - Fax 02 230 80 08

Siège d'Anvers / Zetel Antwerpen

Van der Sweepstraat 3 bus 44 - 2000 ANTWERPEN
Tél. 03 216 28 90 - Fax 03 238 86 65

B.T.W. / T.V.A. BE-0406.486.616



REÇU - ONTVANGSTBEWIJS Nr 524773

CETTE PREUVE EST VALABLE COMME RELEVÉ DE COTISATION
DIT BEWIJS GELDT ALS BIJDRAGESTAAT

(nom et adresse à mentionner intégralement)
(volledig naam en adres te vermelden)

Reçu de
Ontvangen van :

Foster Audio

Donkweg 2/1 Leuven

Date :

8/2/97

Datum :

la somme de
de som van
T.V.A. N°
B.T.W. Nr.

Cotisation
Bijdrage

T.V.A.

B.T.W.

Total

Totaal

44.72 €

78.94 €

80 €

pour l'examen de
voor onderzoek van

RAPPORT N°
VERSLAG Nr.

CS instelling


pour le BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN,
voor TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN,

L'agent-visiteur

De agent-onderzoeker

Form. 121 - 03/07

Eendraadschema:

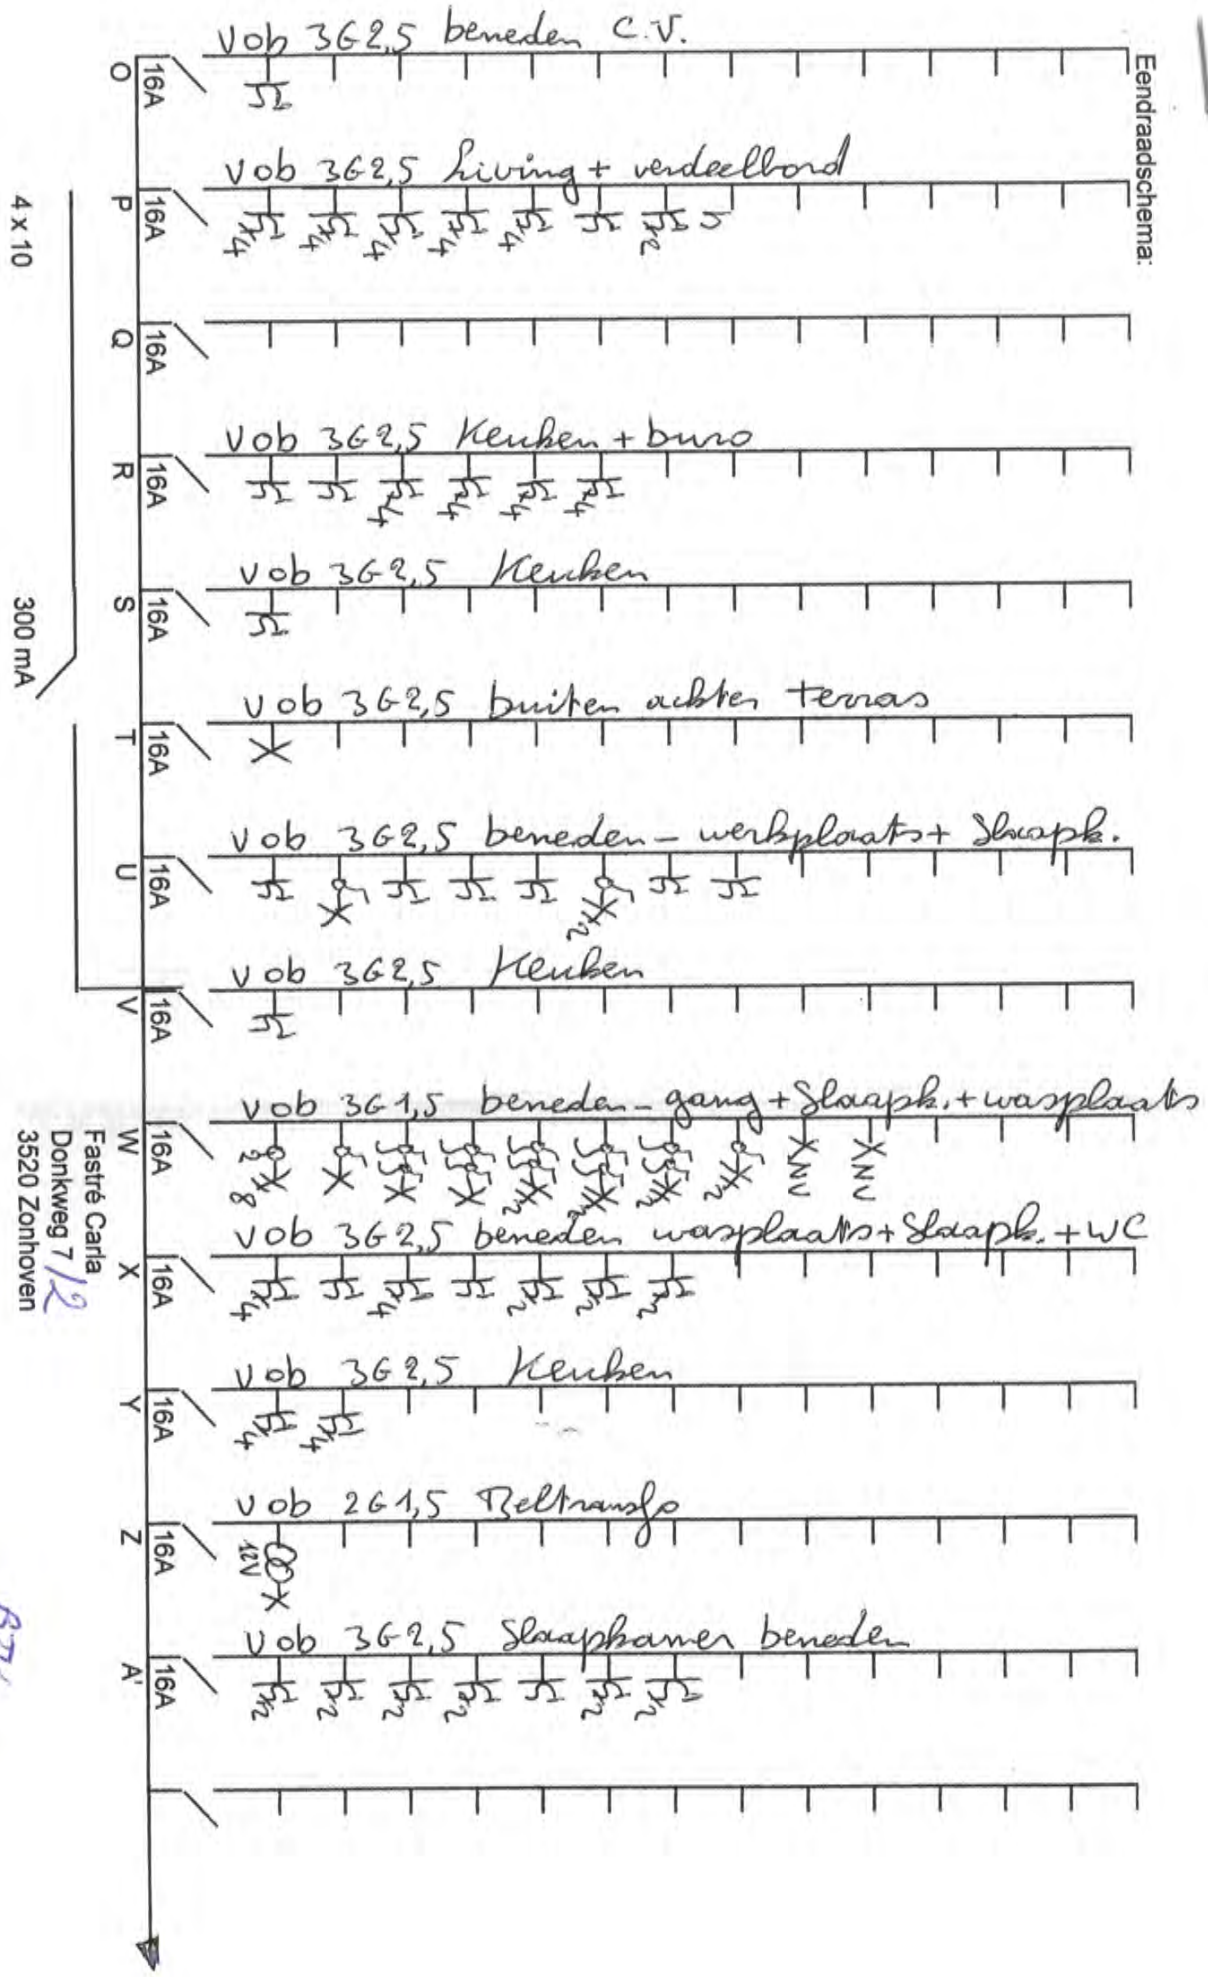

Fastré Carla
Donkweg 7 12
3520 Zonhoven

B72

de Reijnders

12/12/2011



