

Dell U0A - 0,300A


A III

A1	20A	II	Kieker
A2	20A	II	stopc slouptamer Boven -
A3	20A	II	CV -
A4	16A	II	licht + stopc Woning -
A5	16A	II	reserve -
A6	6A	II	Bel -
A7	16A	II	stopc Bureau 1 - 8X
A8	16A	II	stopc Bureau 2 -
A9	16A	II	stopc Bureau 3 -
A10	16A	II	stopc Bureau 4 -
A11	16A	II	stopc Bureau 5 -
A12	16A	II	stopc comp tel -
A13	16A	II	stopc veranda -
A14	16A	II	stopc - heuler -
A15	16A	II	voeding licht Bureau -
B	Dell U0A - 0,03	16A	III B1 II Boiler -

ELECTRO BOSMANS B.V.
 Paardenweideweg 30
 3511 KURINGEN (HASSELT)
 Tel. 011 - 25 30 86

Uro Lise
 Genkerstocweg 180
 Hasselt.

BTU
 de Reijckers
 21/5/2007

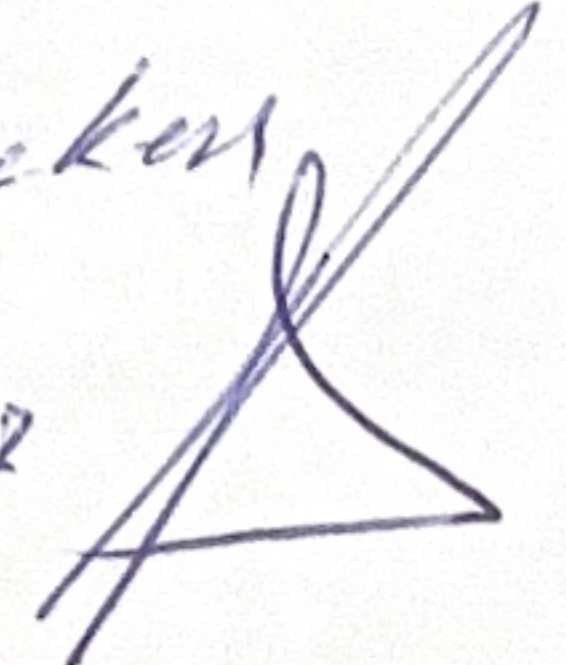



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Genksteenweg 390

Hanselt
EIGENAAR : Ursula D.

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : Elektra Rosmans

Adres : Poederwijdeweg 30 Kuringen

INSTALLATEUR : iolen

Adres : _____

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 11/05/2007 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : Burelen

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 87

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting aut 25 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm² Alg. schakelaar : type 2-pool 40A/1200mA

Type van de aardelektrode : lus-baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 11 ; RA : 24 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING : _____
_____ Laagspanningsinstallatie _____
_____ (zie bijgevoegde schema's) _____

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/5/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

16 Reyckers

De directeur,

[Handtekening]