



Atlas
Contrôle

CONTROLLERAPPORT VAN EEN ELEKTRISCHE
LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Rapport N° 212.124-1.043 - Original



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Datum van het bezoek:
08/05/2026

Volgend controlebezoek:
08/05/2051

Agent-bezoeker:
Abdelaziz Achbari

BESLUIT : CONFORM

Identificatie van derden

| Opdrachtgever | |
|---------------------------------|---|
| Naam | PEB CERTI BV |
| Adres | Blaisantvest 105 -, 9000 Gent, België |
| Eigenaar, Uitbater of Beheerder | |
| Naam | Eigenaar Putrand 38, 2288 Grobbendonk, België |
| Adres | PUTRAND 38, 2288 GROBBENDONK, België |
| Installateur | |
| Naam | |
| BTW | |

Identificatie van de elektrische installatie

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Adres | PUTRAND 38, 2288 GROBBENDONK, België |
| Meternummer (Dag) | 1SAG1105404606 |
| Meternummer (Nacht) | - |
| Distributienetbeheerder (DNB) | Fluvius |
| Gebouwtype | Huis |
| EAN-Code | - |

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

| | |
|--|----------------------------------|
| Inspectietype | Periodieke Inspectie (6.5) |
| Datum van de uitvoering van de installatie | Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981 |
| Funderingen | Vóór 81 |

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Verbinding Meter-Verdeelkast | XVB 2X10 |
| Bedrijfsspanning | 2 x 230 V |
| Algemene Beveiliging | 40A 2P |
| Maximale Beveiliging | 40A 2P |
| Aantal Verdeelborden | 1 |
| Aarding | Aardingspen |
| Spreidingsweerstand | 5 Ω |
| Beschrijving van de Installatie | Zie bijlage |

Differentieel(en)

| Description | Type | Nominale Stroom | Gevoeligheid |
|-------------|------|-----------------|--------------|
| A-40A-300mA | A | 40 A | 300 mA |
| A-40A-30mA | A | 40 A | 30 mA |

Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-025 / 5816213

| | |
|---|----|
| Schema's/Plannen | OK |
| Equipotentiale Verbindingen | OK |
| Testknop van de DAR (ΔI_n) | OK |
| Nominale Verschilstroom van de DAR (ΔI_n) | OK |
| Algemene Staatcontrole | OK |
| Aansluitingen | OK |
| Vast Materiaal | OK |
| Bescherming Tegen Directe Aanraking | OK |
| Bescherming Tegen Indirecte Aanraking | OK |
| Bescherming Tegen Overstroom | OK |

Schema's, plannen en documenten van de installatie

| | |
|------------------|----|
| Schema's/Plannen | OK |
|------------------|----|



Atlas
Contrôle .

CONTROLLERAPPORT VAN EEN ELEKTRISCHE
LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Rapport N° 212.124-1.043 - Original



Inbreuken

Nihil

Opmerkingen

| Code | Bewoording |
|-----------------------------------|--|
| 1. Installation domestique | |
| RDE5 | Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn. |

Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Indien van toepassing, verklaart Atlas Contrôle dat de bezoekende agent de differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, heeft verzegeld.

Het (de) eendraadsschema('s)- en situatieplan(en) werd door de bezoekende agent van Atlas Controle voor gezien getekend.

De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Bezoekagent



Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.



Atlas
Contrôle .


CONTROLLERAPPORT VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Rapport N° 212.124-1.043 - Original



663 - INSP

Bijlagen
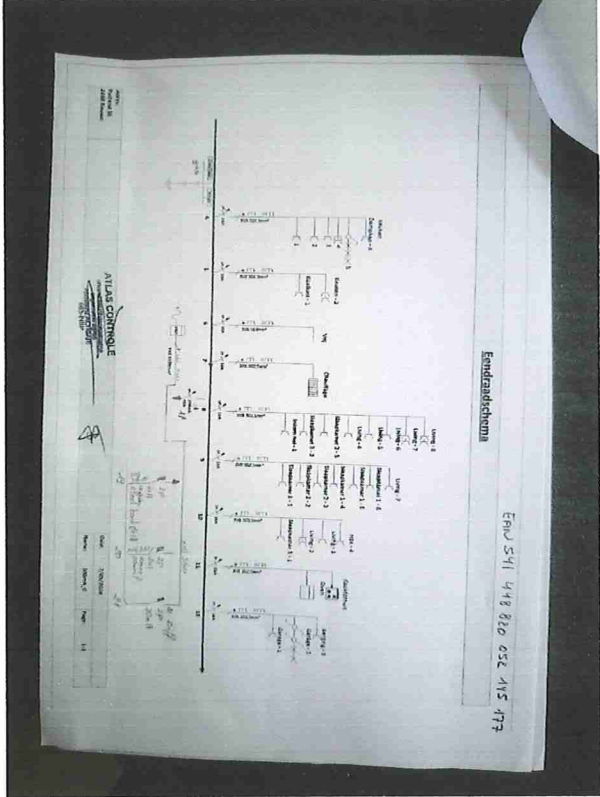
| Libellé | Foto |
|---------|---|
| Schema |  |





Atlas
Contrôle .

CONTROLLERAPPORT VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Rapport N° 212.124-1.043 - Original

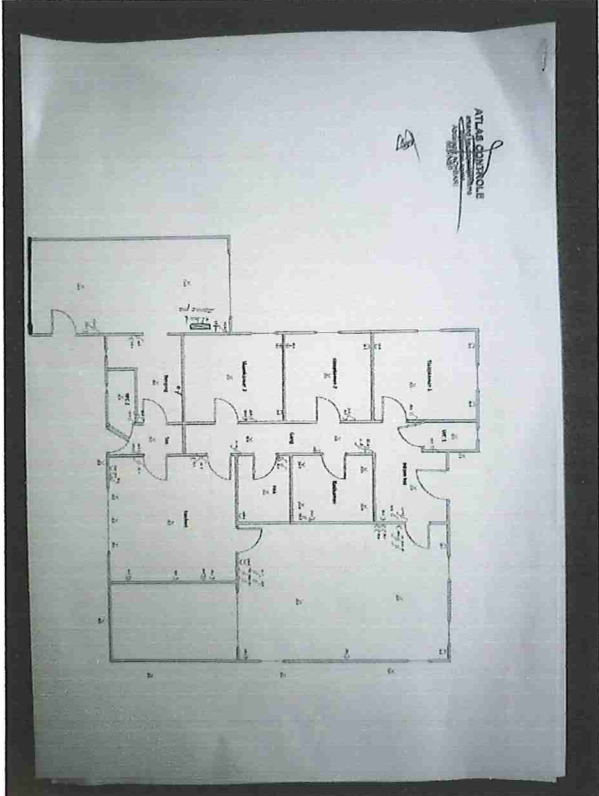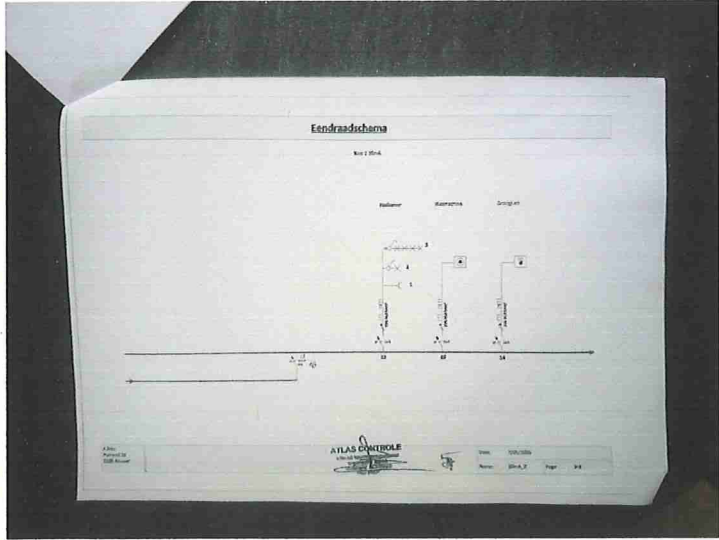

| Libellé | Foto |
|---------|--|
| Schema |  |
| Schema |  |