ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING - Boek 1 - KB 08/09/2019 - Algemene Directie Energie

Conform

GEGEVENS ONDERZOEK

Datum van onderzoek:	15/10/2026
Datum van uitgifte:	16/10/2026
Verslagnummer:	SO-001811_43248396
Inspecteur:	Bart Tonnelier
PO nummer:	
Adres van onderzoek:	Rozenstraat 42, 9160 LOKEREN

Type lokalen:	Woning
Type installatie:	Basis installatie
Aard van het onderzoek :	6.5. Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie
Afwijkingen	

IDENTIFICATIE EIGENAAR

Naam:	De Beule
Adres:	Rozenstraat 42 - 9160 Lokeren
E-Mail:	
BTW nr.:	

IDENTIFICATIE INSTALLATEUR

Naam:	Cools Technics
Adres:	-
E-Mail:	cools.technicsgmail.com
BTW nr.:	

IDENTIFICATIE OPDRACHTGEVER

Naam:	COOLS YANI TECHNICS bv
Adres:	August Vermeylenlaan 7 2050 ANTWERPEN België
E-Mail:	cools.technics@gmail.com
BTW nr.:	BE0751652109

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générals s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)

Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test
Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde
Exploitatiezetel / Siège d'exploitation : Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be
RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

BELAC N°234-INSP
VINÇOTTE a kiwa company

FOTO'S IDENTIFICATIE



IDENTIFICATIE AANSLUITINGEN

Distributienetbeheerder	Fluvius
EAN nummer	541448820045929463
NR dagteller	1SAG1100406406
Index dagteller	3534
NR nachtteller	
Index nachtteller	3545

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN

Eendraadschema	Referentie:	1	Datum	2026-10-16	Revisie:	1


Situatieschema	Referentie:	1	Datum:	2026-10-16	Revisie:	1


FOTO'S DOCUMENT

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générals s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)

Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test
Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde
Exploitatiezetel / Siège d'exploitation : Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be
RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

BELAC N°234-INSP
VINÇOTTE a kiwa company

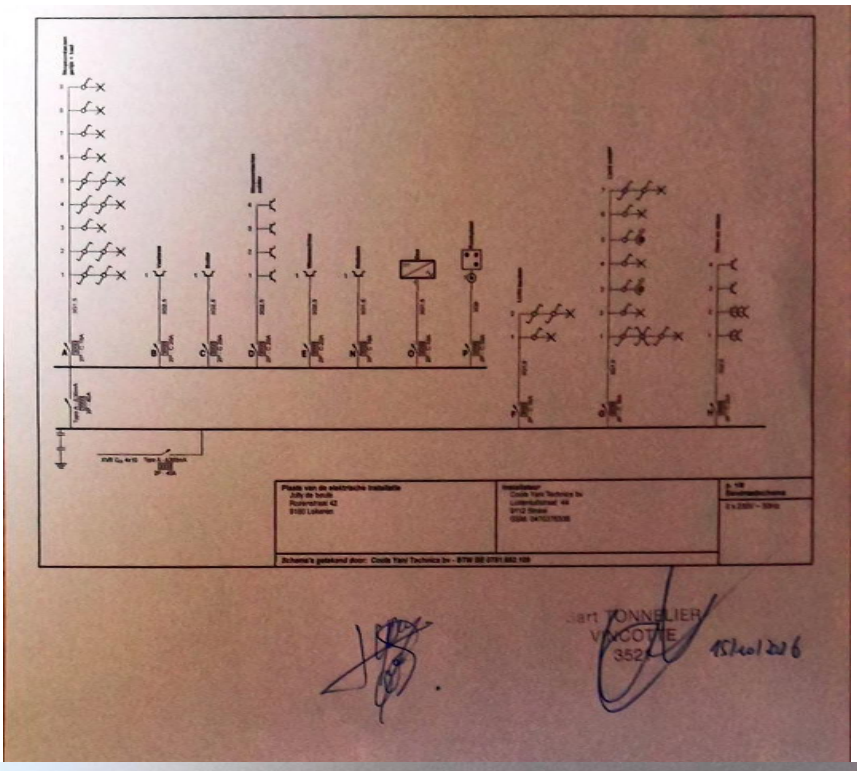


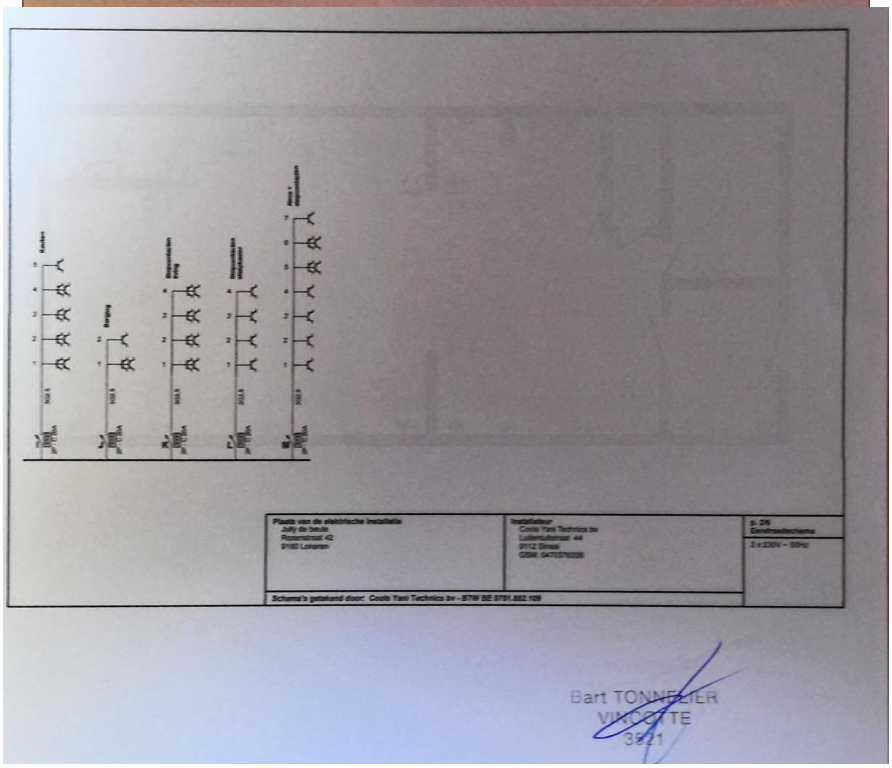


Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générals s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)

Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test
Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde
Exploitatiezetel / Siège d'exploitation : Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be
RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

BELAC N°234-INSP
VINÇOTTE a kiwa company

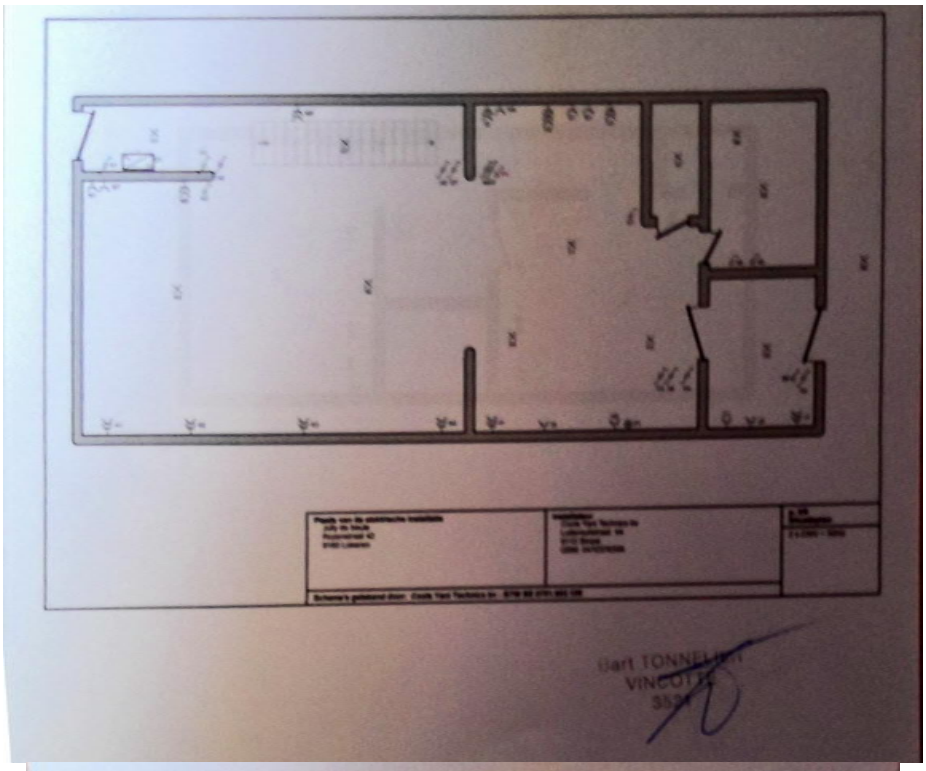


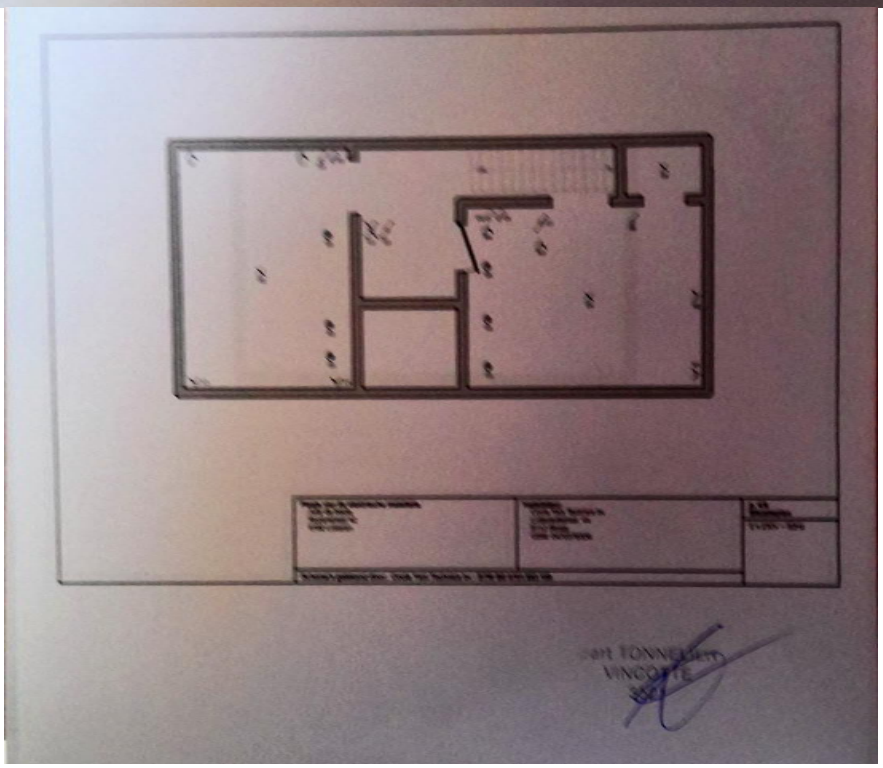

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générals s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)

Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test
Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde
Exploitatiezetel / Siège d'exploitation : Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be
RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

BELAC N°234-INSP
VINÇOTTE a kiwa company

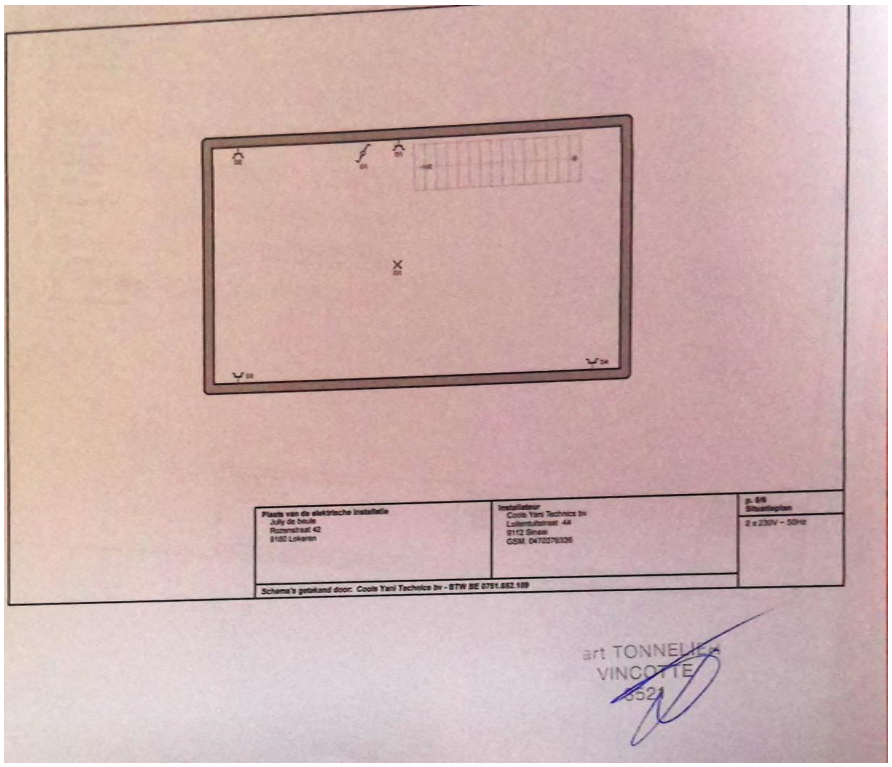

ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING

Spanning (V):	2N230V
Netsysteem:	TT
Aardelektrode:	Aardingspen
Type voedingskabel:	VOB
Voedingskabel (mm2):	6
Aantal geleiders:	2
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	16
Aantal reserve kringen:	0
Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A):	25
Differentieel aantal:	2

DIFFERENTIEEL

In (A)	40	In (Delta mA)	300	Type	AC	Eindstroombanen	16
In (A)	40	In (Delta mA)	30	Type	AC	Eindstroombanen	8

VISUELE CONTROLE

Algemeen:	OK
Documenten in orde:	OK
Rechtstreekse aanraking:	OK
Onrechtstreekse aanraking:	OK
Aansluitingen:	OK

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générals s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)

Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test
Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde
Exploitatiezetel / Siège d'exploitation : Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be
RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

BELAC N°234-INSP
VINÇOTTE a kiwa company

Equipotentiale verbindingen:	OK
Beveiliging/Leiding	OK

CONTROLE DOOR BEPROEVING

Differentieel met testknop:	OK
Differentieel met stroominjectie:	OK
Test van de uitschakeling van de gedecentraliseerde productie-installatie:	NVT

CONTROLE DOOR METING

Aardverbinding (ohm):	16,95
Algemene isolatieweerstand (M ohm):	2.04
Continuïteitsmeting <2 (ohm) :	OK
Foto spreidingsweerstand:	
Foto isolatiemeting	

INBREUKEN

Nihil

OPMERKINGEN

Nihil

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générals s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)

Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test
Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde
Exploitatiezetel / Siège d'exploitation : Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be
RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

BELAC N°234-INSP
VINÇOTTE a kiwa company


NOTA'S

Het onderzoek beperkt zich tot de zichtbare en bereikbare delen van de elektrische installatie. De elektrische toestellen met stekker die op de vaste installatie zijn aangesloten maken geen deel uit van de controle.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 16/10/2051. De eendraadschema's en situatieplannen van de elektrische installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de elektrische installatie zijn verzegeld.

Naam en handtekening

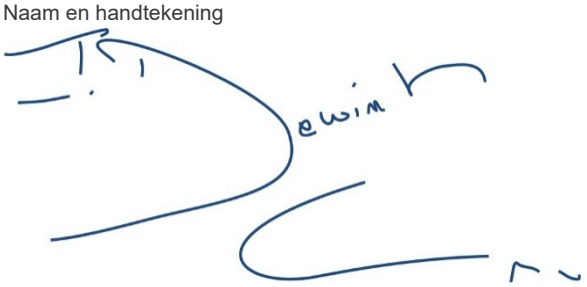

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:
a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générals s'appliquent (disponible sur demande ou via le site web)

Vinçotte vzw / asbl Division Electro-Test
Zetel / Siège : Jan Olieslagerslaan 35 - 1800 Vilvoorde
Exploitatiezetel / Siège d'exploitation : Haachtsesteenweg 236 - 1820 Melsbroek - +32 2 751 98 39 - info@electro-test.be
RPR Brussel - BTW / TVA BE 0402.726.875 - BNP Paribas Fortis: BE16 0020 2555 1774 - BIC: GEBABEBB

BELAC N°234-INSP
VINÇOTTE a kiwa company