

Atlas Controle  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Bruxelles

## VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

**Verslag Nr:**

50.052

**Datum van bezoek:**

31-07-2024

**Plaats van het onderzoek:**

Lovaart 17 - 9920 Lievegem België

**Installatietester:****Inspecteur:**

Husseyin Ciger

**Aard onderzoek:**

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-004 A/5160040

**De datum van opstelling:**

31-07-2024 10:41:04

**Volgend controlebezoek:**

31-07-2025

### Opdrachtgever

**Naam**

PEB Certi

**Adres**

Blaisantvest 105 -, 9000 Gent Belgique

**Telefoon**

+32 2 466 45 66 +32 489 22 26 97

**Email**

epc.certi@gmail.com

### Wetgeving



663 - INSP

AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

### Identificatie van de elektrische installatie

**Adres van de installatie**

Lovaart 17 - 9920 Lievegem België

**Gebouw**

Huis

**Eigenaar**

Eigenaar Lovaart 17 - 9920 Lievegem

**Adres van de eigenaar**

Lovaart 17 - 9920 Lievegem België

**Fundamenten**

vóór 81

**Datum van de uitvoering van de installatie**

Vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020

### Gegevens verdeler

**DNB**

Fluvius

**Nummer teller**

1SAG1100501600

**EAN code**

541448860046756549

**Meter/bord verbinding**

XVB 2X10

**Net spanning**

2 x 230 V

**Maximum beveiliging**

50 A 2P

Atlas Contrôle  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Bruxelles

## Onderzoek

| Schema's                                           | Equipotentiale verbindingen                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| NOK                                                | OK                                                                      |
| Beschrijving van de installatie                    | 1x differentieel 300mA 63A<br>1x differentieel 30mA 63A<br>20 automaten |
| Aantal verdeelborden                               | 2                                                                       |
| Hoofd differentieelschakelaar                      | 300mA - 63A - type A                                                    |
| DK Test van DSR                                    | OK                                                                      |
| $\Delta I_n$                                       | OK                                                                      |
| Controle van de staat                              | NOK                                                                     |
| Opgesteld materieel                                | NOK                                                                     |
| Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking   | OK                                                                      |
| Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking | OK                                                                      |
| Beschermingsinrichtingen tegen overstroom          | OK                                                                      |
| Type aardelektrode                                 | Aardingslus                                                             |
| Weerstand aardelektrode ( $\Omega$ )               | 7                                                                       |
| Isolatiemeting ( $M\Omega$ )                       | 0,96                                                                    |

## Opmerkingen

Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's..

Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties oud AREI waren toegepast (Boek 1 8.2.2)

## Besluit


### BESLUIT : NIET CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 5/03/2023: C-2023/41114) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Een extra inspectie moet worden uitgevoerd door Atlas Contrôle vóór 1 jaar.


De werkzaamheden die nodig zijn om de tijdens het inspectiebezoek geconstateerde inbreuken ongedaan te maken, moeten onverwijld worden uitgevoerd en alle passende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuken, in geval van voortzetting van de exploitatie van de installaties, geen gevaar voor personen en goederen opleveren.

### Handtekening van de inspecteur


Husseyin Ciger  
Inspecteur  
Gas & elektriciteit  
h.ciger@atlascontrole.be



Atlas Controle  
Boulevard Lambermont 127  
1030 Bruxelles

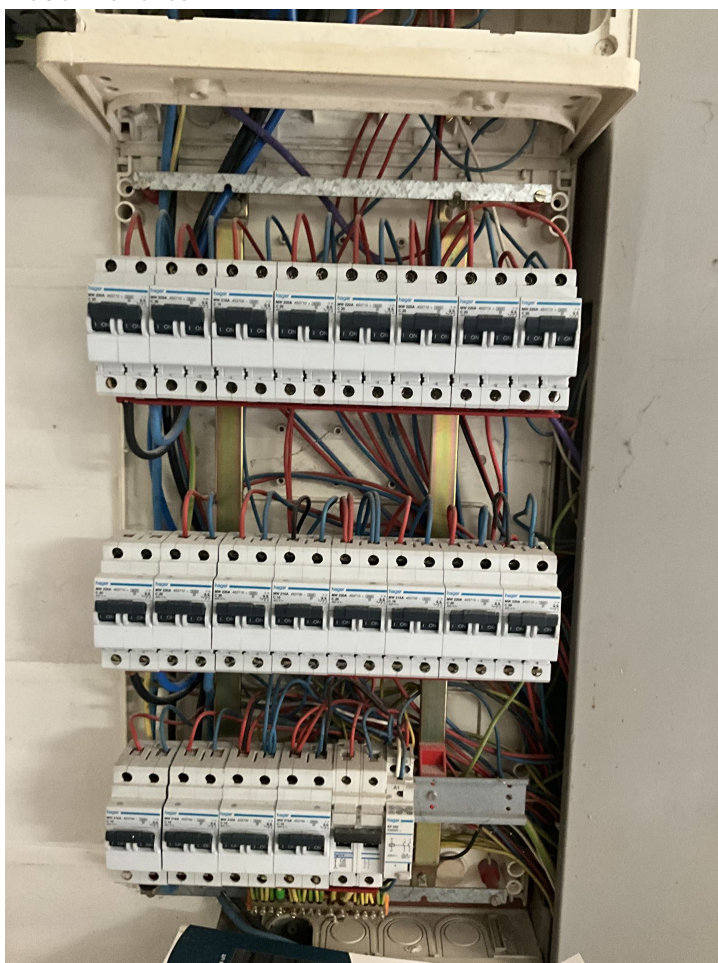

Verdeelbord 1

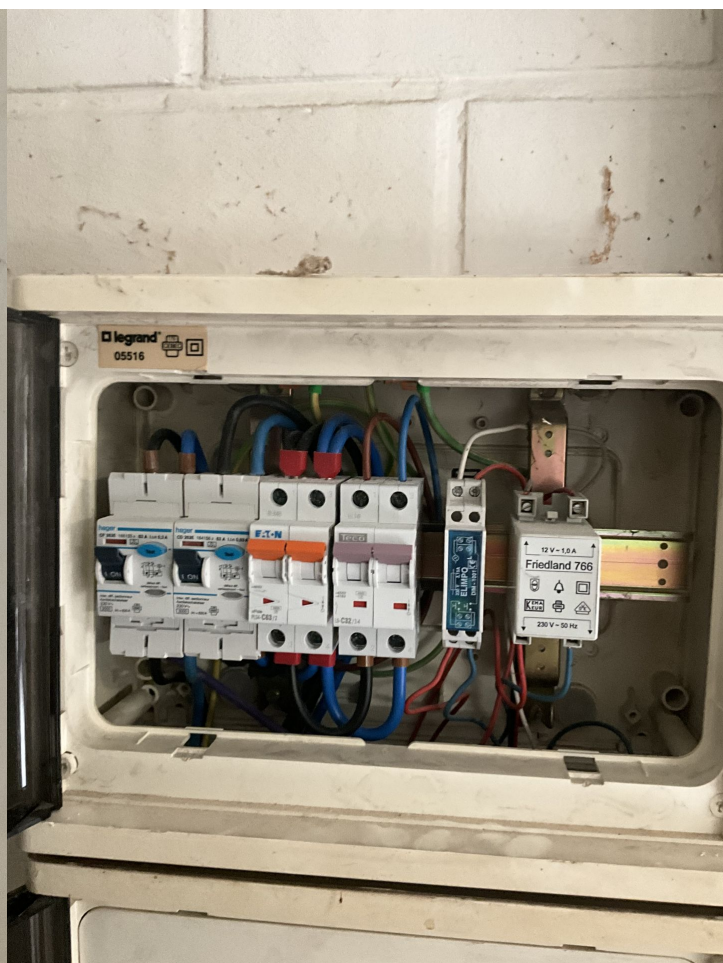

Verdeelbord 2

## Inbreuken lijst

| Bewoordingen                                                                                | Paragraaf                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.                               | B1: 3.1.2.; 9.1.1; 9.1.2; B3: 3.1.2. |
| Situatieschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien.                                | B1: 9.1.2.                           |
| De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. |                                      |
| Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.                    |                                      |

## Opmerkingen lijst

| Bewoordingen                                                                                                                                                                                                            | Referentie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. | RDE4       |
| De uitgevoerde controle is een onmiddellijke controle op basis van het tijdstip van doorgang. Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.                         | RDE6       |
| Het is niet uitgesloten dat bij de presentatie van de schema's nog andere inbreuken vastgesteld zullen worden.                                                                                                          | RDE12      |
| Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.                                                                                                         | RDE 12.1   |

---

Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

| Bewoordingen | Foto |
|--------------|------|
|--------------|------|