

**VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art. 271 en het van M.B. 04/12/2006**
Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	27/06/2013	Verslag N°	Tp/130627/01	Fac	1909	ID	Ng1497
Adres installatie	Gelbergenstraat 39 Hoeleden						
Eigenaar							
Opdrachtgever	Idem						
Installateur	Onbekend				BTW / IK		
Netbeheerder	Infrax	EAN code.					
Teller N°		Index dag			Index nacht		
ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Nominale spanning in Volt	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting		Nominale waarde v.d. Alg.diff.stroominrichting	Algemeen isolatieniveau RI in MΩ
400/230	40 A		Diff 40A 300mA	10
Type aardelektrode	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω		Voedingskabel : type en Ø	Borden Eind - stroombanen
Pennen	12		Exvb 4 x 10mm ²	1 10
Funderingen	voor	01/10/1981	Installatie	Na 01/10/1981

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) Art. 271 – art. 86 – art. 271 bis – (art.276 bis overdracht eigendom - K.B. 25/06/2008)
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie Schema's ter inzage
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) , huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN	
3. 1.	Geen

4.- BESLUIT	
1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn en dient opnieuw uitgevoerd uiterlijk op ...27/06/2038 . De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren -werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) opnieuw geïnviseerd .	

De inspecteur
Naam + Code
Peeters Tim TP

Vr. De directeur,

5.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne **procedures 19 en 20** en werkinstructie **E006** op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het controlebezoek van huishoudelijke elektrische installaties A.R.E.I. art. 271

5.- a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
5.- b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
5.- c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
5.- d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
5.- e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat.
5.- f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen. en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
5.- g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
5.- h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsnede van de geplaatste geleiders in de respectievelijke eindstroombanen die ze beschermen.	

6.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

6.- a	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
6.- b	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
6.- c	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
6.- d	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controle bezoek, een nieuw controle bezoek te doen verrichten door hetzelfde controle organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het onderzoek van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.
6.- e	Kopieën : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A”S”C

Nota : Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt d.w.z. controlebezoek en voor geen enkel ander doel (bv. verzwarende van de aansluiting of andere verplichte controle 's).

Betekenis van de nota's : betreffen de gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar geen gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

Autonome Security Controle VZW – Maatschappelijke zetel – Ketelstraat, 111 – 3454 Rummen

BTW : BE 0826-131-776 – Tel. 0472/663700 – Fax. 011/582961 – bestuur@teleneel.be – IBAN BE 32 7512 0493 7802

Secretariaat : Singellaan, 16 A – 3545 HALEN – Tel. 0483/42.98.30 – Mail : bureau@asc-controle.be

A”S”C Document 110: E006 / 08 - L.S. HHI controlebezoek

Rev. 001 – 07/03/2013

Pag. 2 van 2

A. S.C.

Singellaan 16A

3645 Haren

0488/429 830

24/6/2013

Gelbergenstraat 39
3471 Hoeleden


A	B	C	D	E	F	G	H	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---

J		DIF 30mA	DIF 300mA
---	--	-------------	--------------

A. Verlichting Achter	16A	2P
B. Verlichting Voor	16A	2P
C. Stopcontacten achter	16A	2P
D. Stopcontacten voor	16A	2P
E. C.V.	16A	2P
F. Garage achter + zolder	16A	2P
G. Stopcontacten garage	20A	2P
H. Stopcontacten garage	20A	2P
I. Reserve	20A	2P
J. 3F + N stopcontact garage	16A	4P


ARTINAR BVBA
ORIESSTRAAT 19
NIEUWERKERKEN
BE0407654079
011/226514

Gelbergenstraat 39
3471 Hoeleden

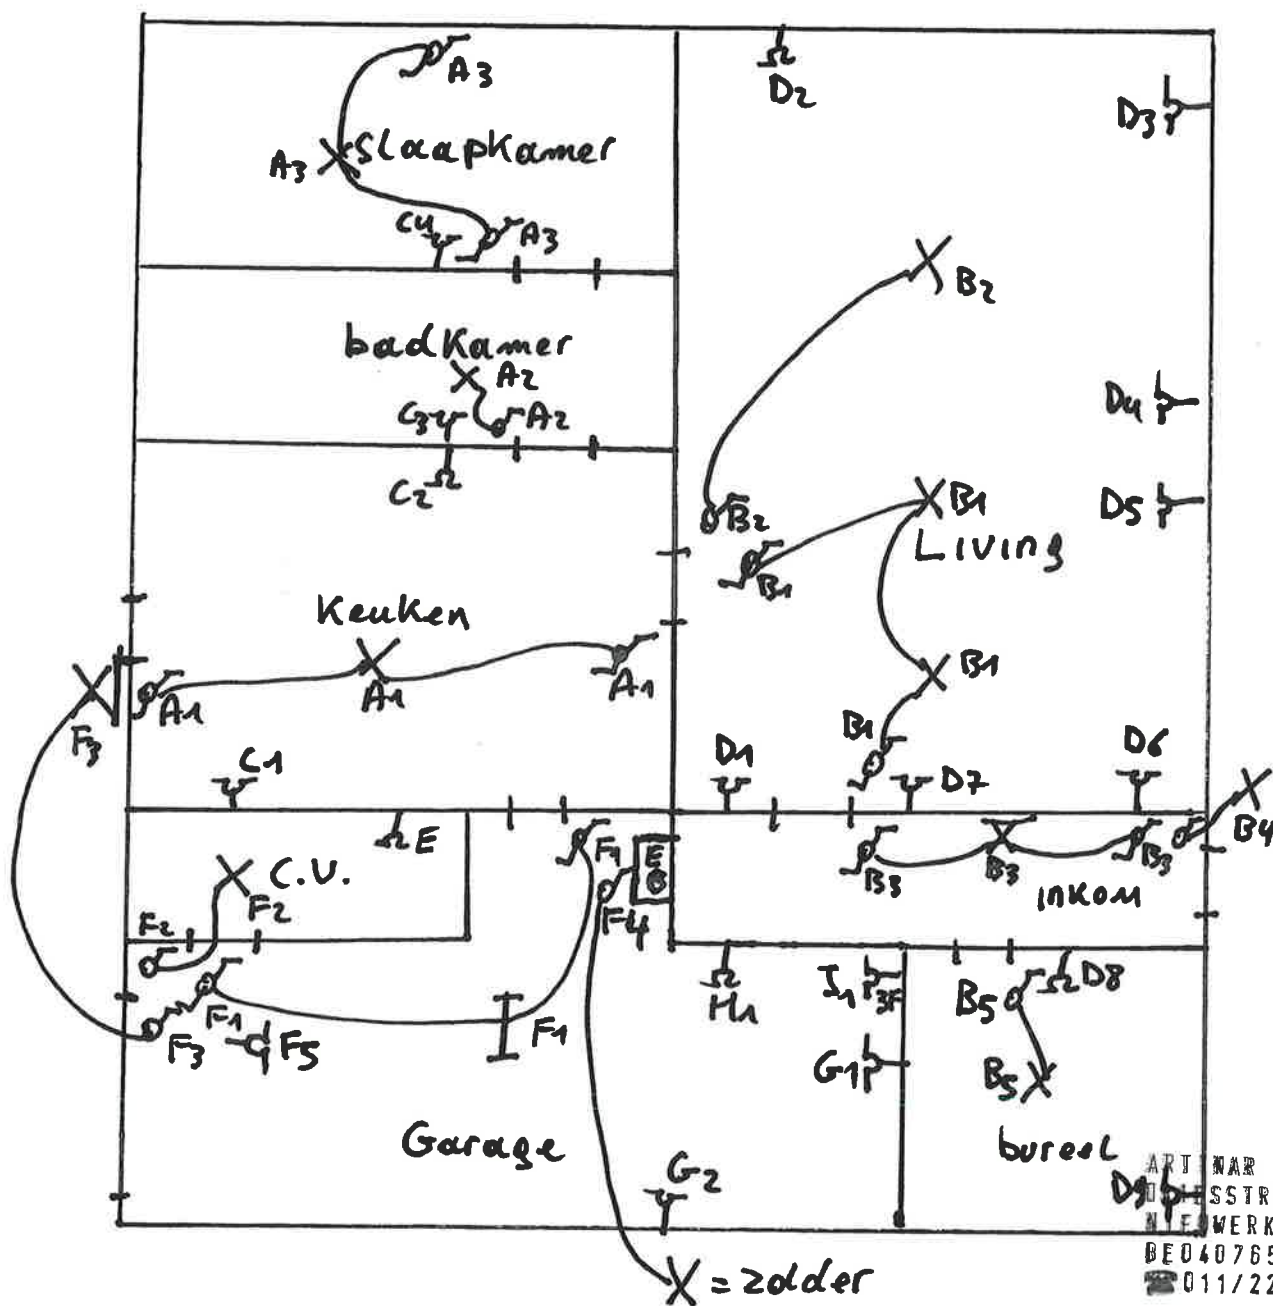

ARTINAR BVBA
DE WERKERKEN
BEO407654079
011/226514

Gelbergenstraat 39
3471 Hoeleden

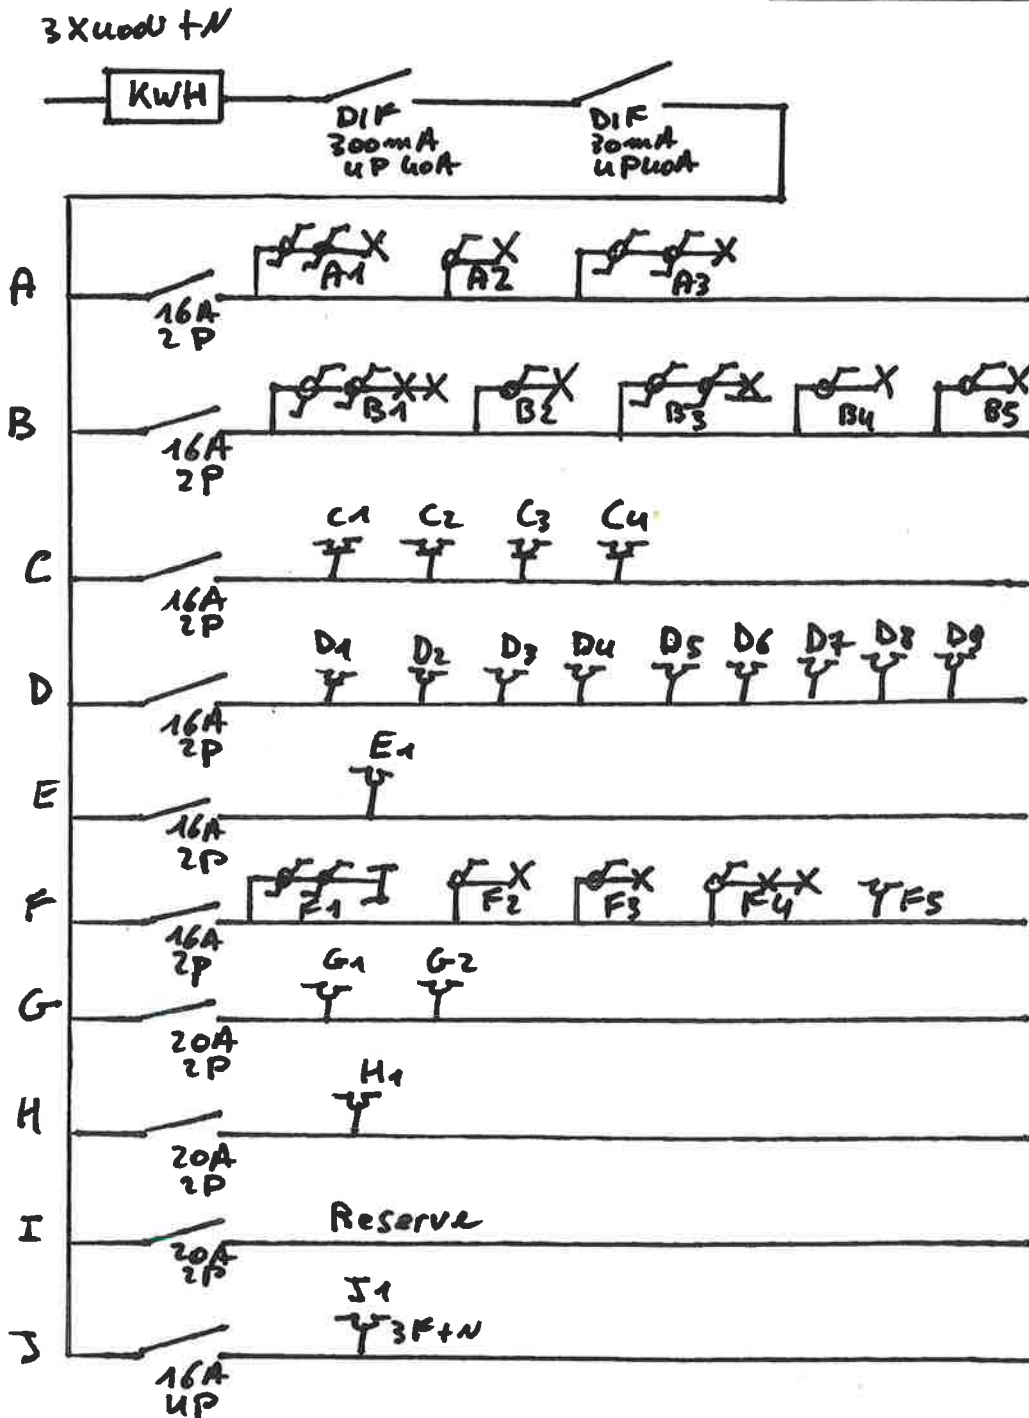

ARTINAR BVBA
ORIESSTRAAT 19
NIEUWERKERKEN
BE0407654078
☎ 011/226514