

**AUTONOME SECURITY CONTROLE VZW**Erkend **CONTROLEORGANISME**Maatschappelijke zetel : **Ketelstraat 111 – 3454 Rummen**

Tel. 0483/429830

E-mail bureel@asc-controle.be

BTW BE 0826-131-776

IBAN BE 32 7512 0493 7802

Agent-bezoeker belast met het onderzoek : **Joris Hendrickx - JH****VERSLAG VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING
EN OP ZEER LAGE SPANNING**


AARD ONDERZOEK	VOORSCHRIFTEN
GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE :	BOEK 1 - KB 08/09/2019
	6.4.1 t/m 6.4.6.2

1.- IDENTIFICATIE - INLICHTINGEN			
* Datum onderzoek	6/05/2021	Verslag nummer	1JH 2021-0371
* Adres installatie	Molenstraat 32, bus 2 (1R), 3270 Scherpenheuvel		
* Eigenaar of DNG	Leon Smets		
* Installateur	Simonyan bvba, Houwaartstraat 378, 3270 Scherpenheuvel-Zichem	BTW	BE 0672.767.056
* DNB	Fluvius	EAN Code	/
Type van de lokalen	Wooneenheid : huis – appartement gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid exclusief technische lokalen Detail : Bestaande appartement voor 1981 met aangepaste elektrische installatie na 1981. Volgens schema in bijlage.		

2.- BESCHRIJVING VAN DE AANSLUITING		3.- METINGEN EN OPGESTELD MATERIAAL	
Nominale spanning in Volt	230 mono	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Aangeboden, < 30 Ohm
Automaat DNB	40A/2P	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	> 0,5
Voedingskabel Hoofdbord \emptyset	4 x 10	Borden	1
Nominale waarde v.d. bescherming v. d. aansluiting	40A/2P	Eindstroombanen	5
Type aardelektrode	Aangeboden, pennen	Type algemene schakelaar	40A/300mA/2P
Aanwezigheid van een gemeenschappelijke aarding : ja - neen			

4.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOEK 1 (KB 08/09/2019)	
6.4.1 t/m 6.4.6.2	
Geen	

5.- BESLUIT
<p>1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het BOEK 1 (KB 08/09/2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd uiterlijk op 6/05/2046 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum. - De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren – werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het(de) ééndraadschema (s) en situatieplan(nen) werd(en) voor gezien getekend.

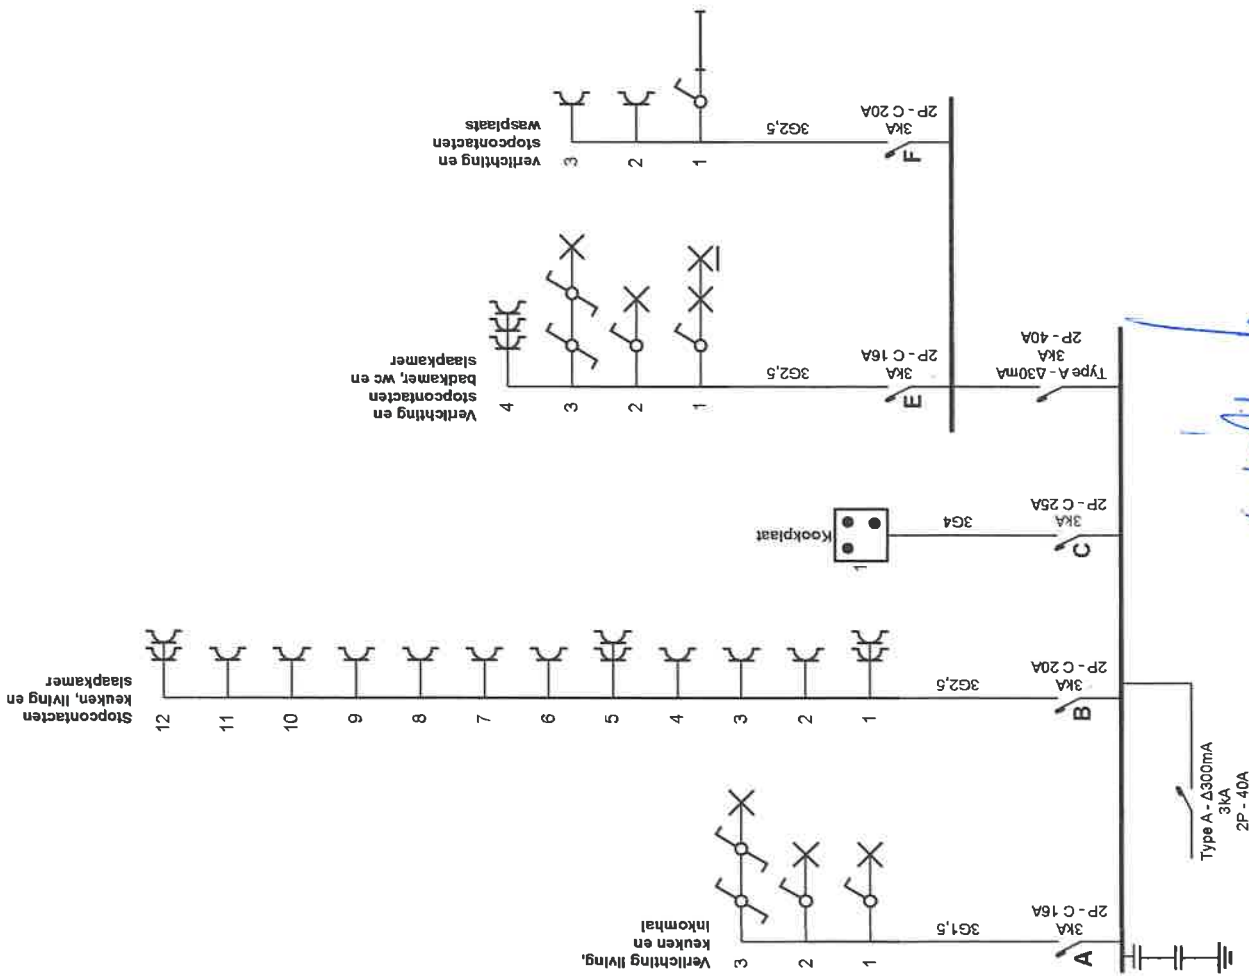


Erkend Organisme
 A'S'C.
 Singellaan 16A
 3545 Halen
 GSM: 0483 42 98 30
 e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
 Smets Leon
 Molenstraat 32 Bus 2 (1R)
 3270 Scherpenheuvel

Installateur
 Simonyan B.V.B.A.
 Houwaartsstraat 378
 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 GSM: 0489 33 85 80
 e-mail: info@simonyan.be
 BTW BE 0672.767.056



p. 1/2
 Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

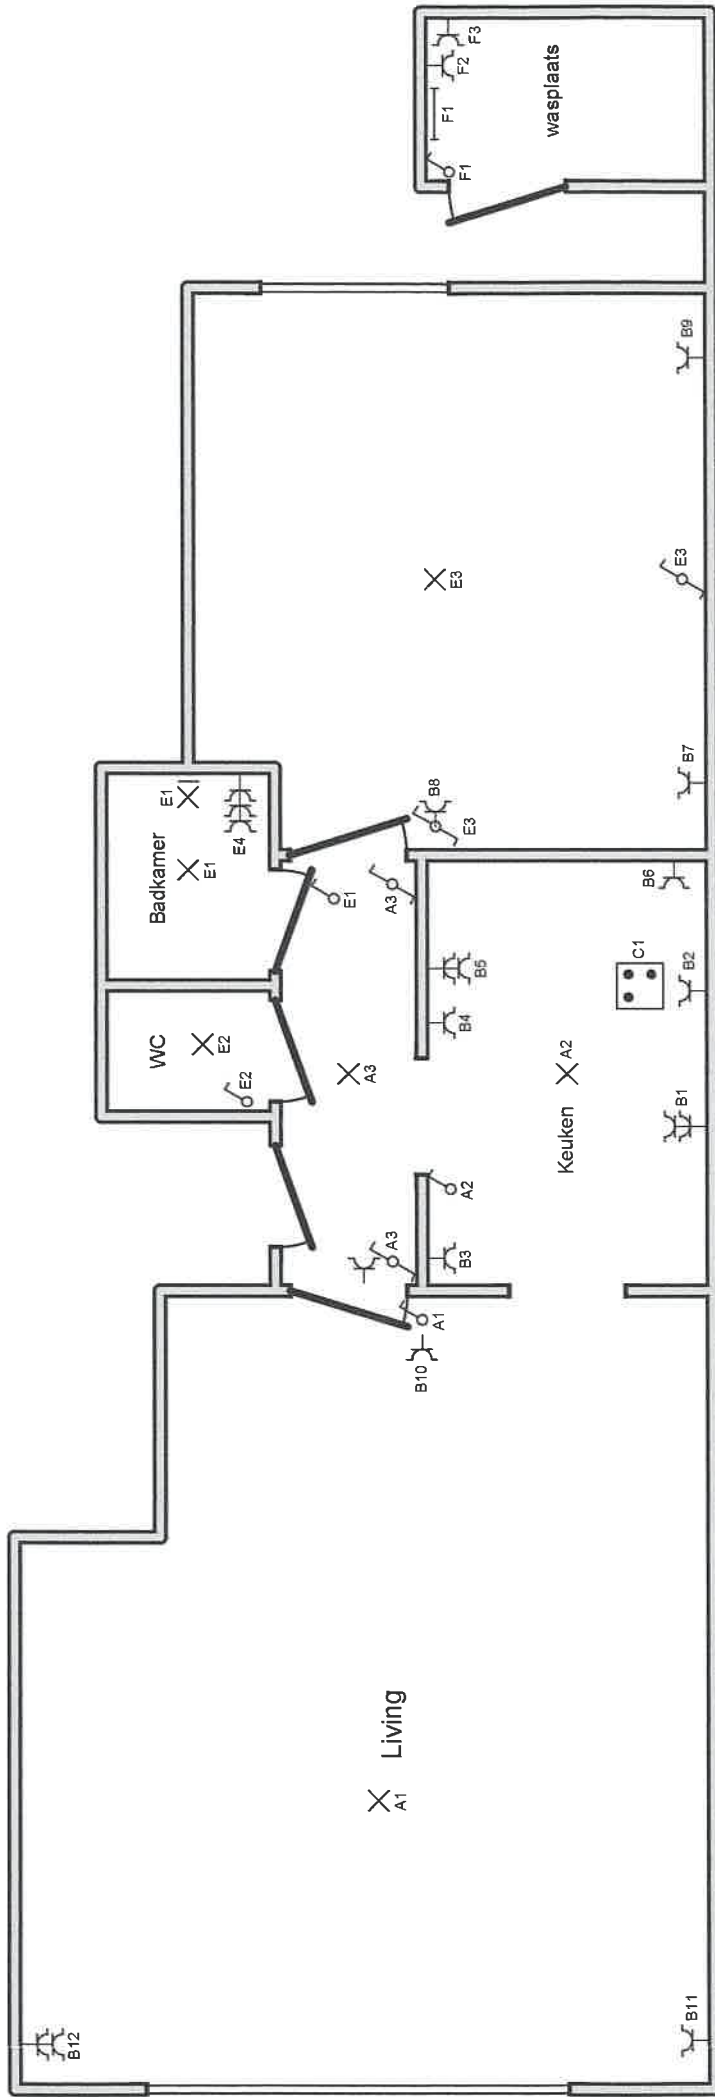

Erkend Organisme
 A'S'C.
 Singellaan 16A
 3545 Halen
 GSM: 0483 42 98 30
 e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
 Smets Leon
 Molenstraat 32 Bus 2 (1R)
 3270 Scherpenheuvel

Installateur
 Simonyan B.V.B.A.
 Houwaartstraat 378
 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 GSM: 0489 33 85 80
 e-mail: info@simonyan.be
 BTW BE 0672.767.056



p. 2/2
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz