Resp. client:
N° commande.
N° client: 70243
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info.reynselec@gmail.com

OCB
Organisme de controle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 5234968
N° rapp. prov.:
Date: 26/07/2019

Client / Mandant :
REYNSELEC
REYNS ERIC
VEVI GHAME 5
6940 GRANDHAN

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL

(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: **Type d'installation:** renouvellée **Type de locaux:** Maison

Lieu de contrôle: SMETRYNS L'ESPINETTE 15 HOTTON 6990

Type de contrôle: examen de conformité **Selon RGIE Art.** 86/271/271bis

Contrôleur: ROBERFROID

Date du contrôle: 26/07/2019 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/07/2044 SYLVAIN

Propriété de: -SMETRYNS

Installateur: -REYNS ERIC

T.V.A.: - **Carte-ID : -** **Délivré à: -HOTTON** **Date: 26/07/2019**

DESCRIPTION

EAN n°.: - **N° compteur: -9038** **Index I: -4502** **Index II: -//**

Raccordement: réseau souterrain **Fourreau:** - **Plaque d'Isolat.:** -

Tension de serv.: 3 x 400V + N **Protection max.:** 40A **Protection princ.:** 10-40A **Interr.:** interr. diff. génér.

Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 **mm²**

Câble de raccordement au réseau: **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 **mm²**

Electrode de terre: **type:** boucle **section:** 10 **mm²** **Résistance de dispersion:** 2.22 **Ohm**

Interrupteur Diff.: **Général:** 4p 40A/300mA **est plombé:** en ordre **Diff. Supplém.:** 4p 40A/30mA

Fonct. bouton d'essai: en ordre **boucle de défaut:** en ordre **Résist. d'isolem. général:** 62.0 **MOhm**

Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre

Protection contre les chocs électriques: **contact direct :** en ordre **contact indirect:** en ordre

Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre **Matériel fixe et mobile:** en ordre

Description – appareils : ■ **voir les schémas en annexe** ■ **schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation**

Ne sont pas encore placés: ☐ **cuisine** ☐ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ☐ **compteur d'eau** ☐ **luminaires**

Ne sont pas encore raccordé: **liaison équipotentielle** ☐ **principale** ☐ **supplémentaire**

Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux:** 11

1. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

NEANT

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

F. Reyns

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49

Resp. client:
N° commande.
N° client: 70243
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info.reynselec@gmail.com

Organisme de controle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 5234968
N° rapp. prov.:
Date: 26/07/2019

Client / Mandant :
REYNSELEC
REYNS ERIC
VEVI GHAME 5
6940 GRANDHAN

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL

(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: **Type d'installation:** renouvellée **Type de locaux:** Maison

Lieu de contrôle: SMETRYNS L'ESPINETTE 15 HOTTON 6990

Type de contrôle: examen de conformité **Selon RGIE Art.** 86/271/271bis

Contrôleur: ROBERFROID

Date du contrôle: 26/07/2019 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/07/2044 SYLVAIN

Propriété de: -SMETRYNS

Installateur: -REYNS ERIC

T.V.A.: - **Carte-ID : -** **Délivré à: -HOTTON** **Date: 26/07/2019**

DESCRIPTION

EAN n°.: - **N° compteur: -9038** **Index I: -4502** **Index II: -//**

Raccordement: réseau souterrain **Fourreau:** - **Plaque d'Isolat.:** -

Tension de serv.: 3 x 400V + N **Protection max.:** 40A **Protection princ.:** 10-40A **Interr.:** interr. diff. génér.

Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²

Câble de raccordement au réseau: **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²

Electrode de terre: **type:** boucle **section:** 10 mm² **Résistance de dispersion:** 2.22 **Ohm**

Interrupteur Diff.: **Général:** 4p 40A/300mA **est plombé:** en ordre **Diff. Supplém.:** 4p 40A/30mA

Fonct. bouton d'essai: en ordre **boucle de défaut:** en ordre **Résist. d'isolem. général:** 62.0 **MOhm**

Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre

Protection contre les chocs électriques: **contact direct :** en ordre **contact indirect:** en ordre

Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre **Matériel fixe et mobile:** en ordre

Description – appareils : ■ **voir les schémas en annexe** ■ **schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation**

Ne sont pas encore placés: ☐ **cuisine** ☐ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ☐ **compteur d'eau** ☐ **luminaires**

Ne sont pas encore raccordé: **liaison équipotentielle** ☐ **principale** ☐ **supplémentaire**

Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux:** 11

1. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

NEANT

CONCLUSION

■ L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

E. REYNS

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49

Resp. client:
N° commande.
N° client: 70243
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info.reynselec@gmail.com

Organisme de controle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 5234968
N° rapp. prov.:
Date: 26/07/2019

Client / Mandant :
REYNSELEC
REYNS ERIC
VEVI GHAME 5
6940 GRANDHAN

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL

(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: **Type d'installation:** renouvellée **Type de locaux:** Maison

Lieu de contrôle: SMETRYNS L'ESPINETTE 15 HOTTON 6990

Type de contrôle: examen de conformité **Selon RGIE Art.** 86/271/271bis

Contrôleur: ROBERFROID

Date du contrôle: 26/07/2019 **Contrôle suivant dans** 300 **mois, ou avant le** 31/07/2044 SYLVAIN

Propriété de: -SMETRYNS

Installateur: -REYNS ERIC

T.V.A.: - **Carte-ID : -** **Délivré à: -HOTTON** **Date: 26/07/2019**

DESCRIPTION

EAN n°.: - **N° compteur: -9038** **Index I: -4502** **Index II: -//**

Raccordement: réseau souterrain **Fourreau:** - **Plaque d'Isolat.:** -

Tension de serv.: 3 x 400V + N **Protection max.:** 40A **Protection princ.:** 10-40A **Interr.:** interr. diff. génér.

Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 **mm²**

Câble de raccordement au réseau: **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 **mm²**

Electrode de terre: **type:** boucle **section:** 10 **mm²** **Résistance de dispersion:** 2.22 **Ohm**

Interrupteur Diff.: **Général:** 4p 40A/300mA **est plombé:** en ordre **Diff. Supplém.:** 4p 40A/30mA

Fonct. bouton d'essai: en ordre **boucle de défaut:** en ordre **Résist. d'isolem. général:** 62.0 **MOhm**

Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre **Etat du matériel électrique:** en ordre

Protection contre les chocs électriques: **contact direct :** en ordre **contact indirect:** en ordre

Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre **Matériel fixe et mobile:** en ordre

Description – appareils : ■ **voir les schémas en annexe** ■ **schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation**

Ne sont pas encore placés: ☐ **cuisine** ☐ **salle de bains** ☐ **chauffage central** ☐ **compteur de gaz** ☐ **compteur d'eau** ☐ **luminaires**

Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle ☐ **principale** ☐ **supplémentaire**

Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux:** 11

1. Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

NEANT

CONCLUSION

■ L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

E. REYNS

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional: dans chaque province

siège social:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49

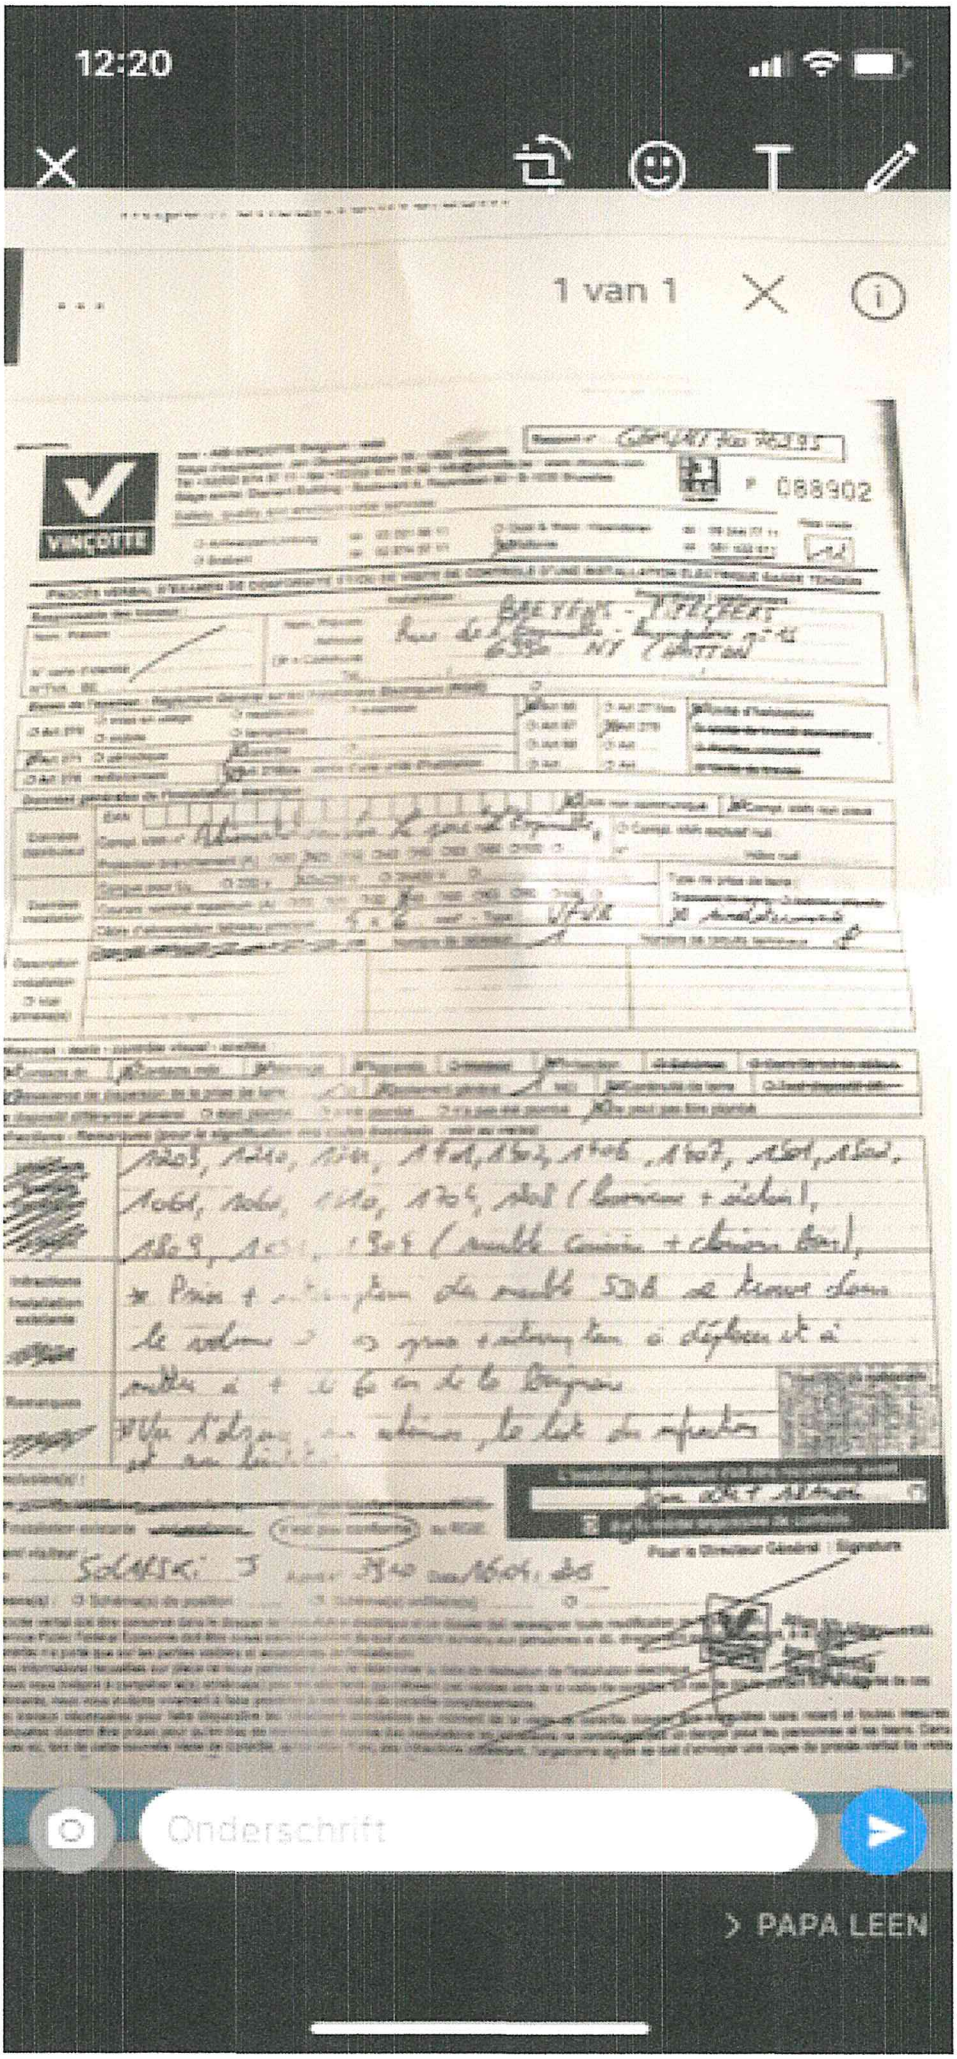
12:20
1 van 1
VINCOTTE
P 088902
Onderschrift
PAPA LEEN