

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 30/04/2025

Inspecteur: Pieterjan Hombrouckx

Mentor:

Installateur: EMT

Étiquette d'identification:

N° TVA:BE 0750 976 968

Référence client:

Marque et type d'appareil de mesure:
Metrel MI3155

Numéro de serie: 21251309

Date rapport: 30/04/2025

Adresse de l'installation

Rue Rue Ernest Malvoz
Numéro 54
Boîte
Postcode 4020
Commune Jupille-Sur-Meuse
Pays Belgique

Propriétaire

Nom

Rue

Numéro

Boîte

Postcode

Commune

Pays

Installateur

Nom

N° TVA

Numéro de téléphone

E-mail

CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

Type : Installation PV et/ou une batterie domestique

EAN : 54

N° compteur: : 2172463

☒ Non communiqué

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une installation PV $\leq 10\text{kVA}$ et/ou une batterie domestique (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3. et 7.112. et synergrid C10/11.

L'installation a-t-elle été entamée avant le 01/06/2023? Non

Distributeur: SIBELGA

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm

Protection Max: 63 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 2

Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 13.53 MΩ

RE: 0.27 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
DESCRIPTION INSTALLATION							
Nombres circuits		Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)	
1		C	20	PV	2	4	
Contrôle visuel (général)	OK		Contact direct	OK		Contact indirect	OK
Raccordement	OK		schéma en annexe par Aceg asbl	NA			
Liaisons équipotentielles	BON		Section des conducteurs	OK			
Continuité	OK		Éclairage / machines	OK		Fonctionnement en ilotage	OK

FORMULAIRE GRD-CWAPE

Meter type: Compteur magnétique

MAGNETIC METER

Jour: Index: 19439



Nuit: Index: 280499



Excl. Nuit: Index: -

COMPTEUR VERT

Phase	N° série	Affichage du compteur	CE marquage	MID marquage
ONDULEUR				

Nombre: 1			
Marque: HUAWEI	Series: SUN2000	Type: 4KTL-L1	Raccordement: 1-phase
Numéro de serie: HV2320793844	Smax (VA): 4400	I AC - nom (A): 19.13	
Courbe: C	IN (A): 20	UDC Max > UDC panelen/string: BON	IDC Max > I str1 + I str2 + ...: BON

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE

Nombre	Marque	Type	Puissance de crête (Wc)	Puissance de crête totale (Wc)
9	JaSolar	N-Type 450	450	4050

BATTERIE DOMESTIQUE

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

N11 Cette vérification ne comprend que l'extension de l'installation.

N2 Aucune infraction.

N28 Les panneaux PV ne sont pas visible et accesible.

N6 Cette inspection ne comprend que le système PV.

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 30/4/2050
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 11:05 à 11:35

L'inspecteur Pieterjan Hombrouckx

Hombrouckx P

Pieterjan Hombrouckx
ACEG VZW - #290


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 30/4/2050	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

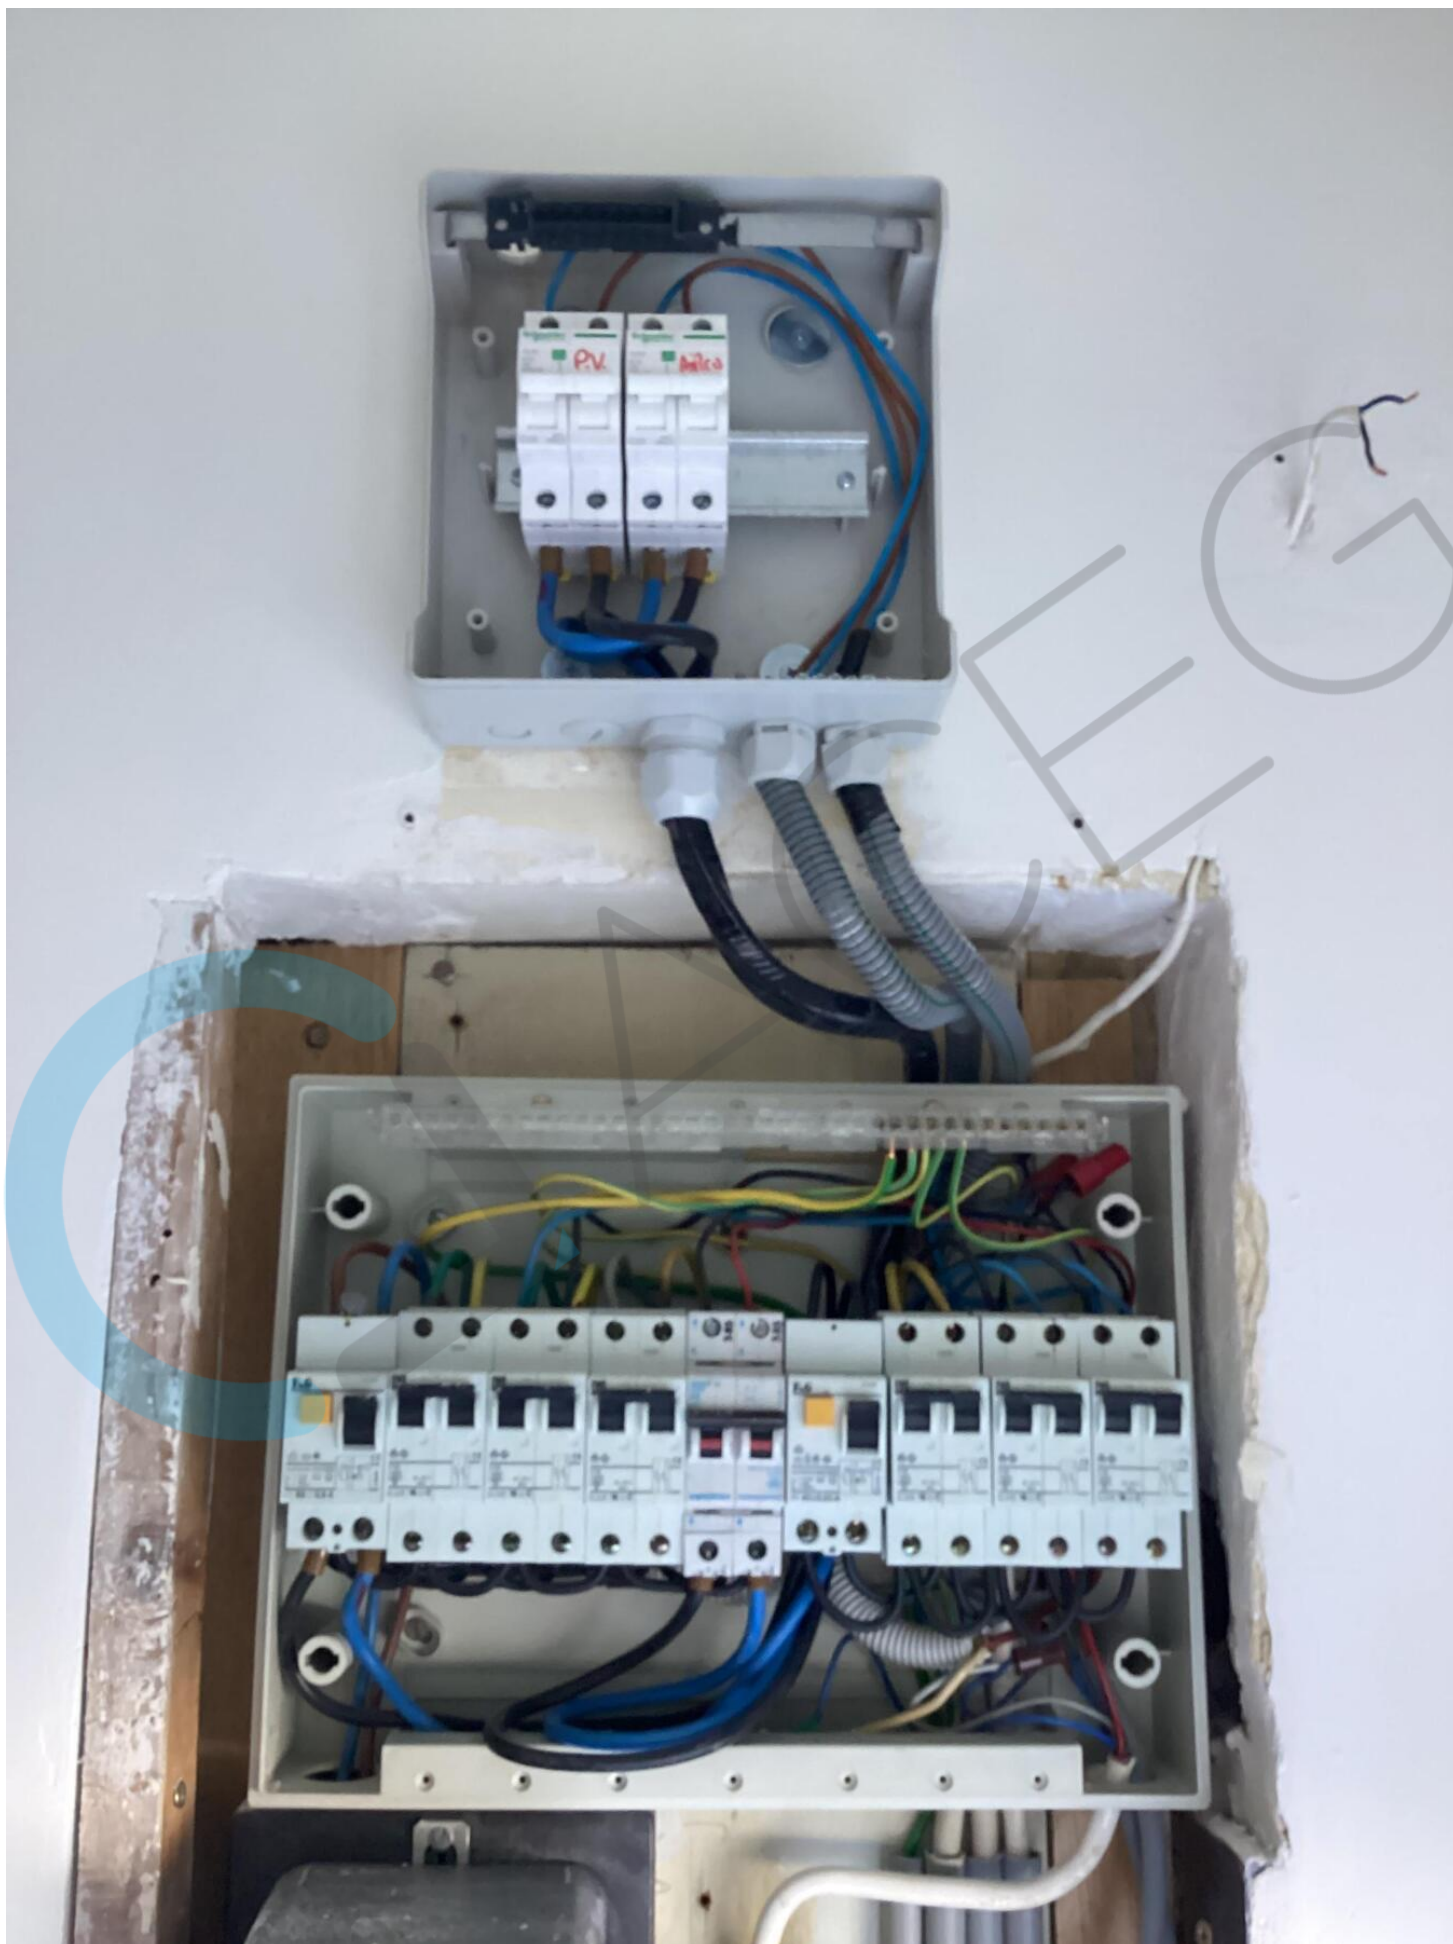



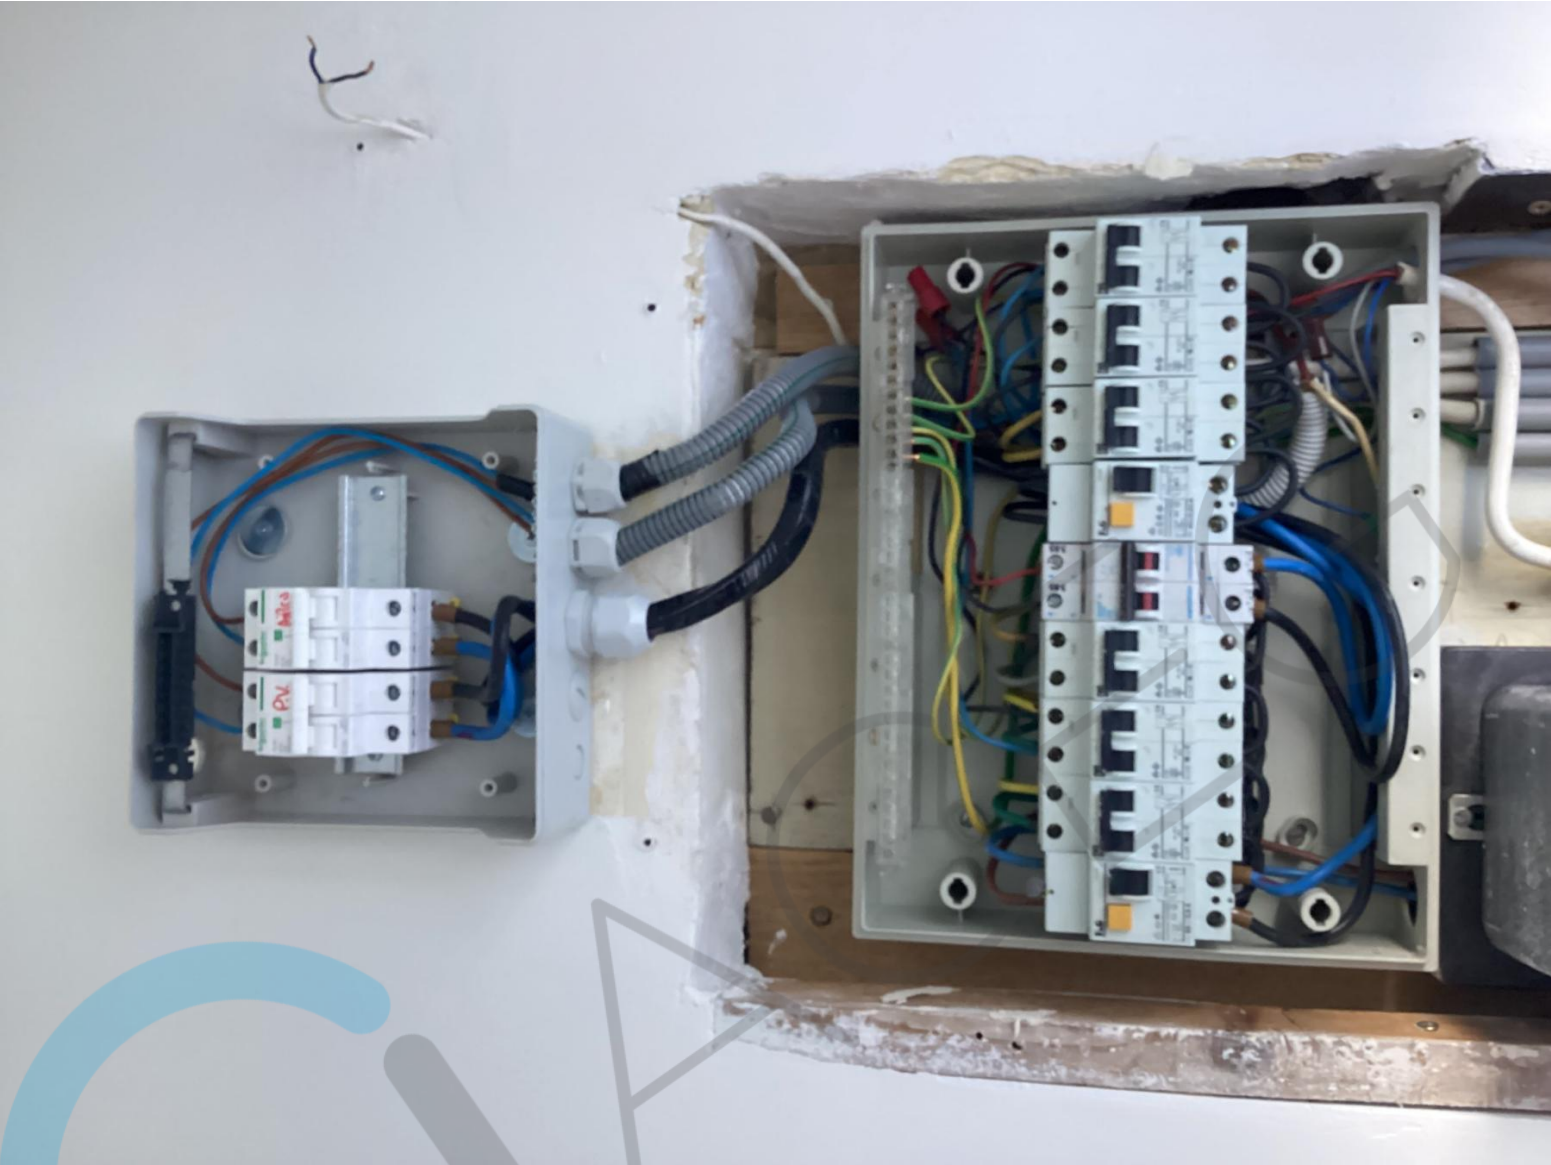

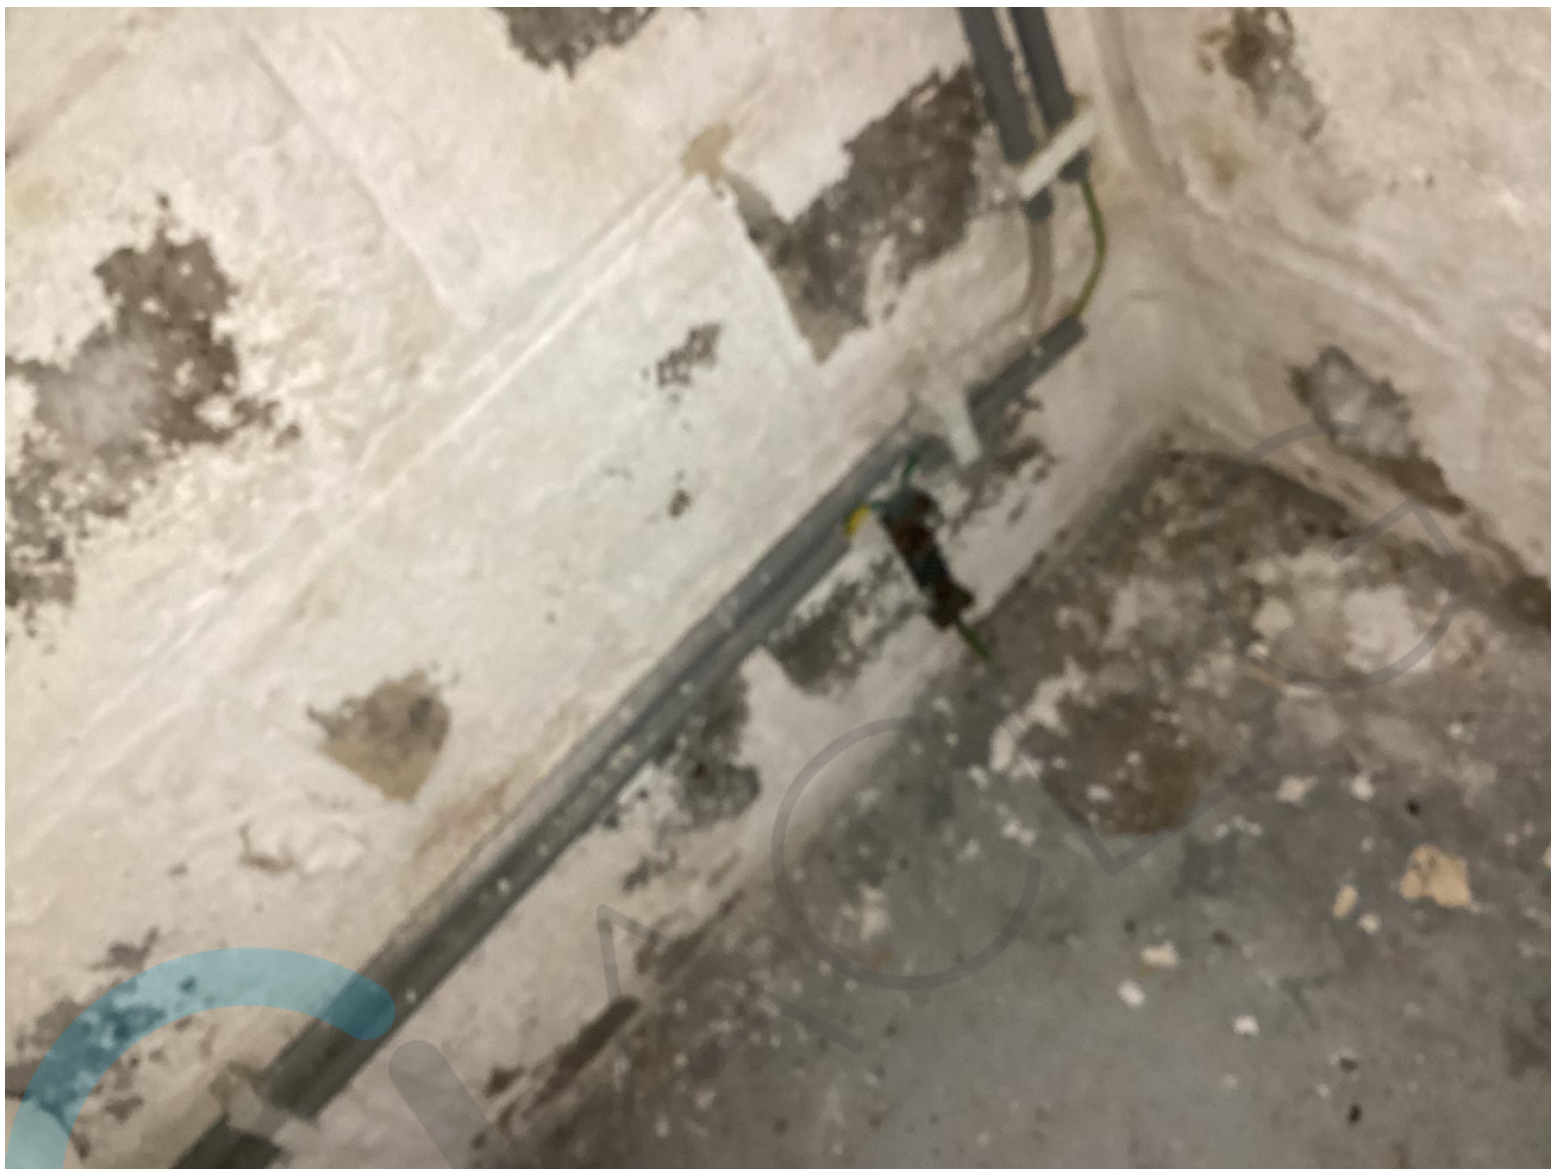


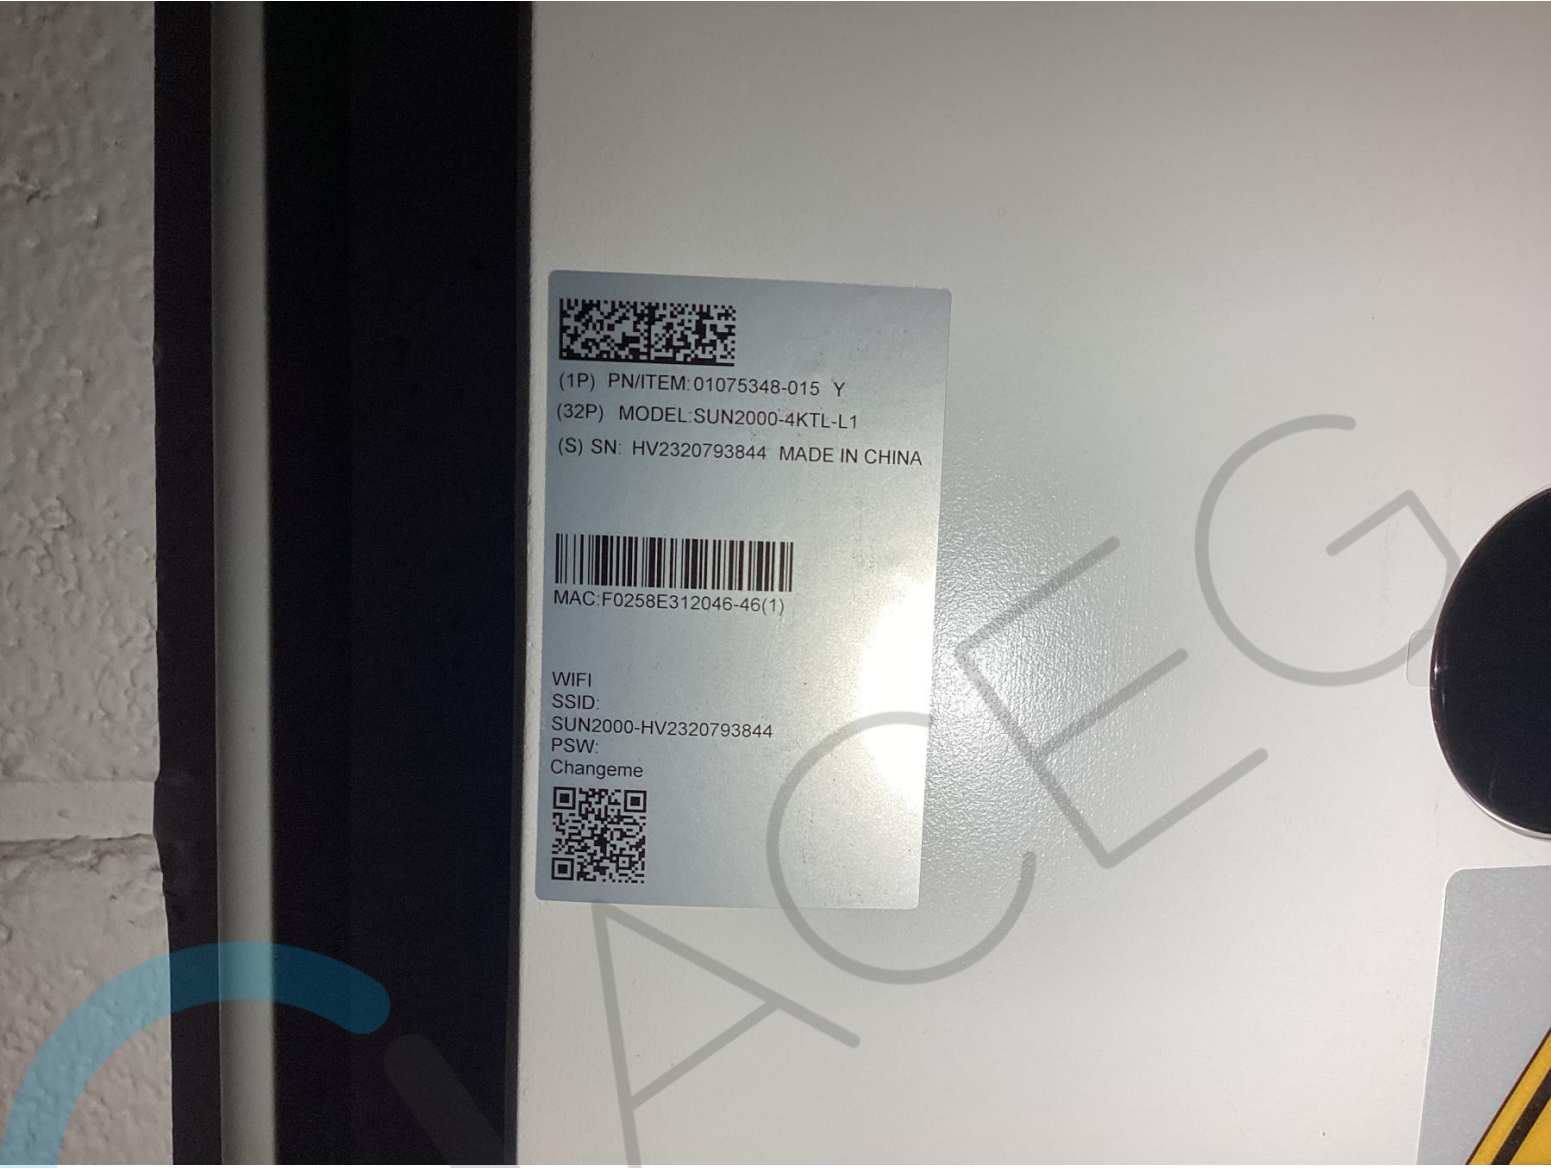







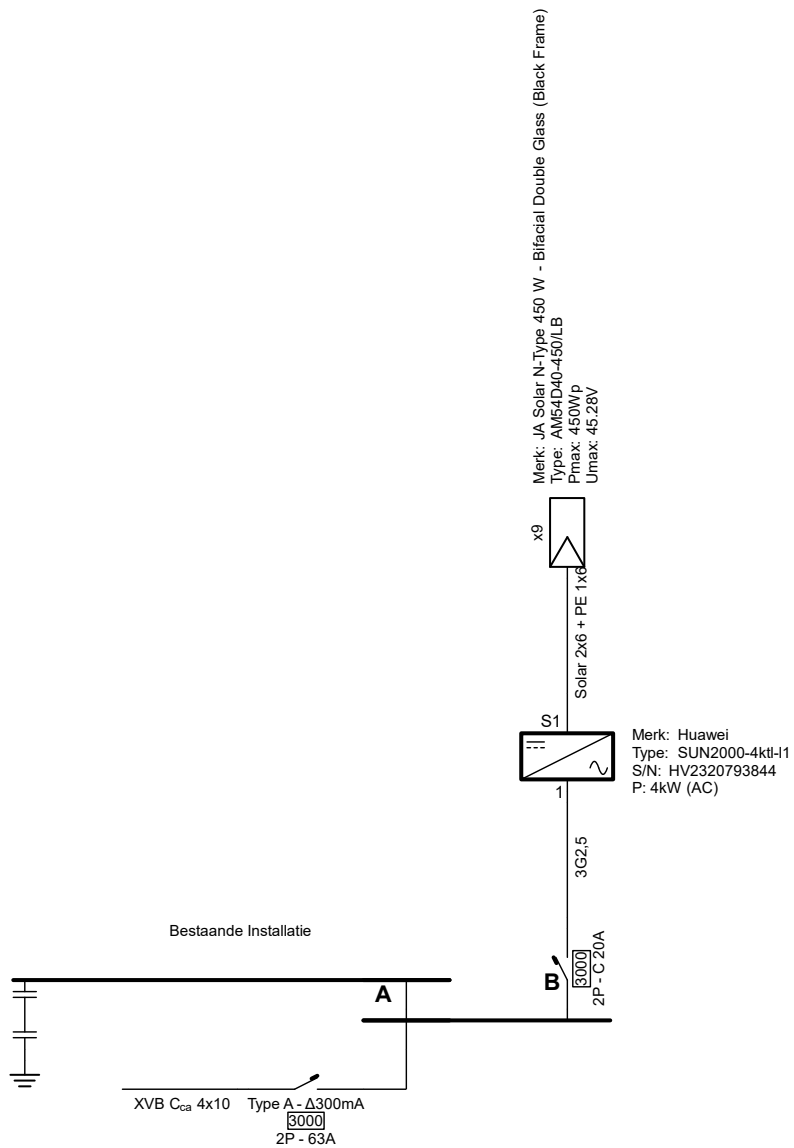

Merk: Huawei
 Type: SUN2000-4ktl-1
 S/N: HV2320793844
 P: 4kW (AC)

Plaats van de elektrische installatie

yossef el-hamrani
 Rue ernest Mavoz 54
 4020 Liege


 Pieterjan Hombrouckx

Installateur

EMT
 Molendijk 19 A
 3582 Beringen
 GSM: 0472 22 00 18
 e-mail: info@em-technics.com
 BE 0750.976.968




p. 1/3

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-04-17 19:10:37

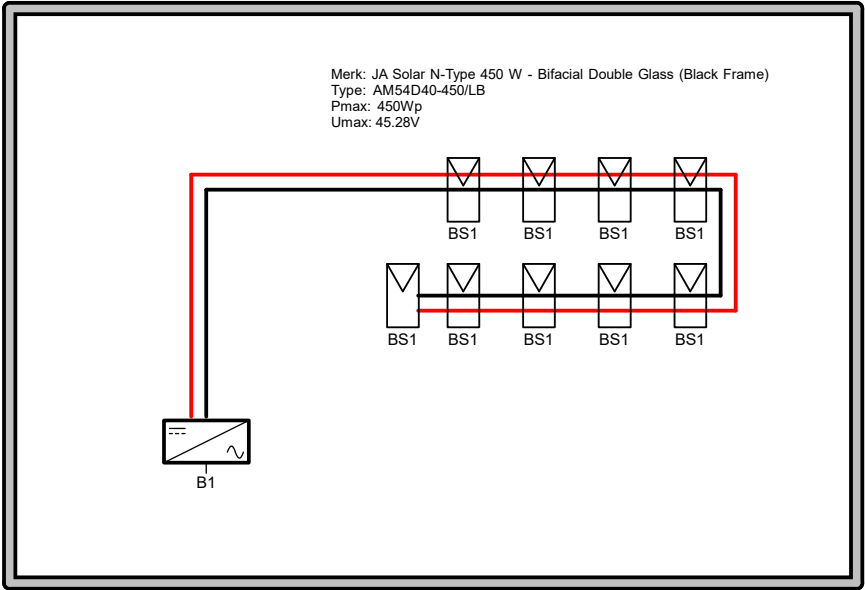

Plaats van de elektrische installatie

yossef el-hamrani
Rue ernest Mavoz 54
4020 Liege


Pieter-Jan Hombrouckx

Installateur

EMT
Molendijk 19 A
3582 Beringen
GSM: 0472 22 00 18
e-mail: info@em-technics.com
BE 0750.976.968



**p. 2/3
Situatieplan**

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-04-17 19:10:37

A

B

Plaats van de elektrische installatie

yossef el-hamrani
Rue ernest Mavoz 54
4020 Liege

Installateur

EMT
Molendijk 19 A
3582 Beringen
GSM: 0472 22 00 18
e-mail: info@em-technics.com
BE 0750.976.968



p. 3/3
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz

V.2025-04-17 19:10:37